



# ROZVADĚČ R4 - doplnění jištění

## PAVILON A - 2NP

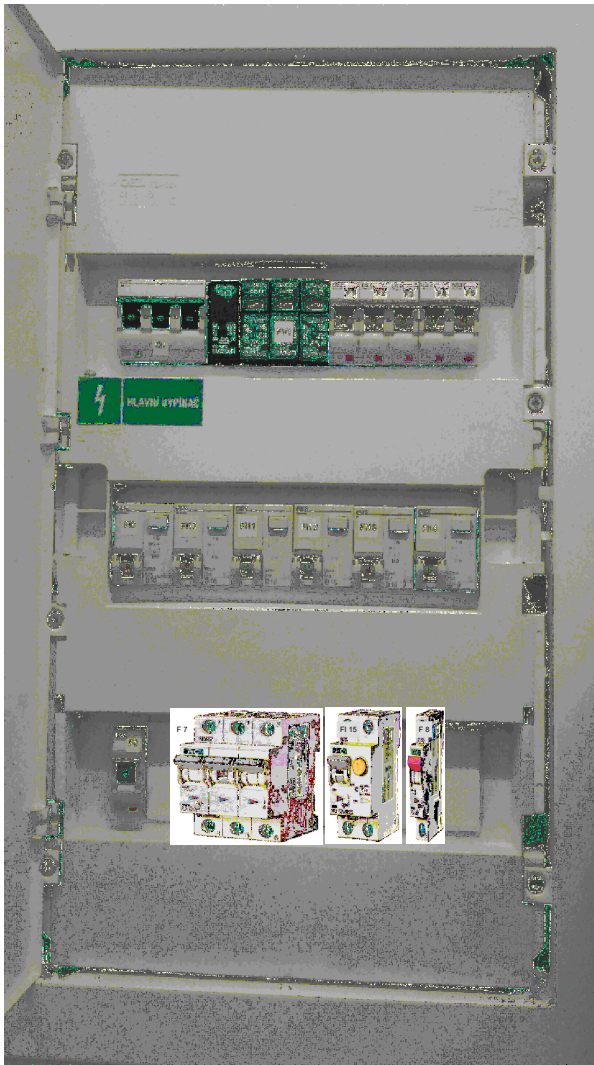

### TECHNICKÁ DATA SKŘÍNĚ:

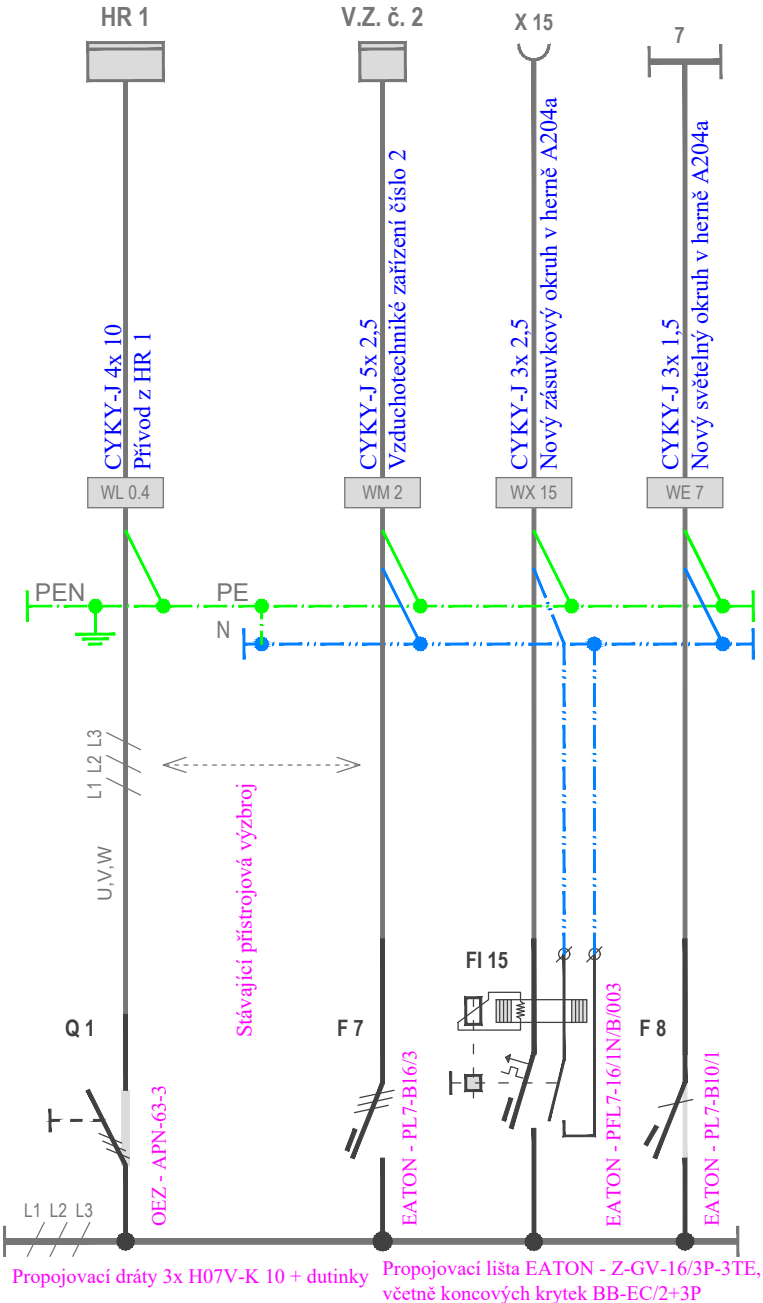

STÁVAJÍCÍ:  
PROVEDENÍ: PLASTOVÉ POD OMÍTKU  
TYP: ŘADA RZA-36N  
KRYTÍ: IP 30  
PŘÍVOD A VÝVODY: shora pod omítkou  
Svorkovnice PE a N jsou součástí skříně

### TECHNICKÉ ÚDAJE ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ

Sít': 3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Vypracoval <b>Adam BILL</b>	Akce Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova	Investor <b>Město Valašské Meziříčí</b> Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 
Přezkoumal <b>Petr BILL</b>	Druh dokumentace D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE	Status dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Schválil <b>Ing. Petr KOŠÍK</b>	Název dokumentu <b>ROZVADĚČ R4 - doplnění jištění</b> PAVILON A, 2NP Měřítko 1:5	Číslo zakázky <b>3217</b> Číslo dokumentace -
 Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 05752671, DIČ: CZ05752671 info@tykoa.cz tel. 737 865 855, 777 989 929		Index - Datum vydání 2020-05 Jazyk CS Č. výkresu D143.07