NAPOJENÍ VĚTVE A - VA1

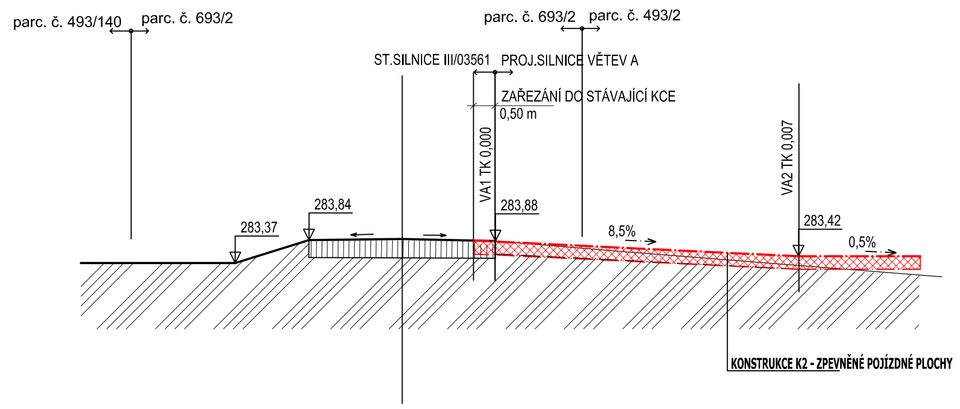

NAPOJENÍ SJEZDU K ČS

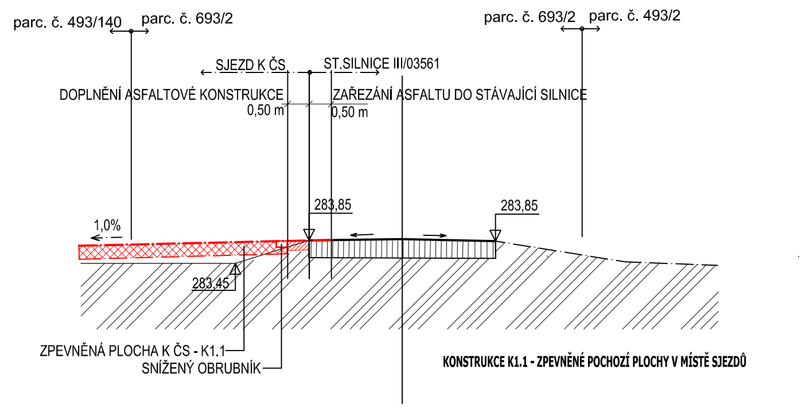

NAPOJENÍ SJEZDU K TS

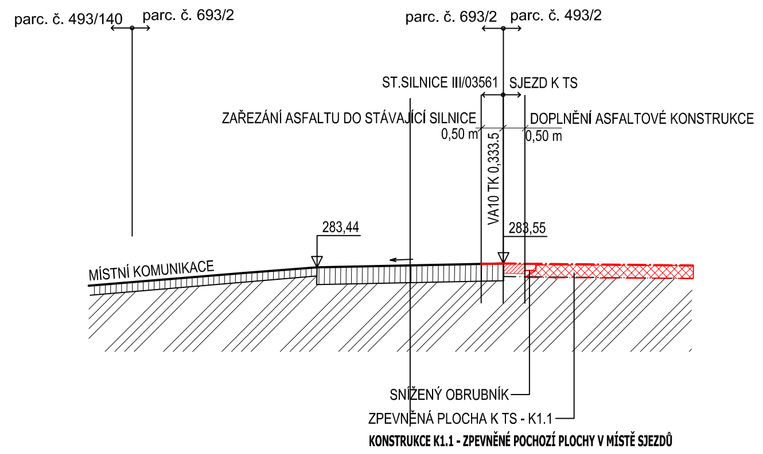

NAPOJENÍ VĚTVE A - VA10

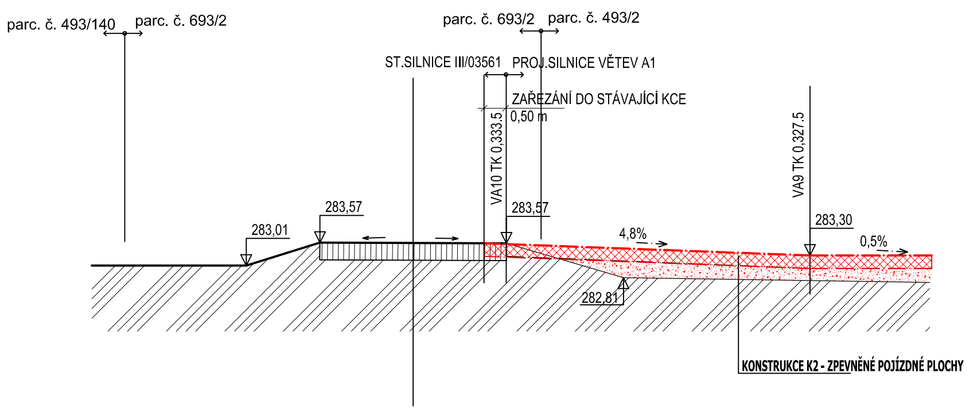

NAPOJENÍ VĚTVE A1 - VA1.1

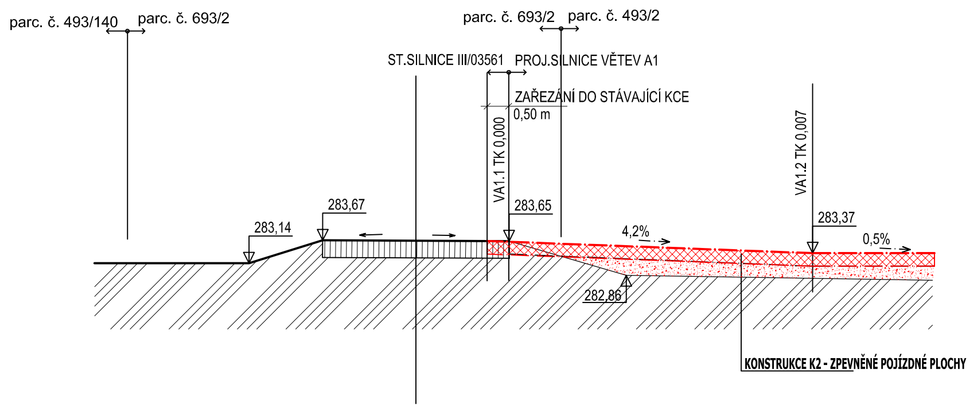

KONSTRUKCE K1 - ZPEVNĚNÉ POCHOZÍ PLOCHY

ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ŠEDÁ)	DL I	60	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD	250	ČSN 73 6126-1
UVEDENO V SO 01			
ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU NAPŘ.:			
PODKLAD ZE ZEMINY UPRAVENÉ VÁPNEM		150	ČSN 73 6124-1 (ČSN EN 14277-4)
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa			ČSN 73 6190
CELKEM		350 - 500 mm	

KONSTRUKCE K1.1 - ZPEVNĚNÉ POCHOZÍ PLOCHY V MÍSTĚ SJEZDŮ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA (např. Holand ŠEDÁ)	DL I	80	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM	KSC	250	ČSN 73 6126-1
UVEDENO V SO 01			
ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU NAPŘ.:			
PODKLAD ZE ZEMINY UPRAVENÉ VÁPNEM		150	ČSN 73 6124-1 (ČSN EN 14277-4)
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa			ČSN 73 6190
CELKEM		370 - 520 mm	

KONSTRUKCE K2 - ZPEVNĚNÉ POJÍZDNÉ PLOCHY

ASFALTOBETON	ACO 11	40	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘIK		0,7 kg/m2	ČSN 73 6129
ASFALTOBETON	ACP 16+	70	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ POSTŘIK		2,0 kg/m2	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD	200	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-63	ŠD	250	ČSN 73 6126-1
UVEDENO V SO 01			
ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU NAPŘ.:			
PODKLAD ZE ZEMINY UPRAVENÉ VÁPNEM		500	ČSN 73 6124-1
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 45 MPa		560 - 1060 mm	

PROJEKTANT PROFESE	ODP. PROJEKTANT STAVBY:	VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :
ING. Arch. JOSEF MRÁZEK	Ing. Jan HLADIŠ	Petra ŠVUBOVÁ	Ing. Jan HLADIŠ
KRAJ : ZLÍNSKÝ		OBEC : VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	
INVESTOR : MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ			

stavba :
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO PLOCHU BYDLENÍ V K.Ú. JUŘINKA
SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

oddíl : D - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEBNÍ ČÁST

obsah : PŘÍČNÉ ŘEZY NAPOJENÍM KOMUNIKACÍ

Ing. Jan Hladiš
Vodohospodářské a dopravní stavby
Holešov, nám. Svobody 1317/19,
IČ: 04283821
JHL

DATUM	03/2021
FORMÁT	6 A4
STUPEŇ	DPS
měřítko :	1:100
číslo výkresu :	D-07