




3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN-S

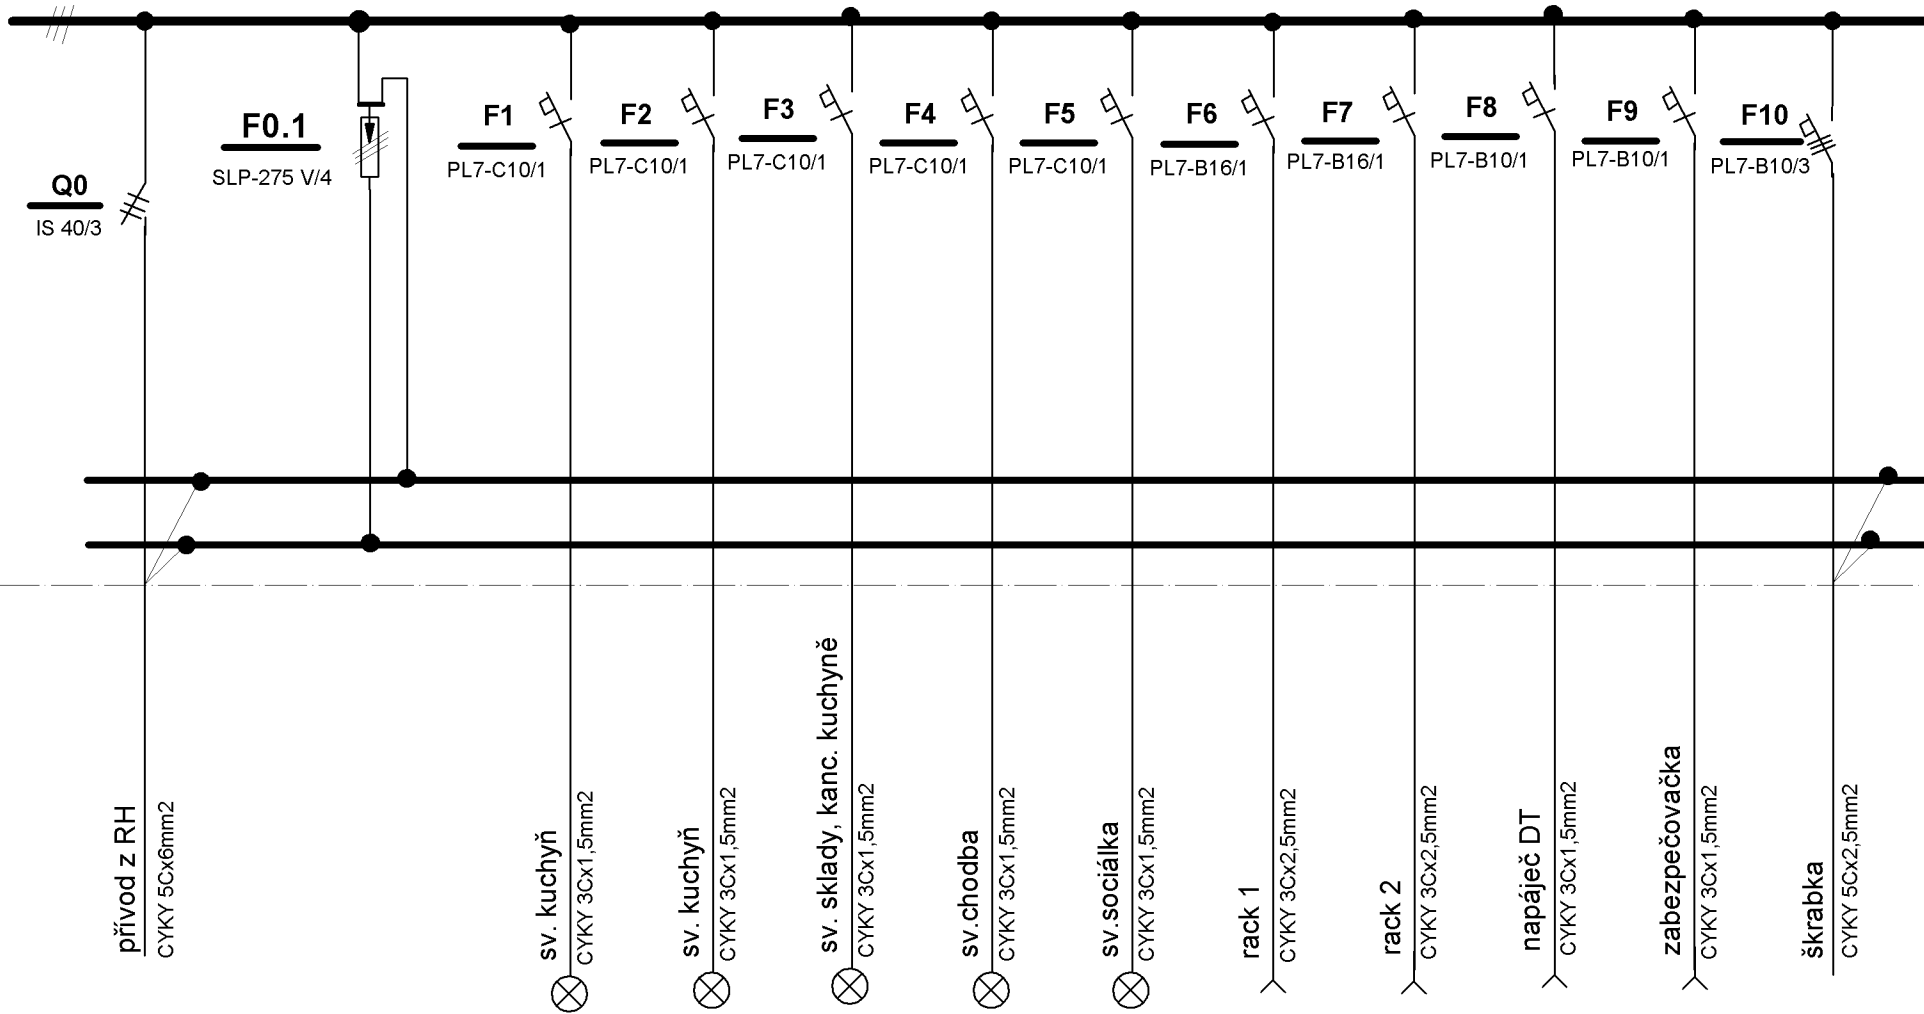

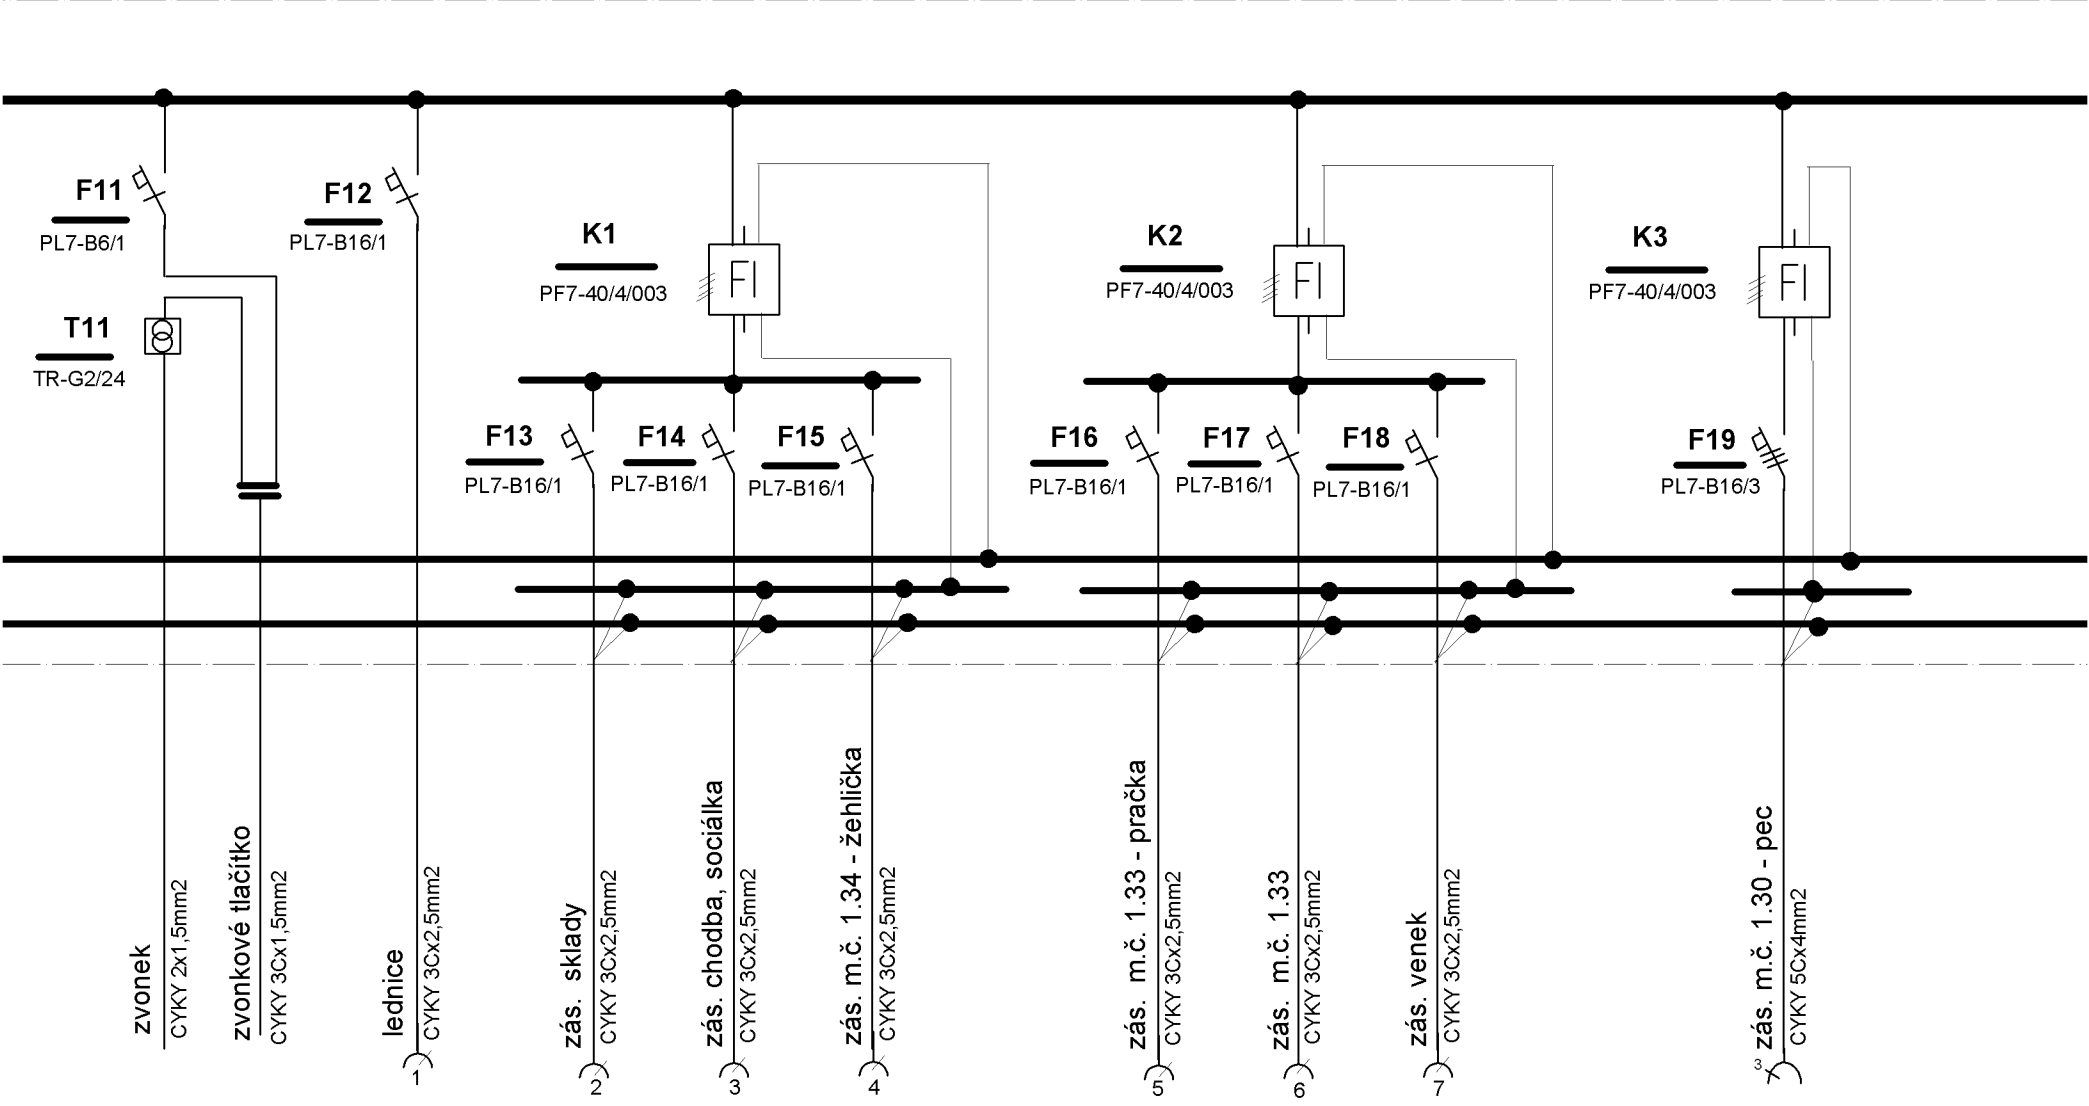

# R1.2

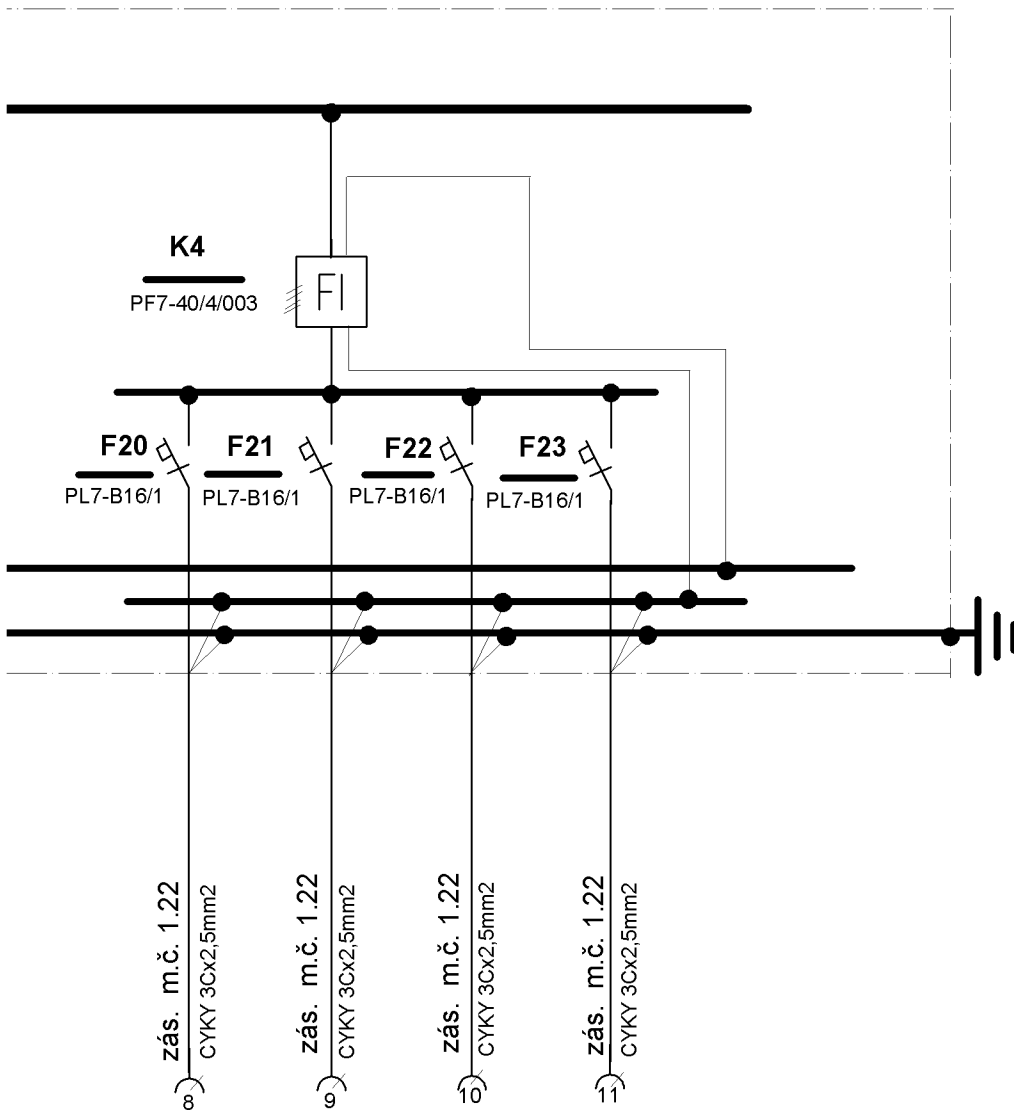

## POZNÁMKA:

Napěťová soustava 3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN-S.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41, zvýšena použitím proudového chrániče.

Rozvaděč je v provedení oceloplechovém, zapuštěném s dveřmi, typu PA 6/6/2 o rozměrech 680/660/200mm, 90TE s požární úpravou EW 60 DP1.

### Výzbroj rozvaděče:

- vypínač IS 40/3 .....	1ks
- svodič přepětí SLP-275 V/4 .....	1ks
- jistič PL7-C10/1 .....	5ks
- jistič PL7-B16/1 .....	13ks
- jistič PL7-B16/3 .....	1ks
- jistič PL7-B10/3 .....	1ks
- jistič PL7-B10/1 .....	2ks
- jistič PL7-B6/1 .....	1ks
- proudový chránič PF7-40/4/003 .....	4ks
- zvonkové trafo TR-G2/24 .....	1ks
- přípojnice RMC .....	4ks
- přípojnice PE .....	1ks
- přípojnice N .....	1ks

Projektant Ing. KREISS	Zpracoval Ing. KREISS	Kreslil Ing. KREISS	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n.B. Mob. 605 921470	
Investor : Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Val. Meziříčí				Formát	
Místo stavby: MŠ Křižná, Valašské Meziříčí				Datum	12/19
Stavební akce:  MŠ Křižná – Oprava elektroinstalace Silnoproudá elektrotechnika				Účel	DPS
				Měřítka	
				Archivní č.	
Rozvaděč R1.2				č. výkresu <b>D 1.4.d-8</b>	č.kopie

