



A – PŮDORYS 2.NP – vodovod
(Čmeláci)

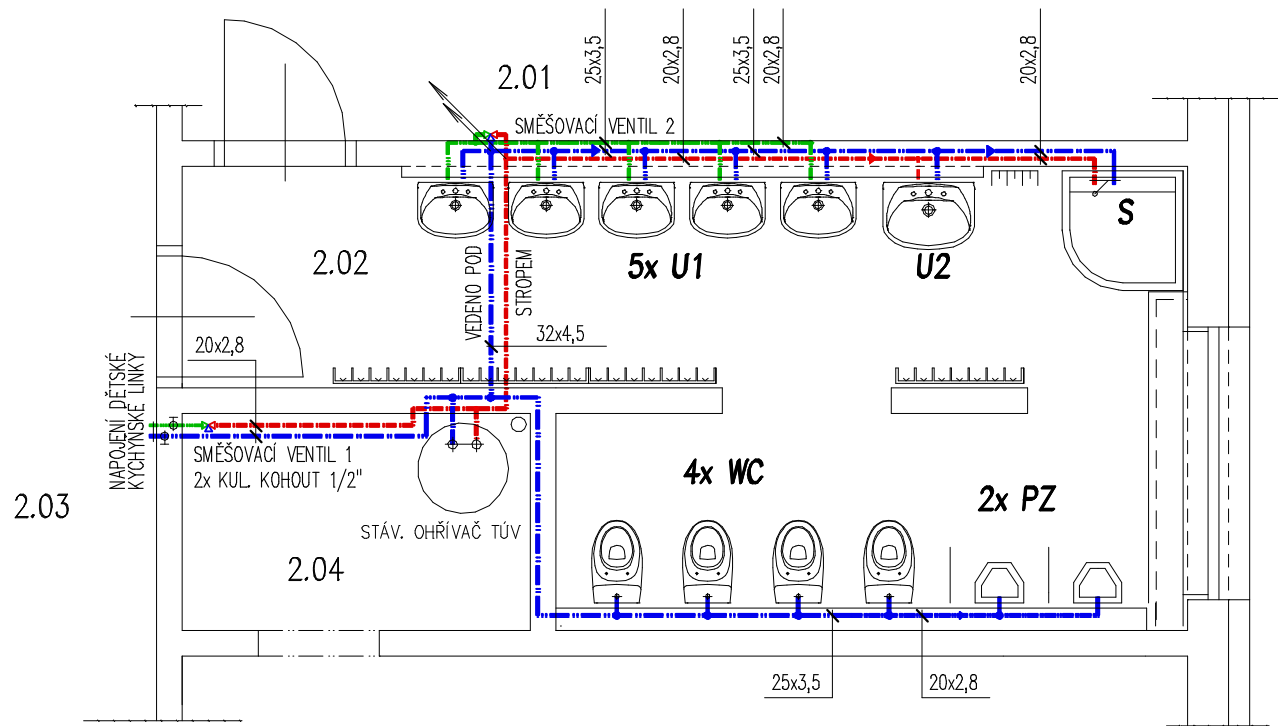

LEGENDA VODOVODU

- STUDENÁ VODA (10 °C)
- SMÍŠENÁ VODA (NASTAVIT NA 38 °C)
- TEPLÁ VODA (MAX. 55 °C)

A – PŮDORYS 2.NP – kanalizace
(Čmeláci)

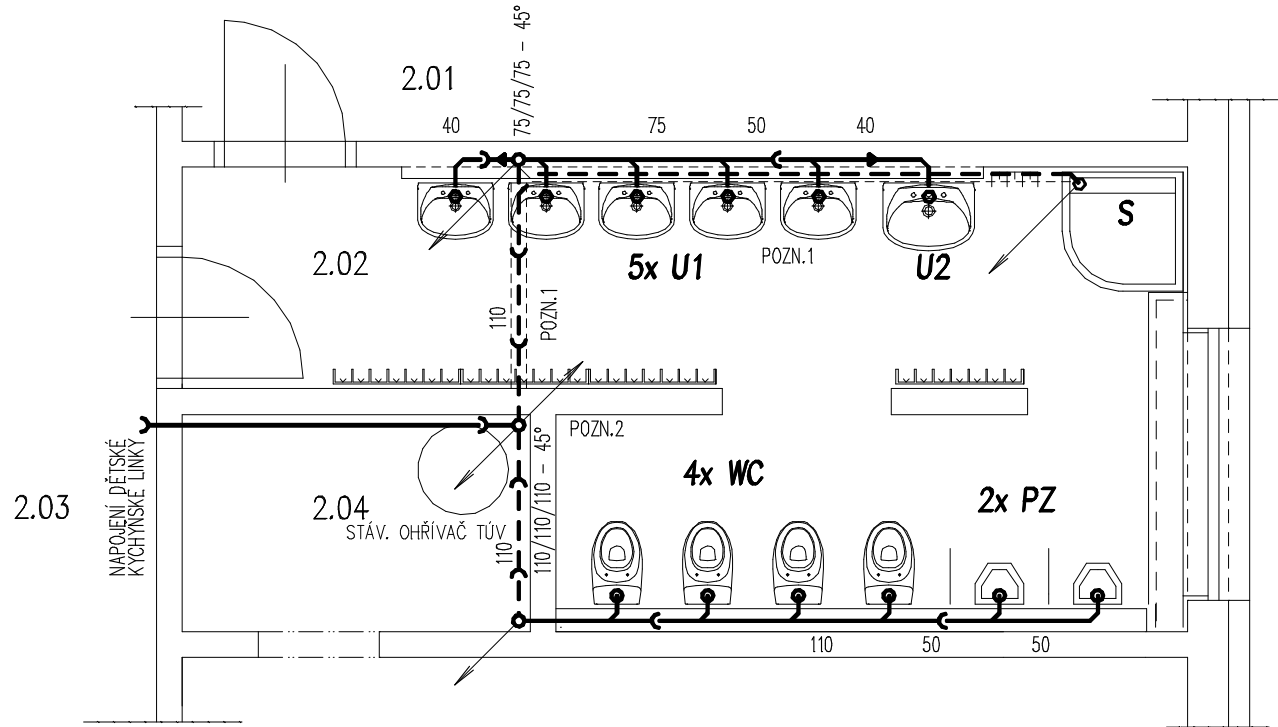

LEGENDA KANALIZACE

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VEDENO POD PODLAHOU
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ STOUPÁ (KLESÁ) DO NÁSLEDUJÍCÍHO PODLAŽÍ

POZNÁMKA

- POTRUBÍ KANALIZACE OBLOŽIT SDK 200 x 200 MM
- STUPAČKU VYMĚNIT OD PRVNÍHO SPOJE POD PODLAHOU 1.NP AŽ PO VYVEDENÍ NAD STŘECHU (VĚTRACÍ POTRUBÍ)

ZODP.PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	VÁCLAV MACEK VYPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH NÁVRHŮ 756 44 POLICE Č. 87 IČ : 09890611 DIČ : CZ9106146302	
VÁCLAV MACEK	VÁCLAV MACEK	VÁCLAV MACEK		
OBJEDNATEL: MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ, NAM. MÍRU 1, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ				
MÍSTO: ŠAFAŘÍKOVA 658, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ				
AKCE: MŠ ŠTĚPÁNOV – OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ POMOC			FORMÁT	2x A4
			DATUM	03/2021
			STUPEŇ	TP
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2021/05
A – PŮDORYS 2.NP – ZTI			MĚŘÍTKO	Č.VÝKR.
			1 : 25	05