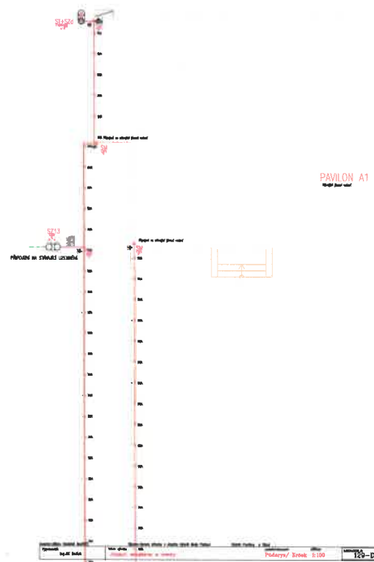

PAVILON A1

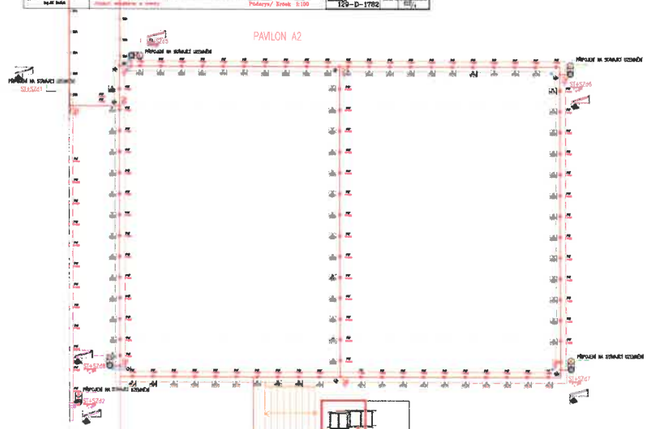

PAVILON A2

HOSPODÁŘSKÝ PAVILON – KUCHYNĚ, KLUBOVNA

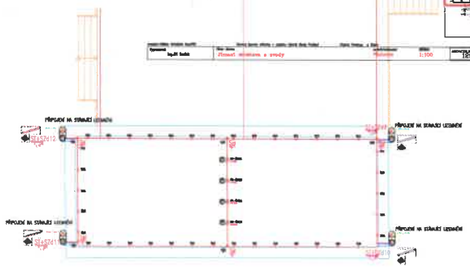

TĚLOCVIČNA – SKLAD

LEGENDA:

- Svorka na potrubí+Svorka Zkušební Dvojitá–Al 8/10mm–100kA
- Svorka Multifunkční–univerzální –Al, spojovací, 100kA
- Podpěra Vedení na rovné střechy – beton/PVC
- Podpěra Vedení na PVC střechy
- Svorka Diagonální pásek/drát FeZn–100kA
- Stavba
- Ocelové konstrukce
- Oplechování, okapy
- Jímací vedení, drát AlMgSi–05 D=8mm–viditelné –neviditelné
- svodové vedení drát AlMgSi–05 D8mm–viditelné –neviditelné
- svody skrytě, drát ISOFugal (AlMgSi D8mm s izolací)
- [illegible]

POZNÁMKA:
PARAMETRY VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM:
TŘÍDA LPS III
POLOMĚR BLESKOVÉ KOULE 45m
DOBA I TEČNÁ VZDÁLENOST na vedení
ochr. úhel
ok1 = 0,8rad
ok2 = 0,6rad
DALŠÍ BEZPODMÍNEČNÉ NUTNÉ TECHNICKÁ ZPRÁVA
VEŠKERÉ ZMĚNY A UPŘESNĚNÍ BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
UPOZORNĚNÍ:
PŘEDMĚTNÁ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM, VNITŘNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM JE ŘEŠENA V DOKUMENTACI ELEKTROINSTALACE.

LEGENDA:

- Svorka na potrubí+Svorka Zkušební Dvojitá–Al 8/10mm–100kA
- Svorka Multifunkční–univerzální –Al, spojovací, 100kA
- Podpěra Vedení na rovné střechy – beton/PVC
- Podpěra Vedení na PVC střechy
- Svorka Diagonální pásek/drát FeZn–100kA
- Stavba
- Ocelové konstrukce
- Oplechování, okapy
- Jímací vedení, drát AlMgSi–05 D=8mm–viditelné –neviditelné
- svodové vedení drát AlMgSi–05 D8mm–viditelné –neviditelné
- svody skrytě, drát ISOFugal (AlMgSi D8mm s izolací)
- [illegible]

POZNÁMKA:
PARAMETRY VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM:
TŘÍDA LPS III
POLOMĚR BLESKOVÉ KOULE 45m
DOBA I TEČNÁ VZDÁLENOST na vedení
ochr. úhel
ok1 = 0,8rad
ok2 = 0,6rad
DALŠÍ BEZPODMÍNEČNÉ NUTNÉ TECHNICKÁ ZPRÁVA
VEŠKERÉ ZMĚNY A UPŘESNĚNÍ BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
UPOZORNĚNÍ:
PŘEDMĚTNÁ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM, VNITŘNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM JE ŘEŠENA V DOKUMENTACI ELEKTROINSTALACE.

POČET LISTŮ 4

VYPRACOVAL:	VEDOUCÍ PROJEKTU:	KELLNER Ing.-BUR Pavel Kaňák Mikulů 1
Ing. Jiří Svoboda	Josef Kubelka	530 02 Pardubice
		mobil: 775 590 150 E-mail: kancelar@kellner.cz
STUPEŇ: Realizační projekt – Podklad č.p.427		Stupeň: DPS
INVESTOR: Město Vrchlabí Horní Čtvrť 1/5, 757 21 Vrchlabí Horní Čtvrť 1		Formát: A4
Akce: Oprava střechy v objektu bývalé školy Podkat		Datum: 21.6.2021
Pardubice a Okolí		Měřítko: 1:100
Ochrana před bleskem		129-D-1782
Půdorys Zjímací soustava a svody	Střecha	Číslo výkresu: 02