



ŘEZ B-B'

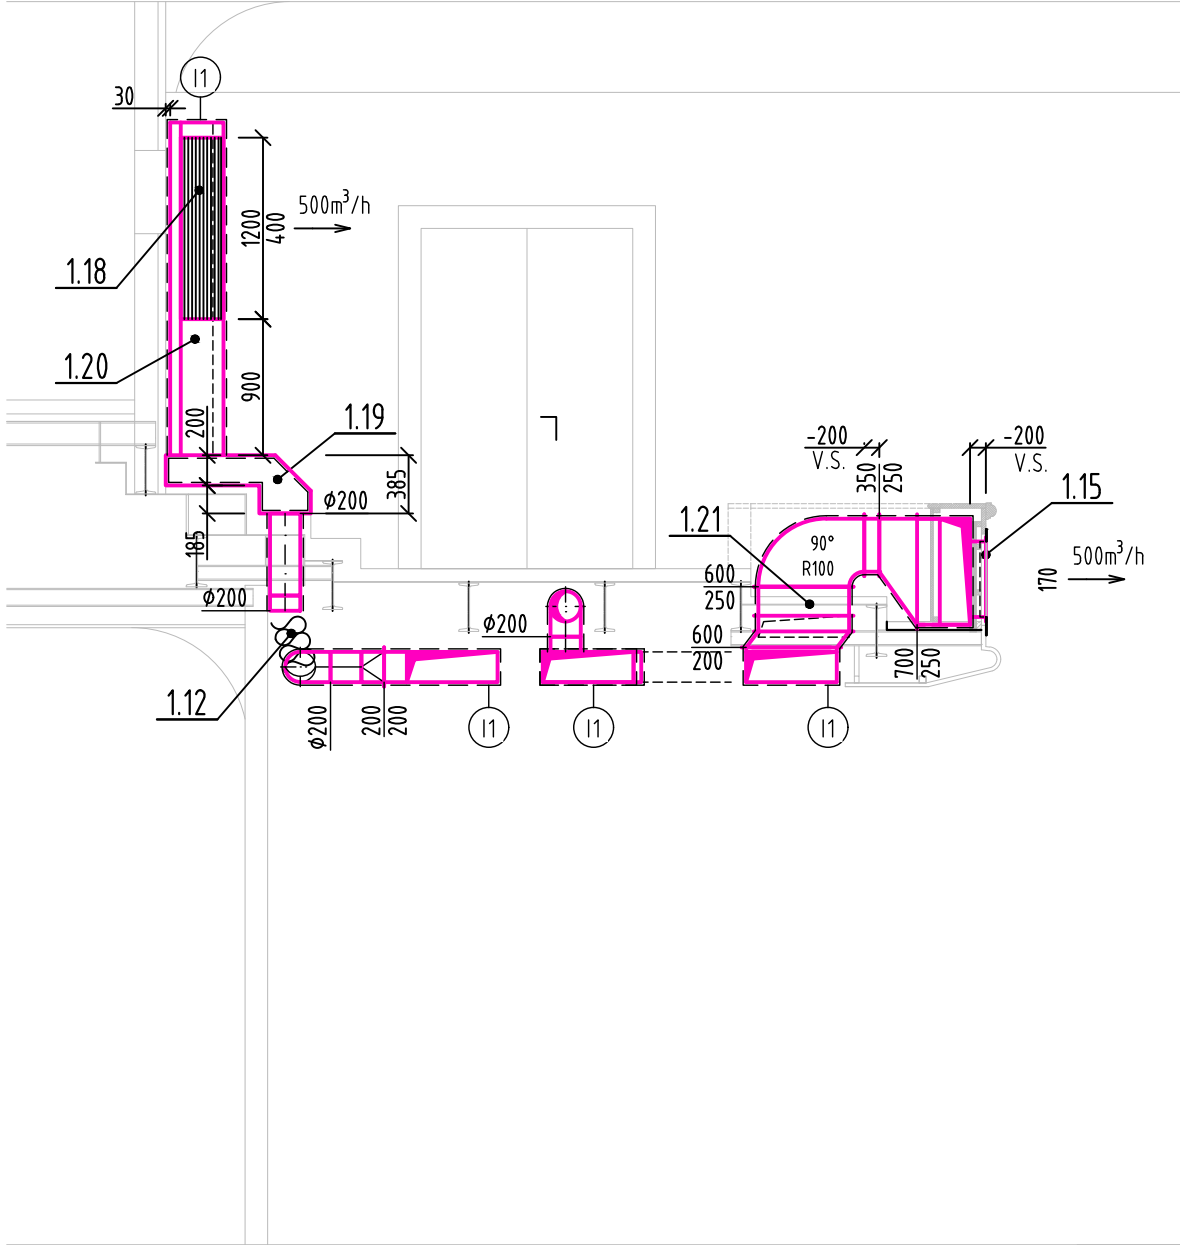

ŘEZ C-C'

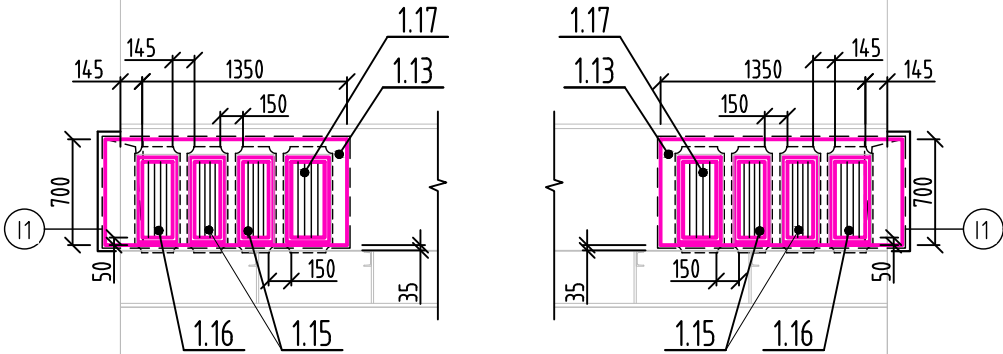

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- PŘÍVODNÍ VZDUCH - SUB
- ODVODNÍ VZDUCH - ETA
- ČERSTVÝ VZDUCH - ODA
- ODPADNÍ VZDUCH - EHA
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- FLEXI HADICE
- FLEXI TLUMIČ HLUKU
- POPIS

TLUMIČ HLUKU

Vp=5000m³/h
Vo=5000m³/h


POPIS MNOŽSTVÍ VZDUCHU

S.H. +0,230 KÓTA SPODNÍ HRANY POTRUBÍ OD PODLAHY

LEGENDA IZOLACÍ

- 11 Tepelná izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože ze syntetického kaučuku; Faktor difúzního odporu m > 7000, použití od -40 °C do +105 °C; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m.K.; tloušťka 9mm
- 12 Tepelná izolace z minerální vlny v rohožích s AL polepem; použití od -40 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m.K.; tloušťka 60mm

PRODIG TCV s.r.o., Ratiboř 352, 756 21 Ratiboř u Vsetína, tel. +420 734 573 671; www.prodig.eu

HIP	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div>PRODIG - T C V</div>VYTÁPĚNÍ-CHLAZENÍ-VZDUCHOTECHNIKA <i>www.prodig.eu</i></div>		
Ing. Ondřej Malovaný	Ing. Ondřej Malovaný	Ing. Ondřej Malovaný			
INVESTOR:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 1		DATUM:	11/2021	
MÍSTO STAVBY:	Zámek Žerotínů, Komenského 1, 75701 Valašské Meziříčí		FORMÁT:	3 A4	
AKCE:	ZAJIŠTĚNÍ MIKROKLIMATU PRO SPOLEČENSKÝ SÁL ZÁMKU ŽEROTÍNŮ VE VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ		ZAK. Č.:		
ČÁST:	D.1.2 - VZDUCHOTECHNIKA		STUPĚŇ:	DPS	VÝTISK Č.:
NÁZEV VÝKRESU:	ŘEZY B-B'; C-C'		MĚŘÍTKO:	1:50	ČÍSLO VÝKRESU:
				13	