


# Rozvaděč R2.1 - přehledové schéma dozbrojení

Stavební úpravy a zateplení úřadu Města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí  
Instalace žaluzií a výměna svítidel MěÚ Valašské Meziříčí, ul. Soudní 1221  
Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01, Valašské Meziříčí

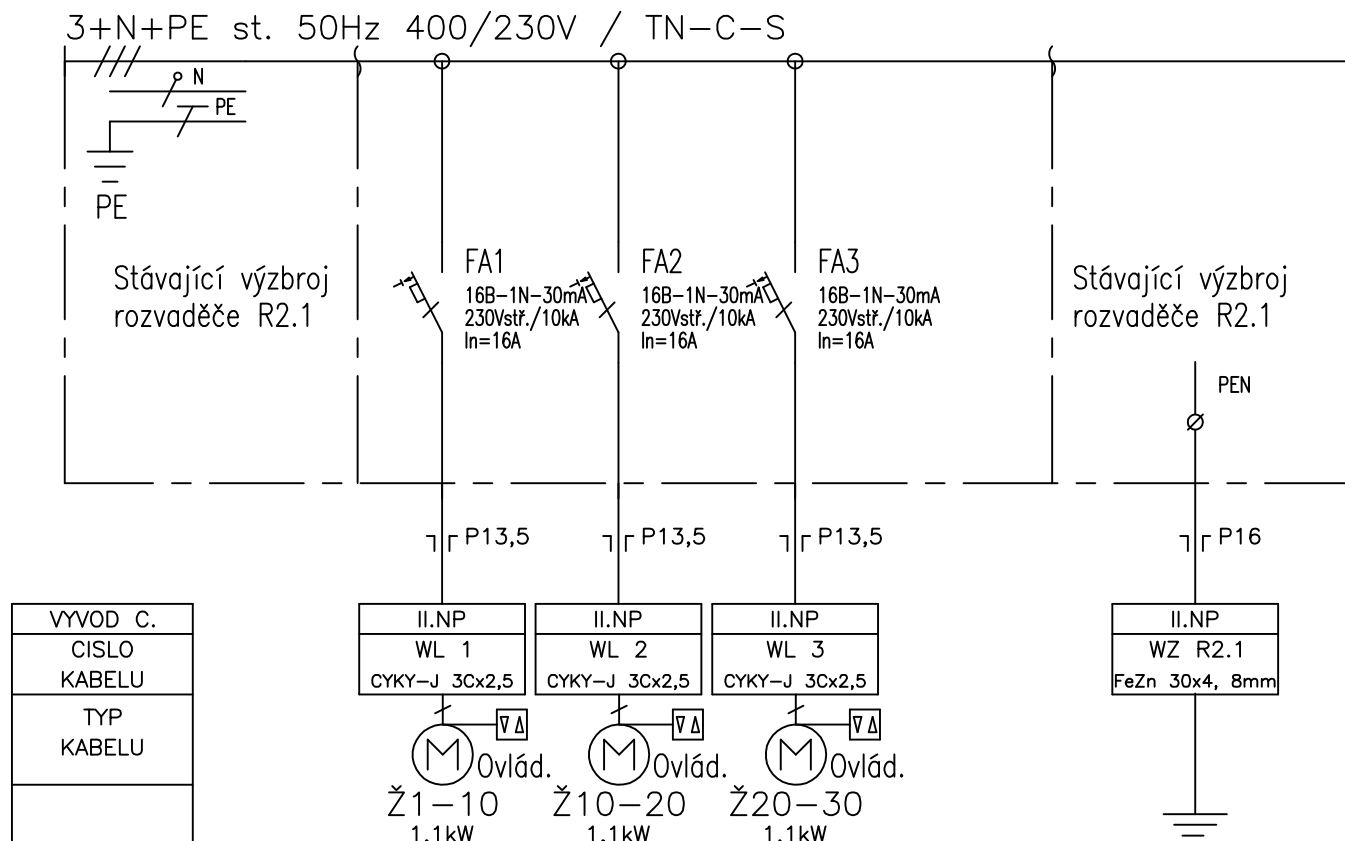

Podružný rozvaděč objektu, chodba 2.23 schodiště II.NP  
napájení okruhu max. 10 žaluzie á 105W/kus  
vnější fasáda objektu, spínáno žaluziovými spínači

Podružný rozvaděč objektu, chodba schodiště II.NP  
napájení okruhu max. 10 žaluzie á 105W/kus  
vnější fasáda objektu, spínáno žaluziovými spínači

Podružný rozvaděč objektu, chodba schodiště II.NP  
napájení okruhu max. 10 žaluzie á 105W/kus  
vnější fasáda objektu, spínáno žaluziovými spínači

TYP PROVEDENÍ: Stávající oceloplechový rozvaděč, ve výklenku  
KRYTÍ: IP 40/20, stávající výzbroj pro elektroinstalaci II.NP objektu MěÚ  
ROZMĚRY: výška/h/š 600x600x250mm, oceloplechová, barva šedá RAL 7036  
DĚLENÍ: Bez dělení, jednodveřový  
NÁTĚR: Oceloplechová RAL 7035  
OBSLUHA: Osobami poučenými  
PŘÍVOD (Y): Spodem  
VÝVODY: Spodem, vrchem

Nově instalované vodivé hmoty uzemnit vodičem CY 6-10mm<sup>2</sup> do ekvipotenciální svorkovnice.

Ekvipotenciální svorkovnici uzemnit na zemnicí soustavu objektu vodičem CY 16mm<sup>2</sup> zelenožlutý.

Prostupy stavebními hmotami mezi jednotlivými prostory nutno koordinovat s profesí stavební, popř. je provést šetrně vrtáním, vybouráním.

Poznámka - prostupy datové kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky ošetřit protipožární certifikovanou hmotou s definovanou odolností.

Důsledně prostorově, popř. stínícími přepážkami oddělit silnoproudou a slaboproudou kabeláž od sebe!

POZNÁMKA:  
PŘI KŘÍŽENÍ PŘÍPOJEK DODRŽET ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI DANÉ NORMOU ČSN 736505,  
PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNÉ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ,  
PO VYTÝČENÍ UPŘESNĚNA POLOHA STÁVAJÍCÍHO PODZEMNÍHO VEDENÍ VODY A PLYNOVODU ,  
PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK POSTUPOVAT DLE PODMÍNEK VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ INŽ. SÍTÍ.

PŘED ZAČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ NUTNO ZAJISTIT  
VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ DLE PODMÍNEK SPRÁVCŮ SÍTÍ

Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správcí sítí, investorem a projektantem část stavební.

Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profese elektro.

Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební.

LIST C.: 1. LISTU: 1xA4	Rozvaděč R2.1 - přehledové schéma dozbrojení			ARCHIVNÍ CISLO:
Měřítka ----- Ing. Pavel Poruba IČ:46574450	OBJ.C.,PJ: Soudní 1221	ZAK.CISLO: 45/2022	AKCE: St. úpr. a zateplení úřadu m. V.M. na ul. Soudní 1221, V.M.	VÝKRES CISLO: E-02
	PROVEDL: ing. Poruba	DATUM: 08/2022	INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01, Valašské Meziříčí	