






Č.	Provedené měření - obvody	ks	kW	vodít	Jistič
	<b>RMS - 3</b>				
1	Trafo telefonní-rozvaděč	1	0,10	SY 2x1,5	LSN 10A/1B
2	Světla učebna č. 303,304	36	1,46	CYKY 3Cx1,5	LSN 10A/1B
3	Světla učebna č. 305, akrid.	31	1,73	CYKY 3Cx1,5	LSN 16A/1B
	Místnost, předstín.				
	WC dívky, WC hoši				
4	Světla učebna č. 307, 35	35	1,45	CYKY 3Cx1,5	LSN 10A/1B
5	Světla sborovna č. 309, 34	34	1,35	CYKY 3Cx1,5	LSN 10A/1B
6	Světla učebna č. 311,312	36	1,22	CYKY 3Cx1,5	LSN 10A/1B
7	Světla chodba	9	0,36	CYKY 3Cx1,5	LSN 10A/1B
	trafo prim.	1	0,10	CY 2x1,5	
8	Světla šatna, umyvárna,	17	0,68	CYKY 3Cx1,5	LSN 10A/1B
	WC III.NP, schodiště	2	0,12		
9	Světla šatna, sklad II. NP	8	0,46	CYKY 3Cx1,5	LSN 10A/1B
10	Světla chodba vstup	2+6	0,26	CYKY 3Cx1,5	LSN 10A/1B
11	Zás. 230V učebna	5		CYKY 3Cx2,5	LSN 10A/1B
	č. 301, 302, 303, 304, 305				
	nad umyvadlem				
	chodba u rozvaděče	1			
12	Zás. 230V učebna č. 307, 4	4		CYKY 3Cx2,5	LSN 10A/1B
	310, 311, 312				
	nad umyvadlem				
13	Zás. 230V učebna	8		CYKY 3Cx2,5	LSN 10A/1B
	č. 311, 312				
14	Zás. 230V učebna č. 307, 9	9		CYKY 3Cx2,5	LSN 16A/1B
	Feditel č. 308 + CHODBA	1			
15	Zás. 230V učebna č. 310, 9	9		CYKY 3Cx2,5	LSN 16A/1B
	sborovna č. 309				
16	Zás. 230V učebna č. 305, 7+	7+		CYKY 3Cx2,5	LSN 16A/1B
	úklidová místnost č. 313, 1+				
	chodba WC	2			
18	Zás. 230V přizemí	4+		CYKY 3Cx2,5	LSN 16A/1B
	vstup I.NP, II.NP sklad 1				
	sešit, učebnic, křeslo, stůl				
19	Bojler šatna III.NP	1	1,20	CYKY 3Cx2,5	LSN 16A/1B
20	Zás. 230V učebna č. 301,302	8		CYKY 3Cx2,5	LSN 16A/1B
21	Zás. 230V učebna č. 302,304	8		CYKY 3Cx2,5	LSN 16A/1B
22	Zás. 230V sborovna,	1		CYKY 3Cx2,5	L7 16/1B
	Přítokový ohříváč	1	3,5		
23	<b>2M, RC, VC, č. 6, 8</b>			<b>CYKY 3C 12,1</b>	<b>LSN 10A/1B</b>
24	<b>Rezerva 24,5, RC učebna 6, 3</b>			<b>CYKY 3Cx2,5</b>	<b>LSN 16A/1B</b>
25	<b>Rezerva 0,8, 31, 1, 1</b>			<b>CYKY 3Cx2,5</b>	<b>LSN 16A/1B</b>



Vypracoval: Václav Fuksa	AKCE: Větrání učeben na ZŠ Vyhřídka ve Valašské Bělitzě	Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Olouč	Číslo zakázky: 18020	A.K.: 18020	Liší: 8
Kontroloval:	ZŠ Vyhřídka	Obsah:	ÚPRAVA ROZVADĚČE RMS3	V.č.: 1050_03	List: 3
Datum : 13.10.2018		Měřítko: 1:1			

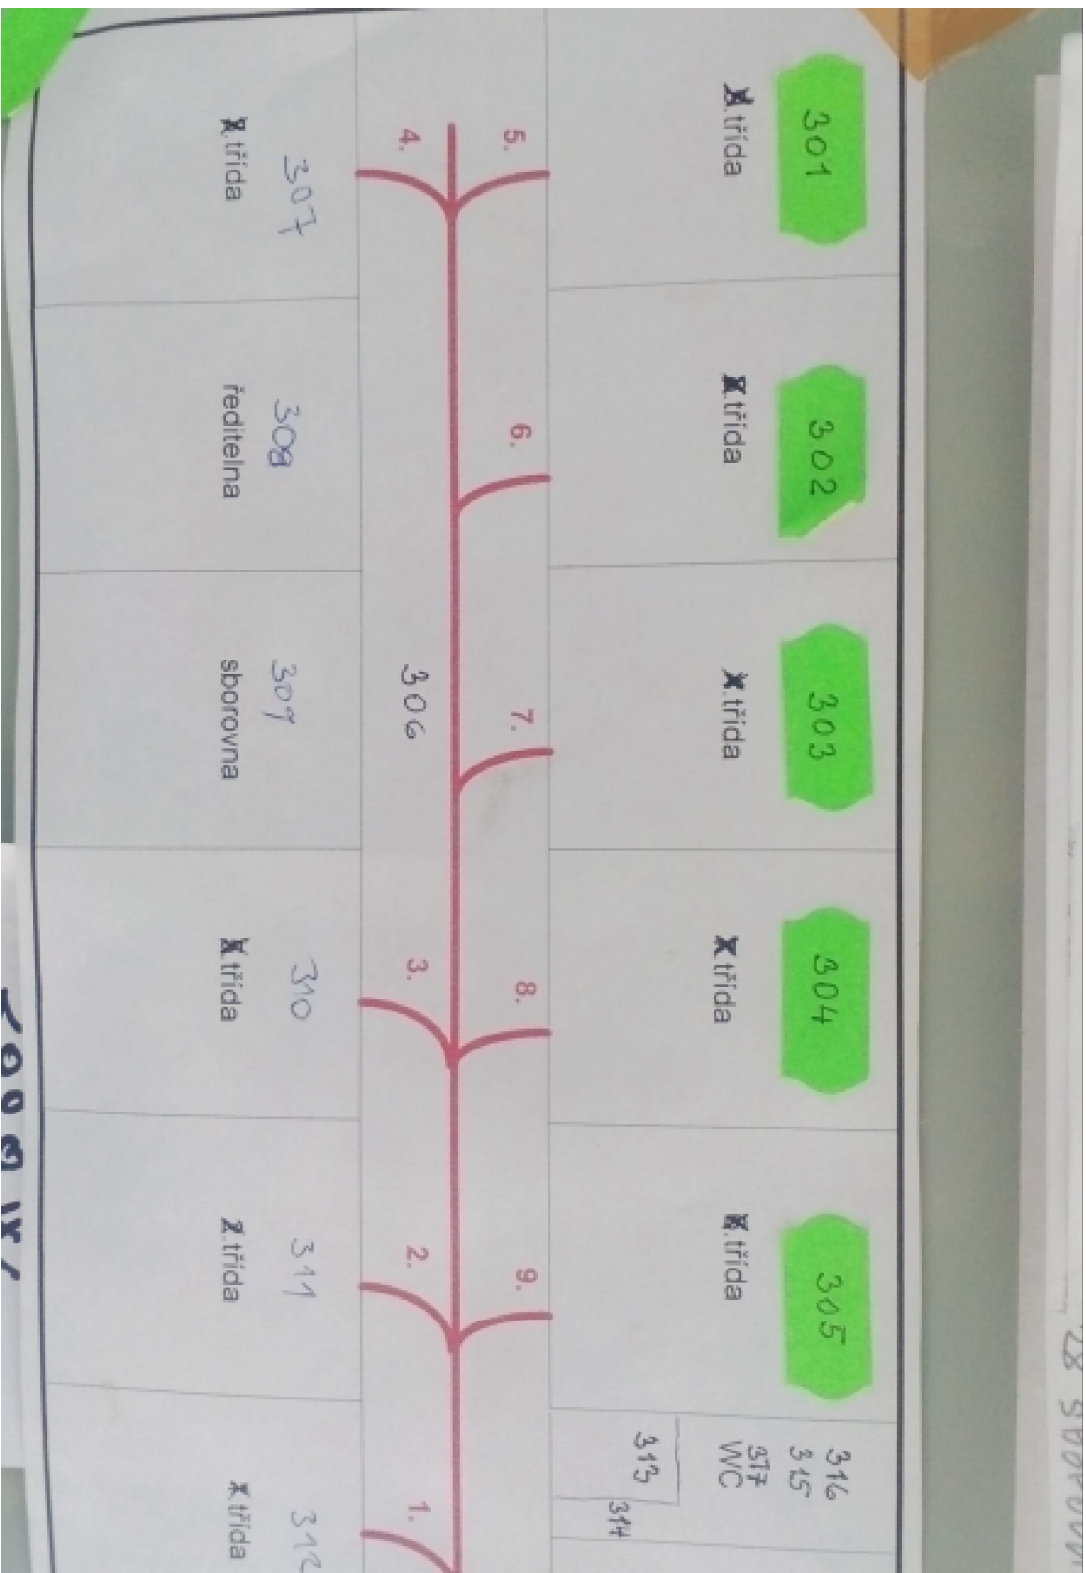


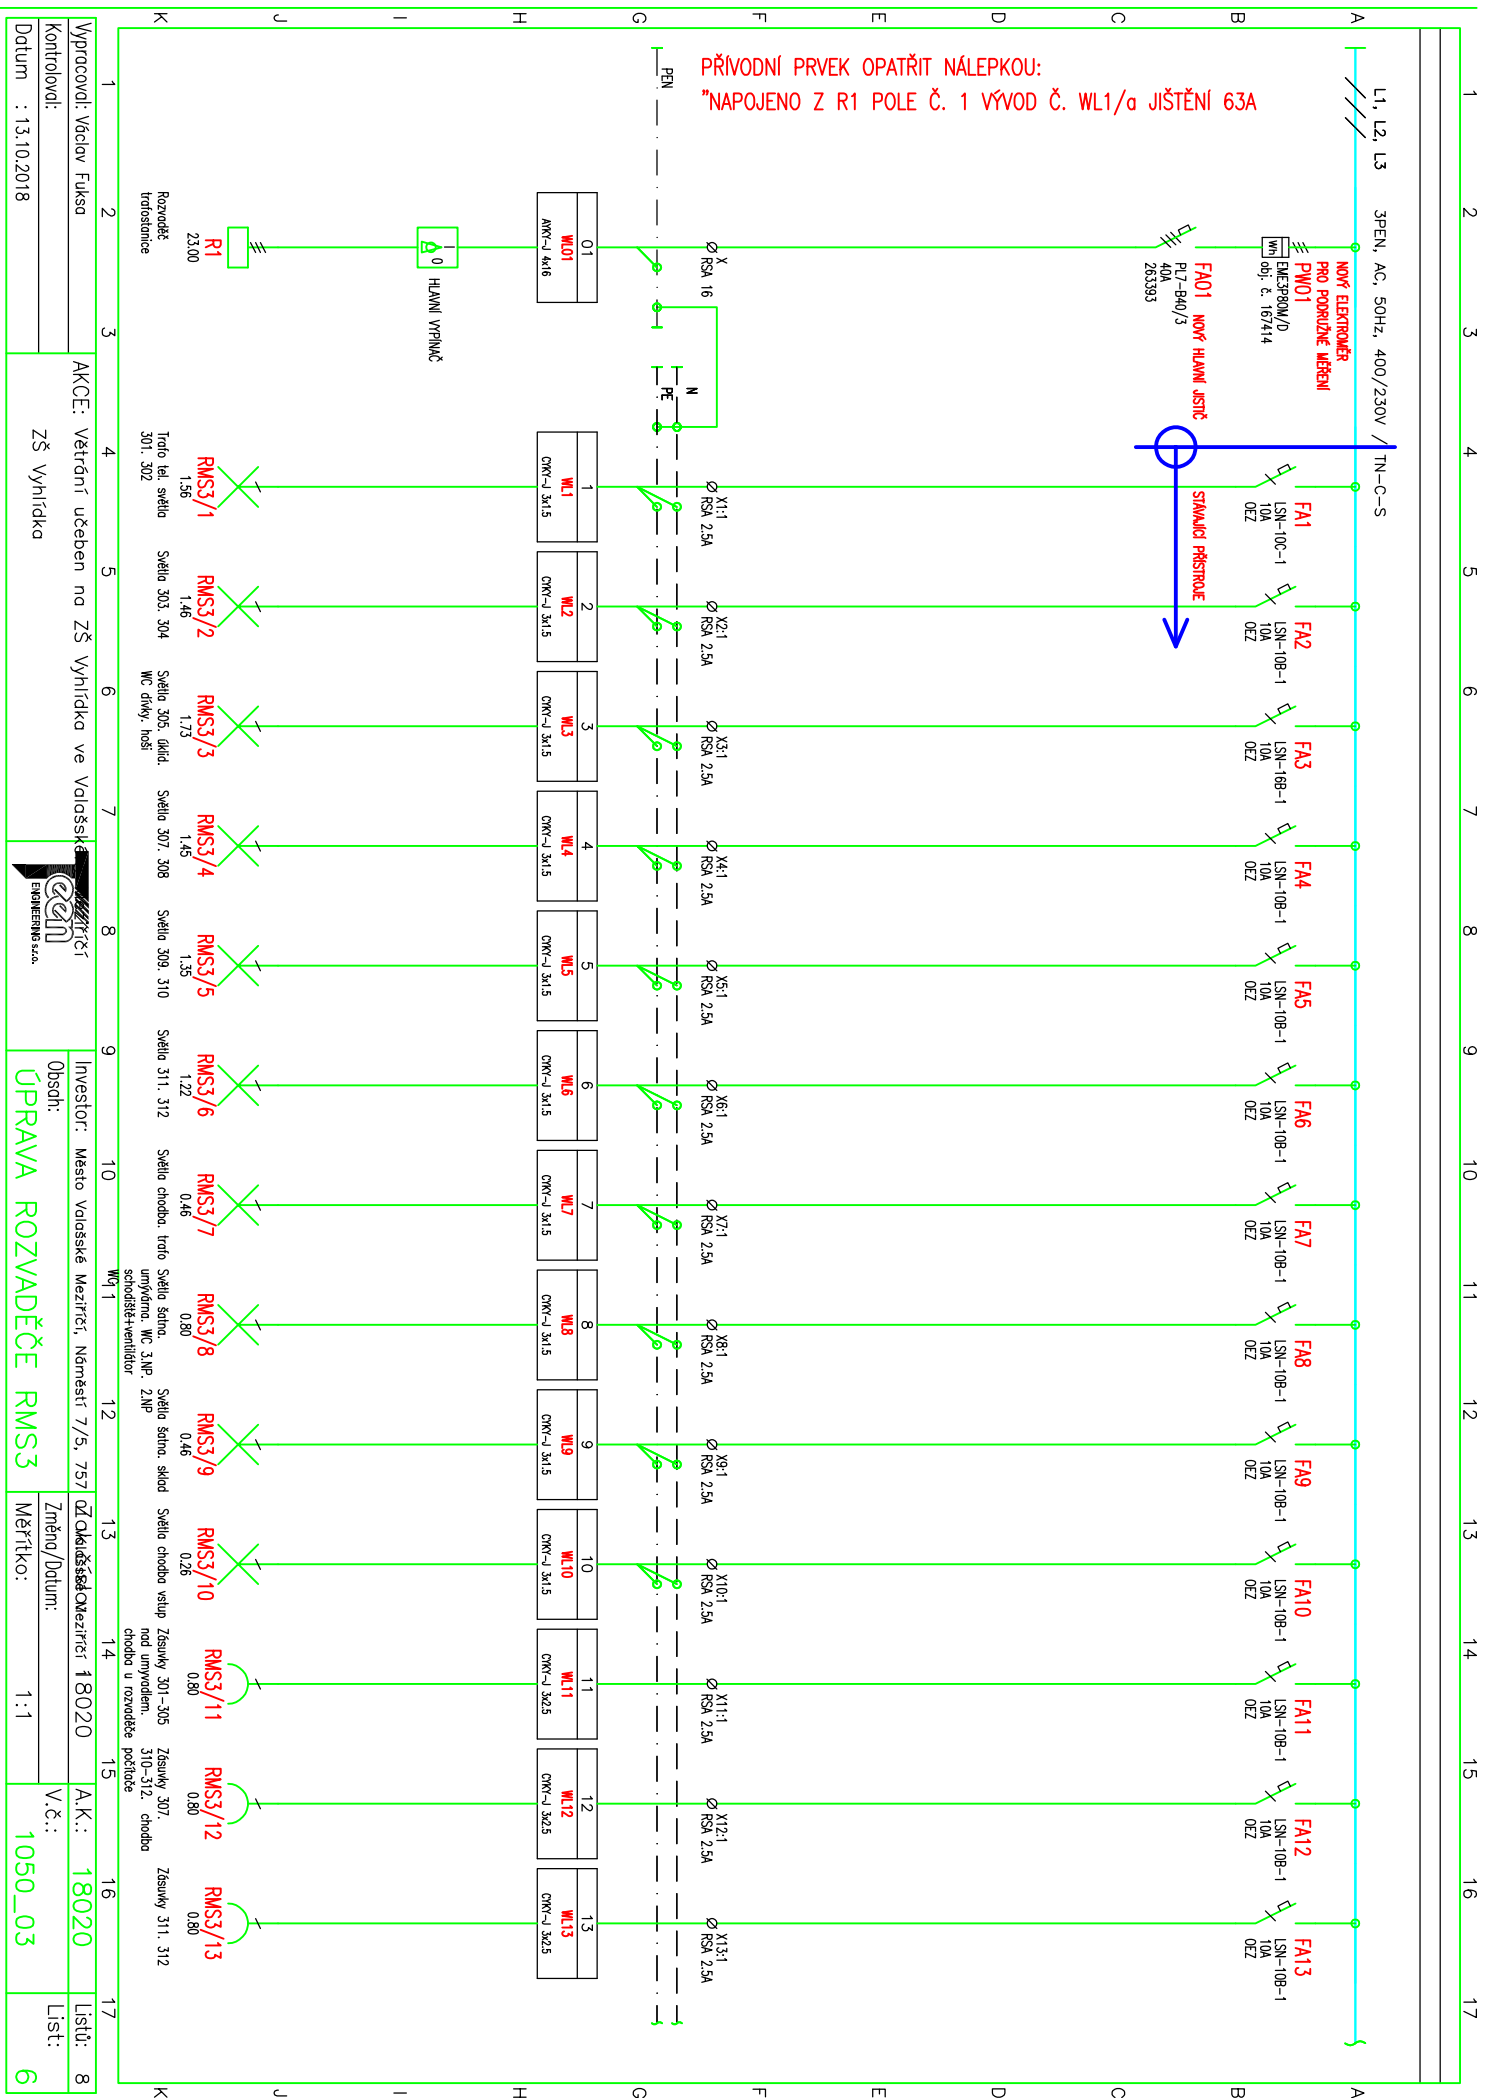


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vpracoval: Václav Fuksa			AKCE: Větrání učeben na ZŠ Vyhřídka ve Valašské			Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 02 Okružní Okružní 18020			Změna/Datum: 1:1			A.K.: 18020			Listů: 8	
Kontroloval:			ZŠ Vyhřídka			Obsah: ÚPRAVA ROZVADĚČE RMS3			Měřítko: 1:1			V.č.: 1050_03			List: 4	
Datum : 13.10.2018																



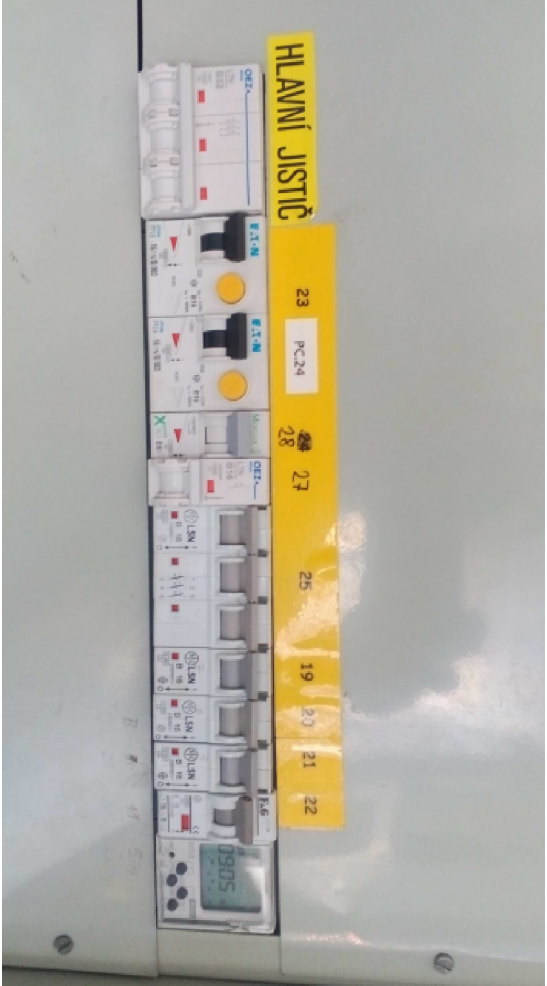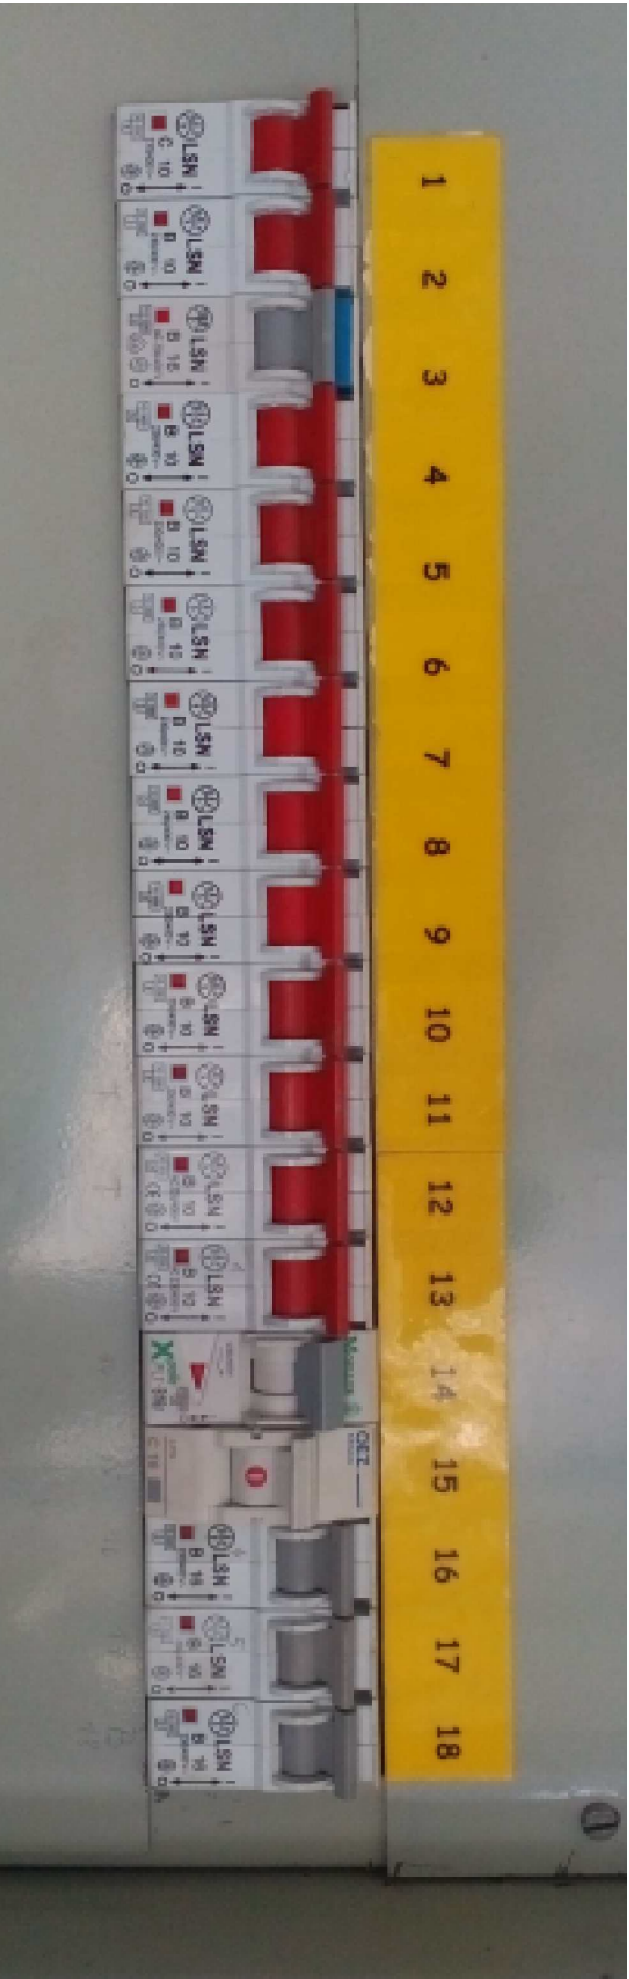

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Výpracovní: Václav Fuksa			AKCE: Větrání učeben na ZŠ Vyhřídka ve Valašské						Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757		Objekt: Základní škola		Měřítko: 1:1		V.č.: 1050_03		
Kontrola: Datum : 13.10.2018			ZŠ Vyhřídka						Obsah: ÚPRAVA ROZVADĚČE RMS3		Změna/Datum:		A.K.: 18020		Listů: 8		
																5	



ZŠ Vyhlídka

