

KAMERA-OPĚTNÁ MONTÁŽ NA ZATEPLENÍ

LEGENDA:



STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DEMONTÁŽ A OPĚTNÁ MONTÁŽ
NOVÉ ZAŘÍZENÍ V MÍSTĚ PŮVODNÍHO

DRUH SÍTĚ

: 3NPE, AC, 50 Hz, 400V / TN-C-S

OCHRANA DLE

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

: ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 :

OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.2 PŘÍLOHA A

- Základní izolace živých částí

- Přepážky nebo kryty

: OCHRANA PŘI PORUŠĚ – čl. 411.3 :

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (NEPŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.3

- Ochranné uzemnění a ochranné pospojování

- Automatickým odpojením v případě poruchy

v síti TN

- Doplňková ochrana

proudovými chrániči

doplňující ochranné pospojování

VNĚJŠÍ VLIVY DLE

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3



: SÍŤ TN – čl. 411.4

AB8,AC1,AD3,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1, AL1,AM-1-3,AM-2-2, AM-3-2,AM-4,AM-5,AM-8-1

AM-9-1,AM-22-2,AM-23-1,AM-24-1,AM-25-1,AN2,AP1,AQ3,AR2,AS2

BA1,BC1,BD1,BE

CA1, CB1

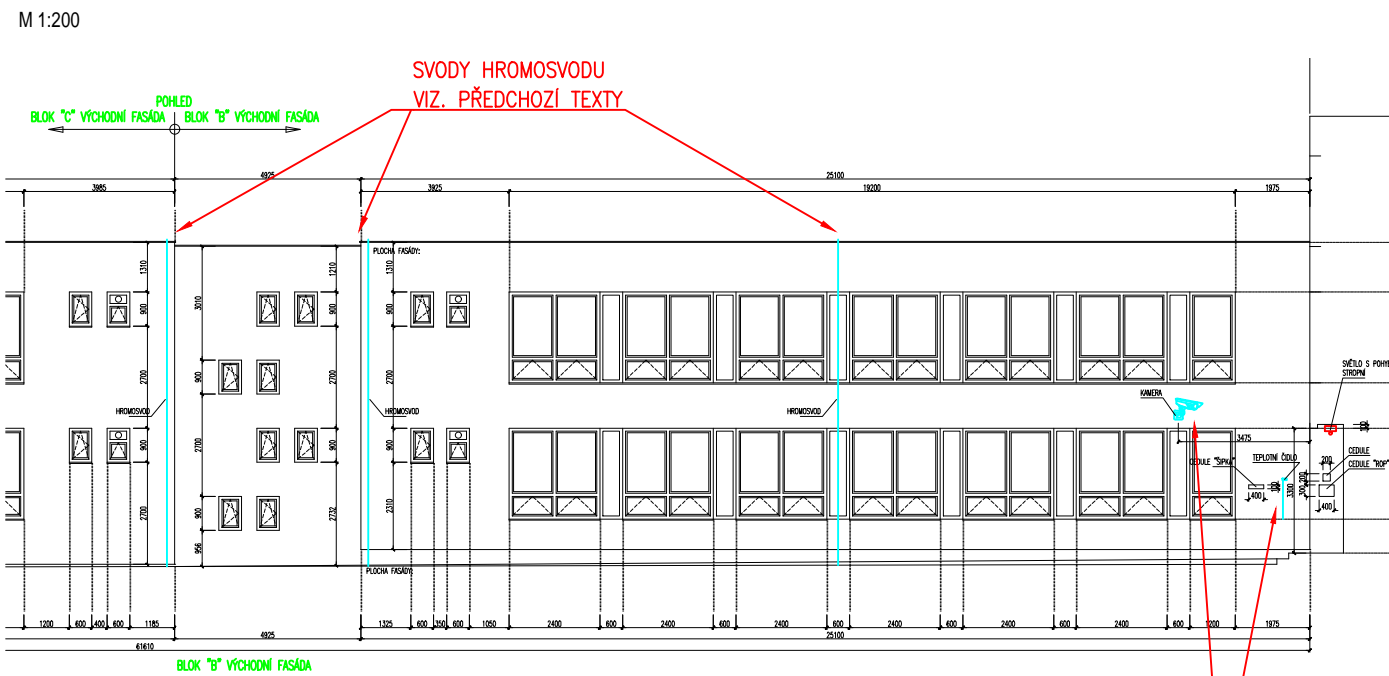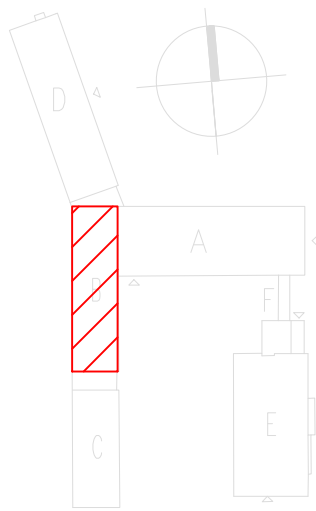

KAMERA+TEPLOTNÍ ČIDLO
OPĚTNÁ MONTÁŽ ČIDLA A KAMERY NA ZATEPLENÍ
KABEL ULOŽIT DO TRUBKY POD ZATEPLENÍ



INFORMACE NA TOMTO VÝKRESĚ JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI UPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNĚ.

HKLIA architects		KRALDVA 1060, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ TEL: 603 909 721 E-MAIL: PKLIER@SEZNAM.CZ	
AKCE:	Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu ZŠ Vyhlička		MÍSTO: Valašské Meziříčí k.ú. Valašské Meziříčí
GENERALNÍ PROJEKTANT:	Ing.arch. Petr Klier		STUPEŇ: DSP+DPS
AUTORIZOVAL:	Ing.arch. Petr Klier		VARIANTA: -
OBJEDNATEL:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí		DATUM: 10/2017
ZOD. PROJEKTANT:	Ing.arch. Petr Klier		FORMAT: 2xA4
VYPRACOVAL:	Václav Fuksa		ARCH. ČÍS.: -
OBJEKT:	ZŠ Vyhlička		MĚŘÍTKO: -
ČÁST:	D1.1-2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		1:200
VÝKRES:	ELEKTRO ÚPRAVY - BLOK "B"		ČÍS. VÝKRS: -