








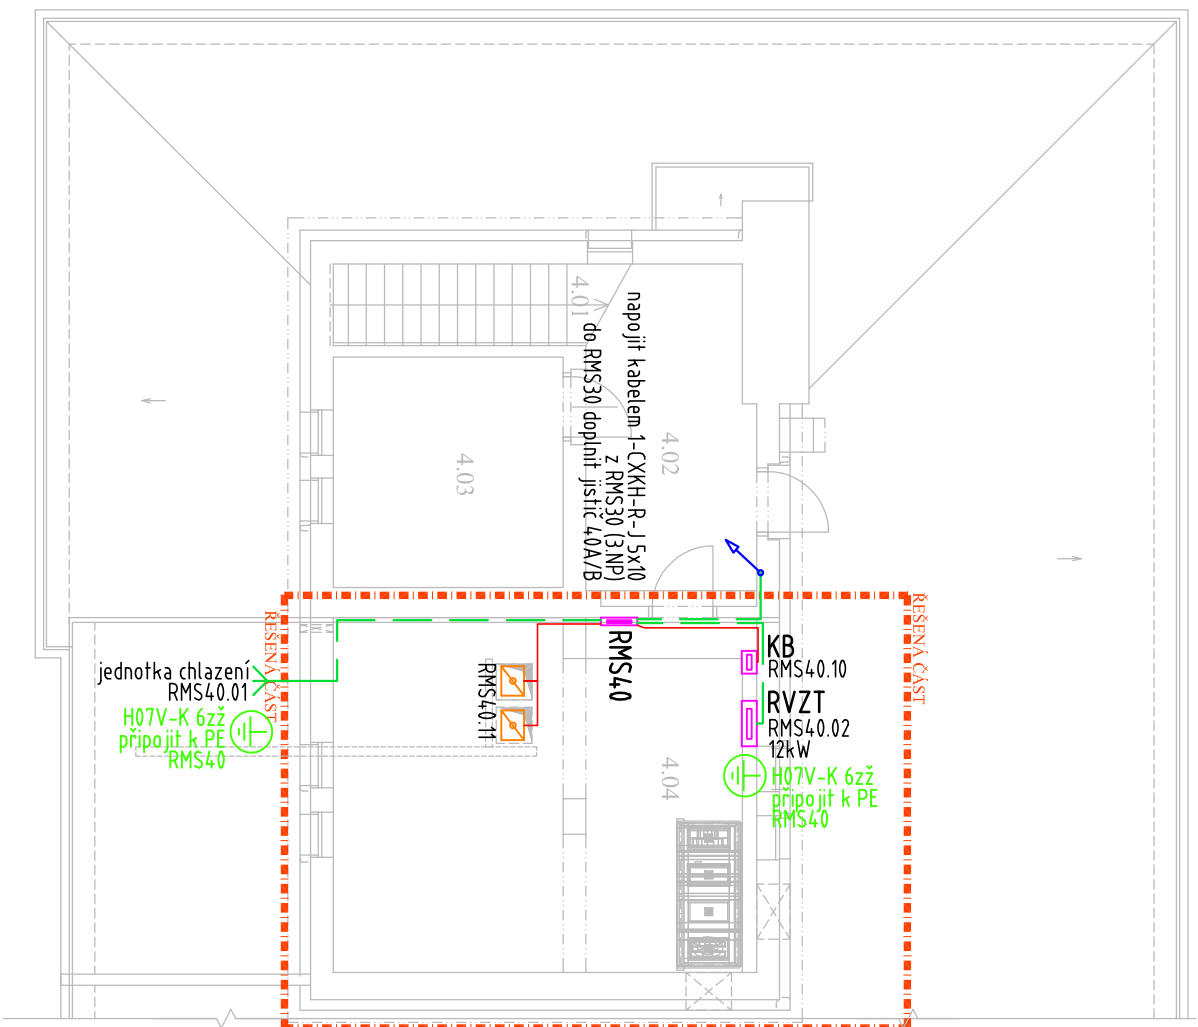

4.NP



LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | rozvaděč silnoprůdu |
|  | rozvaděč technologický |
|  | požární klappa |
|  | doplňkové/hlavní ochranné pospojování |
|  | volně vyvedení kabelu 400V |
|  | okruhy 230V do 10A |
|  | okruhy 400V |
| RH.101/a | |
|  | označení zařízení
číslo jističe / obvodu
označení napájecího rozvaděče |

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:


Rozvodné soustavy:

- 3NPE str. 50Hz, 400/230V TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

[illegible]

Objednatel / Client:		 Havlíčková 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571 751 811, fax 571 613 334	
Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		Měřítko / Scale: 1:100 Paré / Set:	
Akce / Project: DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP			
Obsah / Content:		Vyracoval: Drawn by: Radlm Blaták	
Profese: Specialization: D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika		Zodp. projektant: Designer: Šimon Sedlář	
Název výkresu / Plan name: Úpravy elektroinstalací - 4.NP		Kontroloval: Controlled by: Ing. Martin Maňák	
Formát: Size: 2xA4		Datum: Date: 07/2023	
Revize: Revision: RO		Stupeň: Doc.type: DPS	
		Archivní číslo: Document No: 23207-14/5	

This documentation is an Intellectual property of company BPprojekt, s.r.o. and must not be used without its declaratory permission or contractual agreement.