




A–A




B–B

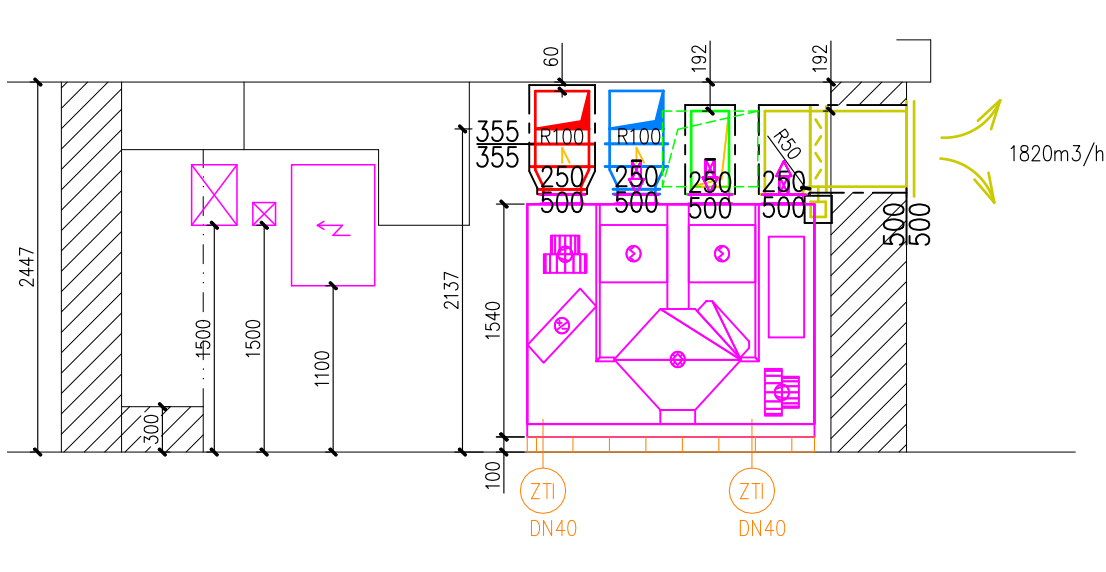

C–C

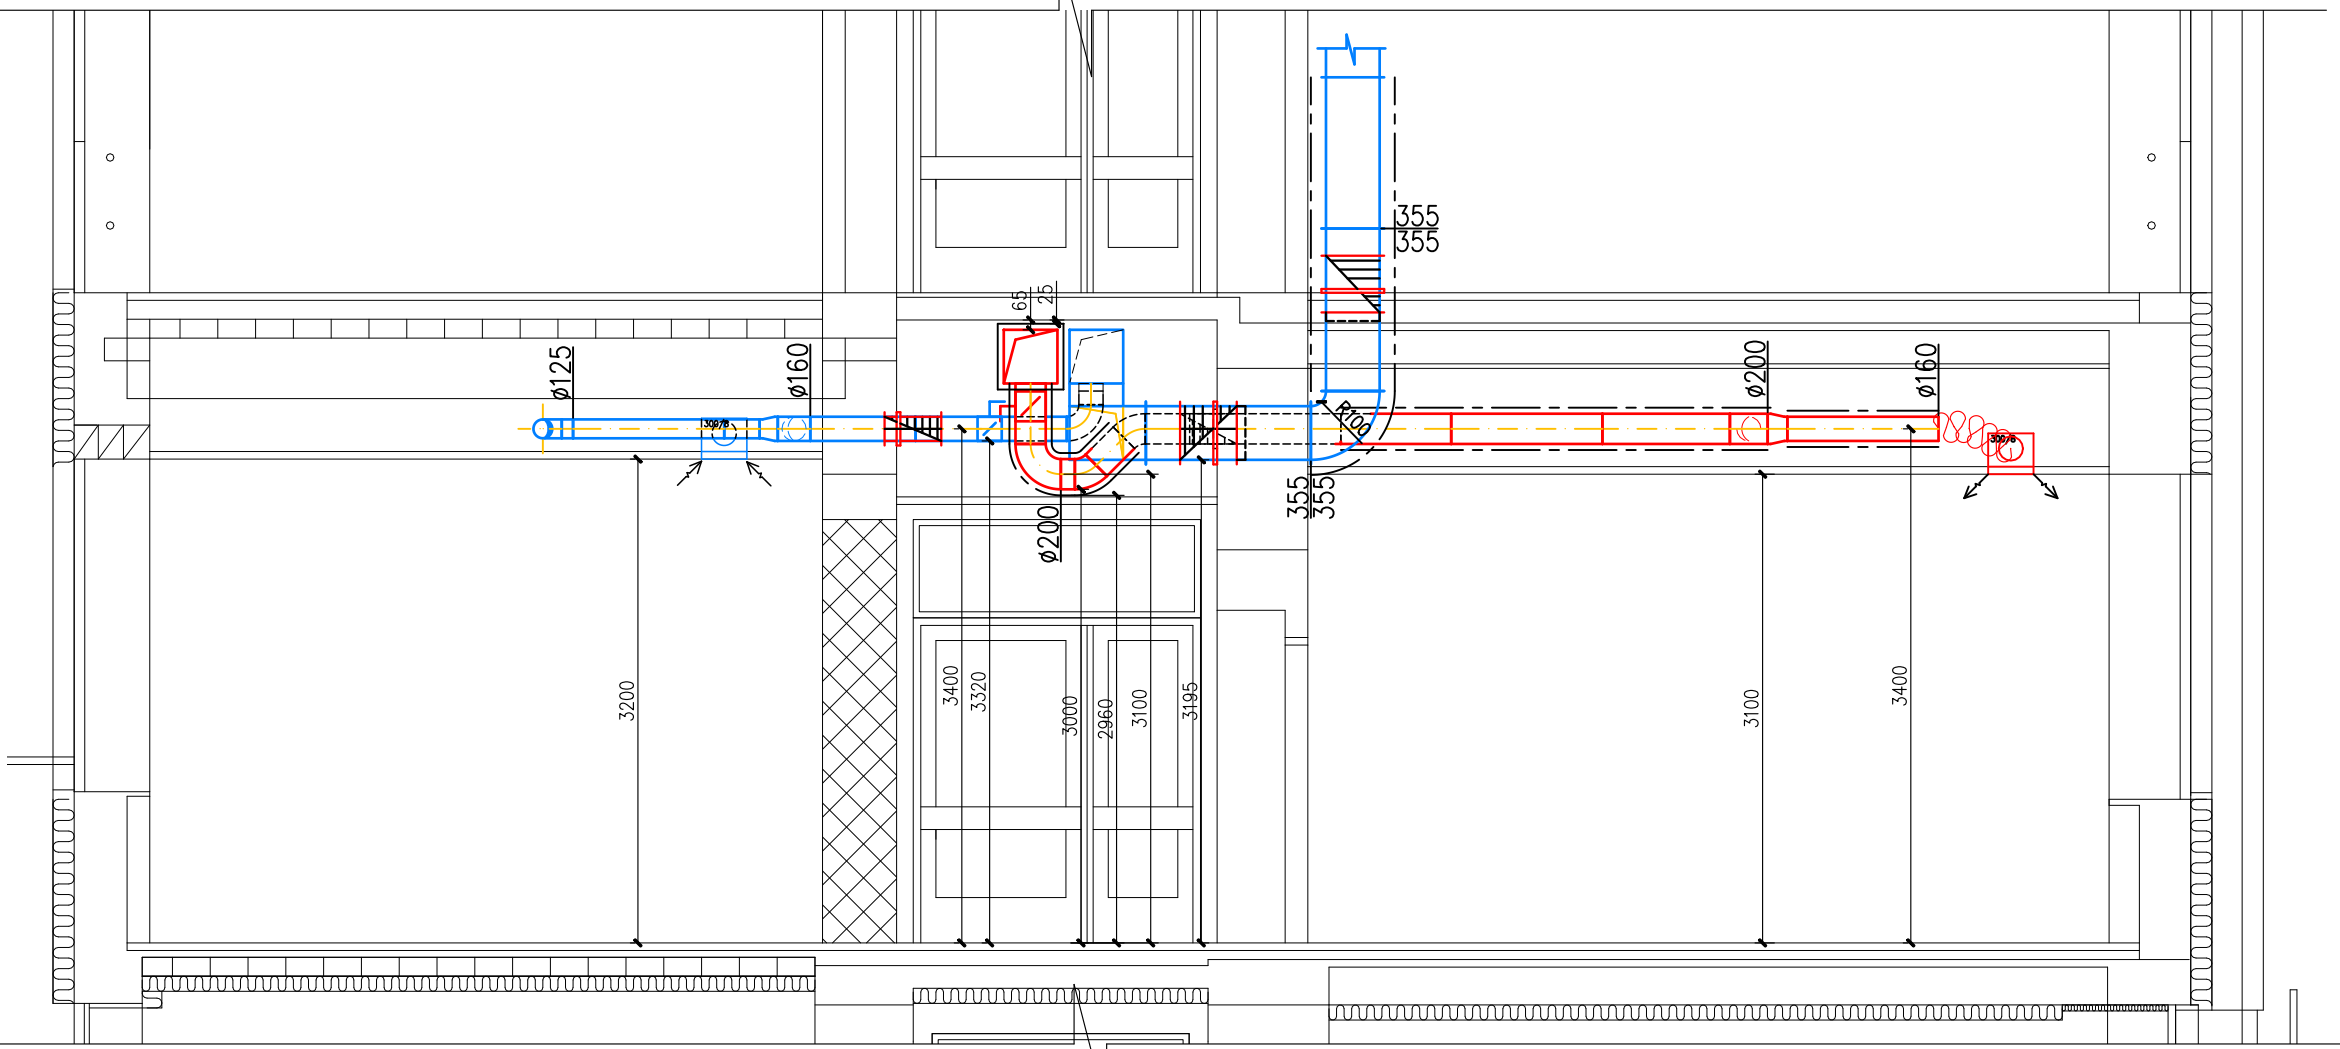

D–D

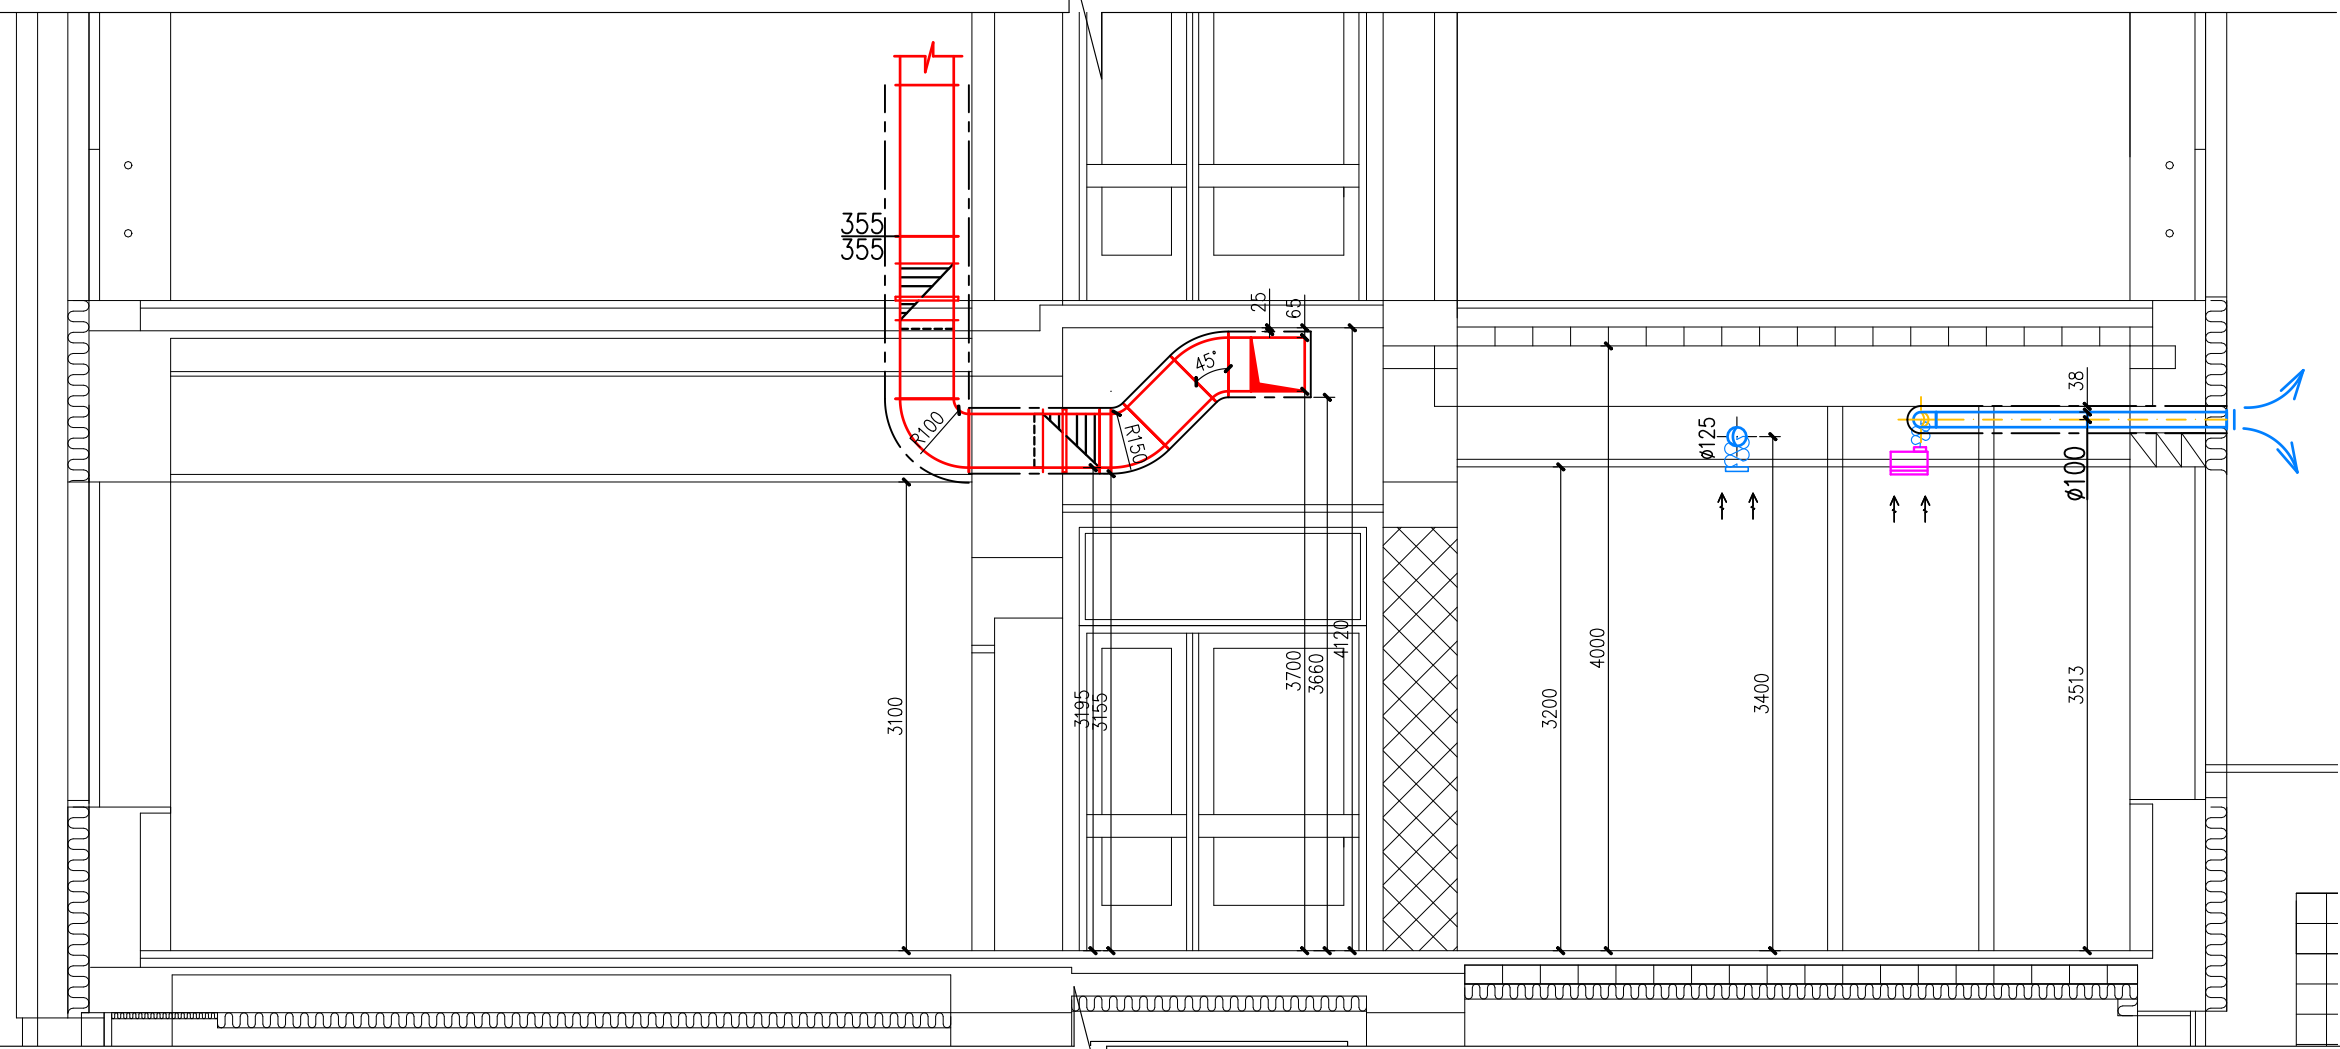

LEGENDA VZT :

- PRÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
- SÁNÍ – VZT POTRUBÍ
- VÝFUK – VZT POTRUBÍ
- OPRAVY STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ
- PRÍVODNÍ/ODVODNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉ/SPIRO
- PRÍVOD. OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
- ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
- ODVOD. OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
- OHŘEVNÁ HADICE
- TEPELNÁ IZOLACE
- POŽÁRNÍ IZOLACE
- TLUMIČ HLUKU
- TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ
- PRÍVODNÍ/ODVODNÍ TALÍROVÝ VENTIL
- PRÍVODNÍ/ODVODNÍ ANEMOSTAT/ČISTÉ NÁSTAVCE
- VÝFUKOVÁ A SACÍ ŽALUZIE
- REGULAČNÍ Klapka
- STĚNOVÁ, DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- PRŮTOK VZDUCHU POD DVEŘMI BEZ PRAHU
- VZT STOLUPAČKA
- REVIZNÍ OTVOR
- SERVOPOHON
- POŽÁRNÍ Klapka
- PRÍVODNÍ/ODVODNÍ VÝSTKA

LEGENDA KLIMATIZACE/CHL :

- CU POTRUB + KOMUNIKACE, NAPÁJENÍ
- VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA/TČ

POZNÁMKA

- KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDU ZAJISTI STAVBA DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- REVIZNÍ A SERVISNÍ OTVORY PRO NAVRHOVANÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DANÉHO VÝROBCE A MUSÍ BÝT NEUSTÁLE PŘÍSTUPNÁ.
- VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT SYSTÉMU, JE NUTNÉ VEŠKERÉ KOMPONENTY SYSTÉMU VZT MONTOVAT PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI.
- REALIZAČNÍ FIRMA JE POVINNA SI TRASY VZT A CU POTRUBÍ VYMÉRIT NA TRASE V ZÁVISLOSTI NA SKUTEČNOSTI
- ROZMÍSTĚNÍ DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ REALIZAČNÍ FIRMOU DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- POTRUBÍ VE VÝKRESE UVEDENÉ JAKO TEP. IZOLOVANÉ BUDE IZOLOVÁNO DLE POPISU VE VÝKRESE A TŽ.
- VZT JEDNOTKY BUDOU KE VZDUCHOVODŮM PŘIPOJENY POMOCÍ PRUŽNÝCH MAŽET, VÍZ SPECIFIKACE.
- VZT A KLM JEDNOTKY BUDOU ULOŽENY NA PRUŽNÉM ULOŽENÍ – RÝHOVANÁ GUMA.
- CHLADIVOVÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEP. IZOLACÍ
- MIN. DÉLKA PŘIPOJENÍ DISTRIBUČNÍHO ELEMENTU FLEXI HADICÍ S TEPELNOU/HLUKOVOU IZOLACÍ BUDE 1,5 m
- PROJEKT NEZAHŔNUJE DÍLENSKOU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

Datum revize Date of revision	Číslo revize No. revision	Vypracoval revizi Drawn by revision	Popis revize Description of revision

Objednatel / Client:		<b>bp BP projekt, s.r.o.</b> Havlíčková 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571 751 811, fax 571 613 334	
Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		Měřítko / Scale:	Paré / Set:
Akce / Project:		1:50	
DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP			
Obsah / Content:		Vypracoval: Drawn by:	Ing. Jan Bosák
		Zodp. projektant: Designer:	Šimon Sedlář
Profese: Specialization:		Kontroloval: Controlled by:	Ing. Martin Maňák
		Manažer projektu: Project manager:	Ing. Martin Maňák
Název výkresu / Plan name:		Datum: Date:	07/2023
ŘEZY		Stupeň: Doc.type:	DPS
Formát: Size:	6xA4	Revize: Revision:	R0
		Archivní číslo: Document No:	23207-16/05

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy BPprojekt, s.r.o., a nesmí být použita bez jejího souhlasu.  
This documentation is an intellectual property of company BPprojekt, s.r.o. and must not be used without its declaratory permission or contractual agreement.