



Vyjádření č. 1993/2023

Stavební povolení a územní řízení sloučené

Žadatel:

Kubla&architects s.r.o.
Ing. Ondřej Kubla
Podlesí 508
Valašské Meziříčí

Investor:

Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek
Náměstí 7/5
Valašské Meziříčí

Název stavby - akce :

Revitalizace Tržnice I. etapa - Krásenský břeh

Místo stavby : Valašské Meziříčí, k. ú. Krásno nad Bečvou, p. č. 1043/6, 1027, 974/2, 974/1, 207/1, 207/2, 965/6, 1044, 1045, 956/4

Katastr : Krásno nad Bečvou

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením: kanalizace jednotná a vodovod v majetku a správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

K vodohospodářskému zařízení, které není ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., a může se nacházet v uvedené lokalitě, vydává vyjádření jeho vlastník nebo provozovatel.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření a předložené projektové dokumentace.

Souhlasíme s napojením na vodovodní síť provozovanou společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen společnost). Odbočení (navrtávku) na vodovodní řad, montáž vodovodní přípojky provedou pouze pracovníci příslušného provozního střediska společnosti, uvedeni v příloze pro stavebníka.

Vodovodní přípojka musí být provedena od napojení na vodovodní řad po vodoměrnou sestavu z jednoho kusu potrubí beze spojek. Dle standardů společnosti požadujeme vodoměrnou šachtu BOCR SB VR 1100/B31. Vodoměrná šachta musí být umístěna co nejbližší místu napojení na vodovodní řad.

Vzhledem k výměně dotčeného vodovodního potrubí je nutno umístění napojení a vodoměrné šachty konzultovat s vedoucím provozu vodovodů Valašské Meziříčí p. Ondrušem.

Postup při zřízení vodovodní přípojky, Čestné prohlášení stavebníka a Žádost o zřízení vodovodní přípojky, která je nedílnou součástí při uzavírání Smlouvy o dodávce pitné vody jsou volně ke stažení na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. pod odkazem: <https://www.vakvs.cz/dokumenty-ke-stazeni-zakaznici>.

Souhlasíme se zrušením přípojky vody za podmínky, že nebude narušen provoz ani funkčnost zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Je nutno požádat u společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. o zrušení vodovodní přípojky v místě napojení na vodovodní řad a odebrání vodoměru na náklady investora. Zemní práce provede investor. Po odebrání vodoměru je nutno zrušit odběrné místo na zákaznickém centru společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Souhlasíme s předloženým řešením dešťové kanalizace a retenční nádrže s vírovým ventilem.

V rámci stavby bude nutné dle upravení nivelety komunikace a terénu upravit niveletu dotčených poklopů kanalizačních šachet vyskládáním vyrovnávacích prstenců a následně osadit poklopy příslušné třídy únosnosti. V komunikaci požadujeme osazení samonivelačních poklopů třídy D. Vyrovnávací prstence je možné použít do výšky max. 250 mm jinak musí být vložena nová skruž D 1000/250, přechodová skruž D1000/600 či zákrytová deska D 1000/600. Podbetonování poklopu je možné max. do výšky 40mm.



Také veškeré poklopy vodárenských armatur budou osazeny do nové nivelety terénu, popř. bude provedena výměna ovládacích zemních souprav šoupátek a úprava hydrantů.

O způsobu úpravy rozhodne technik příslušného střediska vodovodů a střediska kanalizací přímo na místě stavby. Výsledné rozhodnutí bude zapsáno do stavebního deníku s povinností se tímto konečným rozhodnutím řídit.

Kvalita provedených prací bude odsouhlasena zástupcem příslušného střediska vodovodů a kanalizace. Po dokončení stavby bude provozovateli vodohospodářského zařízení předáno provedení a zapravení povrchu kolem poklopů.

Všechny armatury a šachty musí zůstat přístupné. Ke všem armaturám a šachtám musí být zachován přístup a příjezd.

V ochranném pásmu vodohospodářského zařízení nelze vysazovat trvalé porosty.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytyčení vodohospodářského zařízení.

Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodohospodářského zařízení. Požadujeme dodržet podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vodohospodářských zařízení.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vodohospodářských zařízení:

Při provádění stavebních nebo jiných prací, jimiž mohou být dotčena vodohospodářská zařízení, je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen v souladu s platnými právními předpisy a normami učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodohospodářských zařízení a majetku třetích osob, zdraví a je srozuměn s tím, že:

1. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu takto: vodovodní řady a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně je ochranné pásmo 1,5 m, vodovodní řady a kanalizační stoky nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m.

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti ochranného pásma od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m na každou stranu.

2. Při činnostech v blízkosti vodohospodářských zařízení je povinen respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vodohospodářskému zařízení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s vodohospodářským zařízením dodrží ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znění.

3. Písemně uvědomí nejméně 7 pracovních dnů předem společnost o zahájení stavby s uvedením odpovědné osoby a kontaktu na ni.

4. Před zahájením zemních prací zabezpečí vytyčení vodohospodářských zařízení po záhozu. V případě nemožnosti vytyčení zařízení z povrchu budou stavebníkem (investorem) provedeny ručně kopané kontrolní sondy. S vytyčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou práce provádět. Vytyčení vodohospodářských zařízení vozidly nebo stavební příslušenství (lokalita a sítě) pracovníci společnosti uvedeni v příloze pro stavebníka na základě písemné objednávky.

5. Na trase vodohospodářských zařízení (včetně ochranného pásma) není oprávněn umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch. Na zemní práce do 1m od vnějšího okraje vodohospodářského zařízení nebudou používány mechanické prostředky. Výkop bude proveden ručně se zvýšenou opatrností. Mimo zpevněné plochy není dovoleno přejíždět vodohospodářské zařízení vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude potrubí včetně ovládacích armatur zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany a změnu nivelety terénu nutno odsouhlasit s pracovníkem společnosti (dle příslušné lokality a sítě) uvedeným v příloze pro stavebníka.

6. Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození vodohospodářského zařízení neprodleně oznámit na dispečink společnosti s nepřetržitou službou na telefonu 571 484 041 nebo 571 484 047.

7. Případné poruchy nebo havárie vodohospodářského zařízení (např. prolomení potrubí, sesunutí potrubí, porušení kabelového vedení apod.) v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením budou v průběhu stavby a také po dobu běžící záruční lhůty odstraněny na náklady stavebníka (investora). Taktéž vzniknou-li následné škody na majetku třetích osob (bytové i nebytové prostory, komunikace, chodníky, zeleň apod.) v průběhu stavby a po dobu záruční lhůty vinou poruchy vodohospodářského zařízení v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením, bude tato škoda uplatněna u stavebníka (investora).

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření



- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Prilohy


- Legenda.pdf
- Priloha_pro_stavebnika.pdf

Vyřizuje: Ing. Pavlína Štachová


Telefon: 571 484 039

Datum: 28. 7. 2023

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 Vsetín, Jasenická 1106

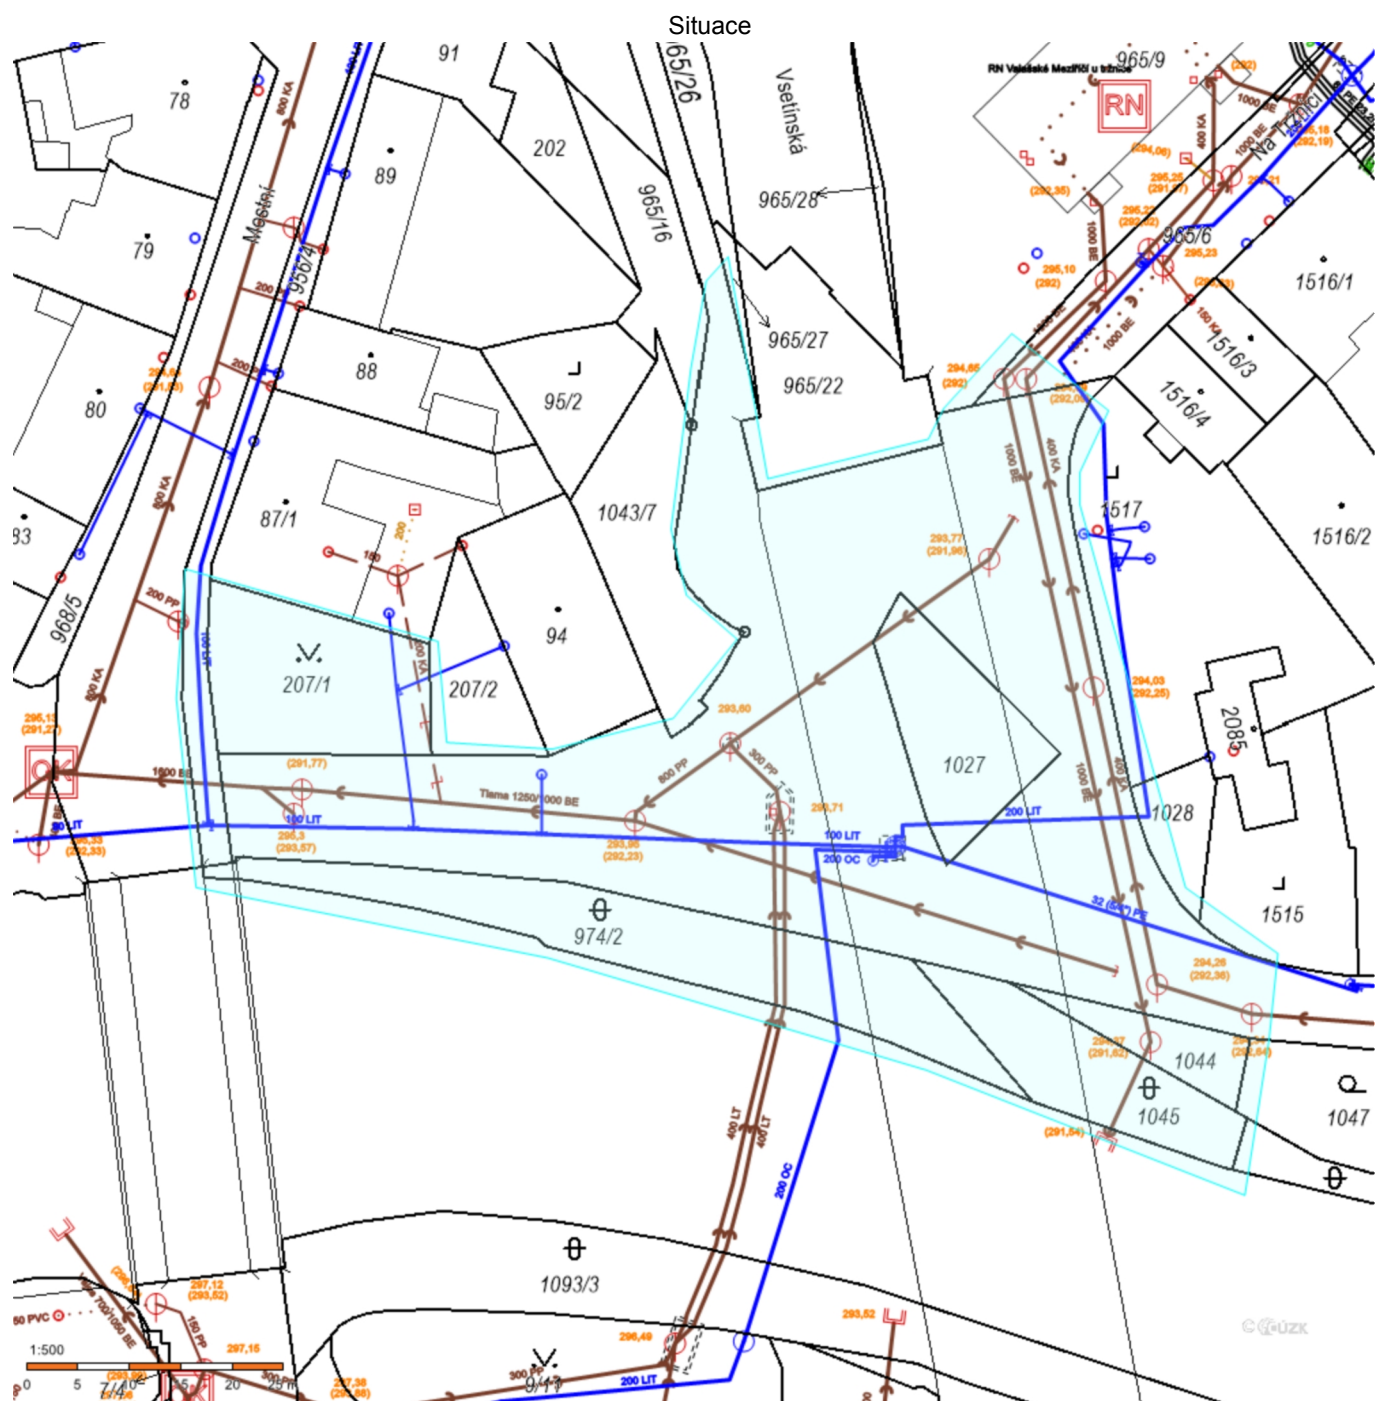

Situace

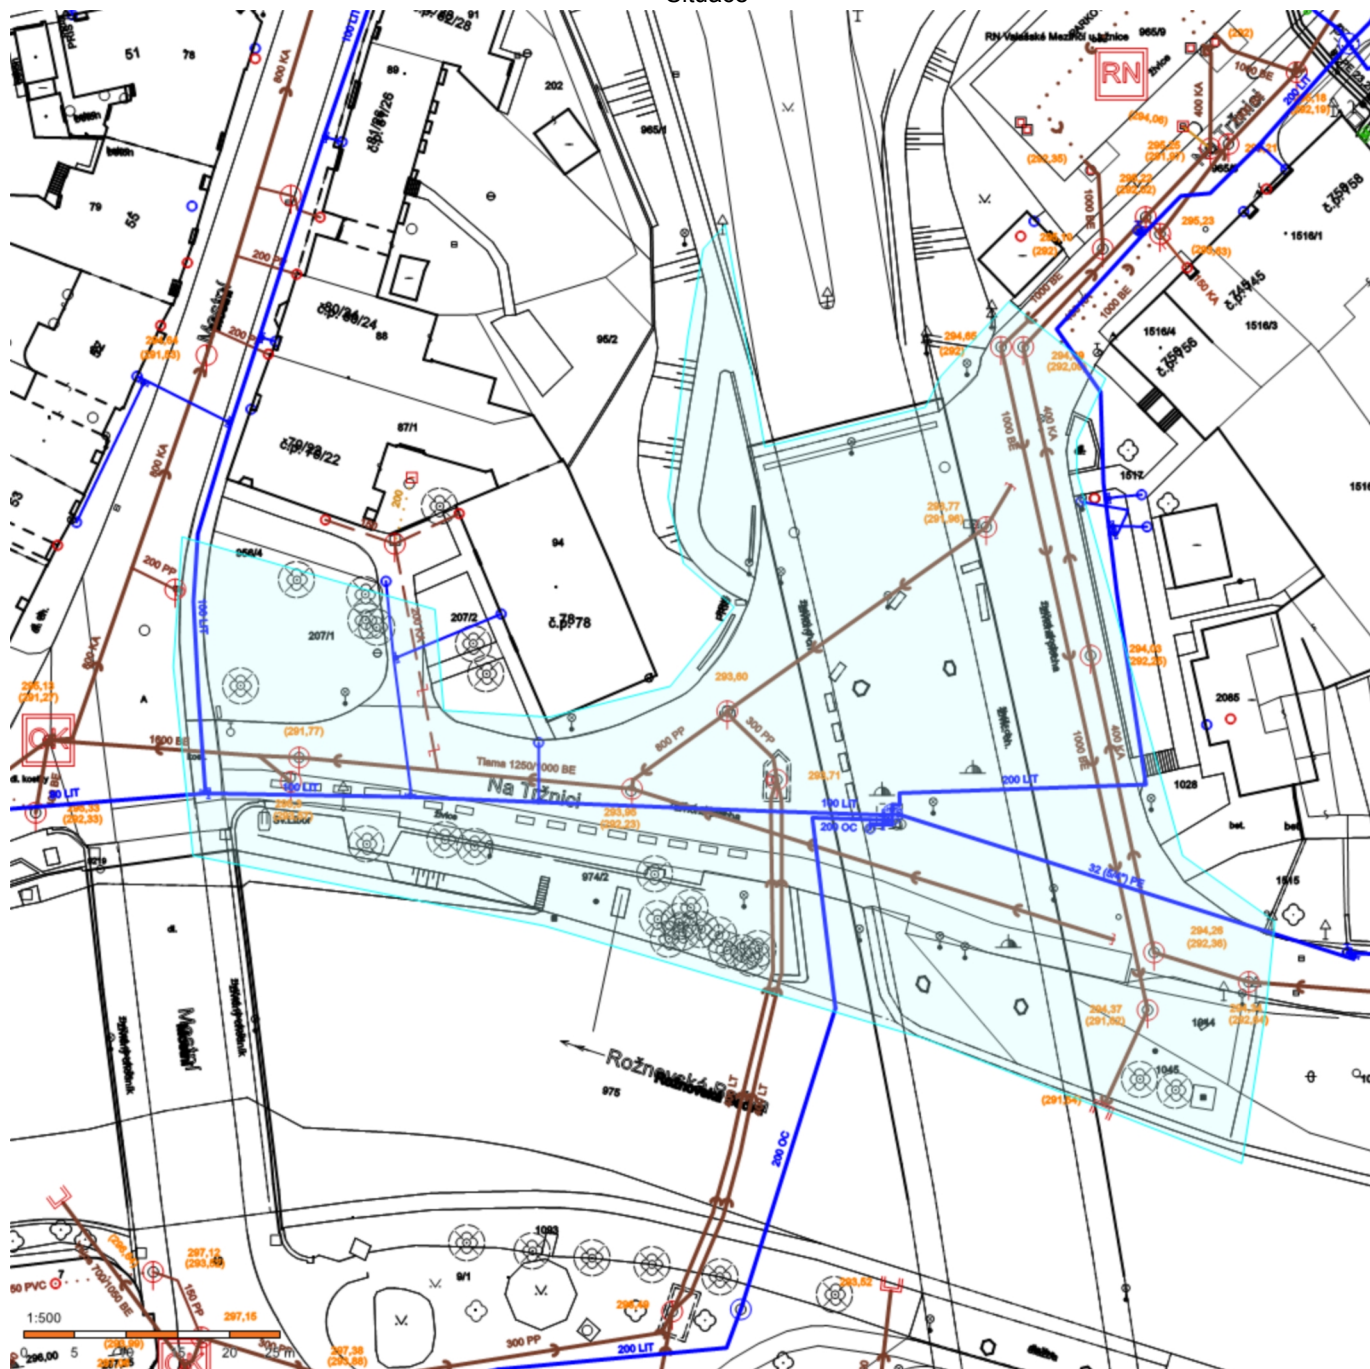

situace žadatele

