


Elektroměřový rozvaděč RE 1-4 - přehledové schéma

Název akce: Stavební úpravy I.NP objektu č.p. 736, Žerotínova ulice, Valašské Meziříčí

Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01, Valašské Meziříčí

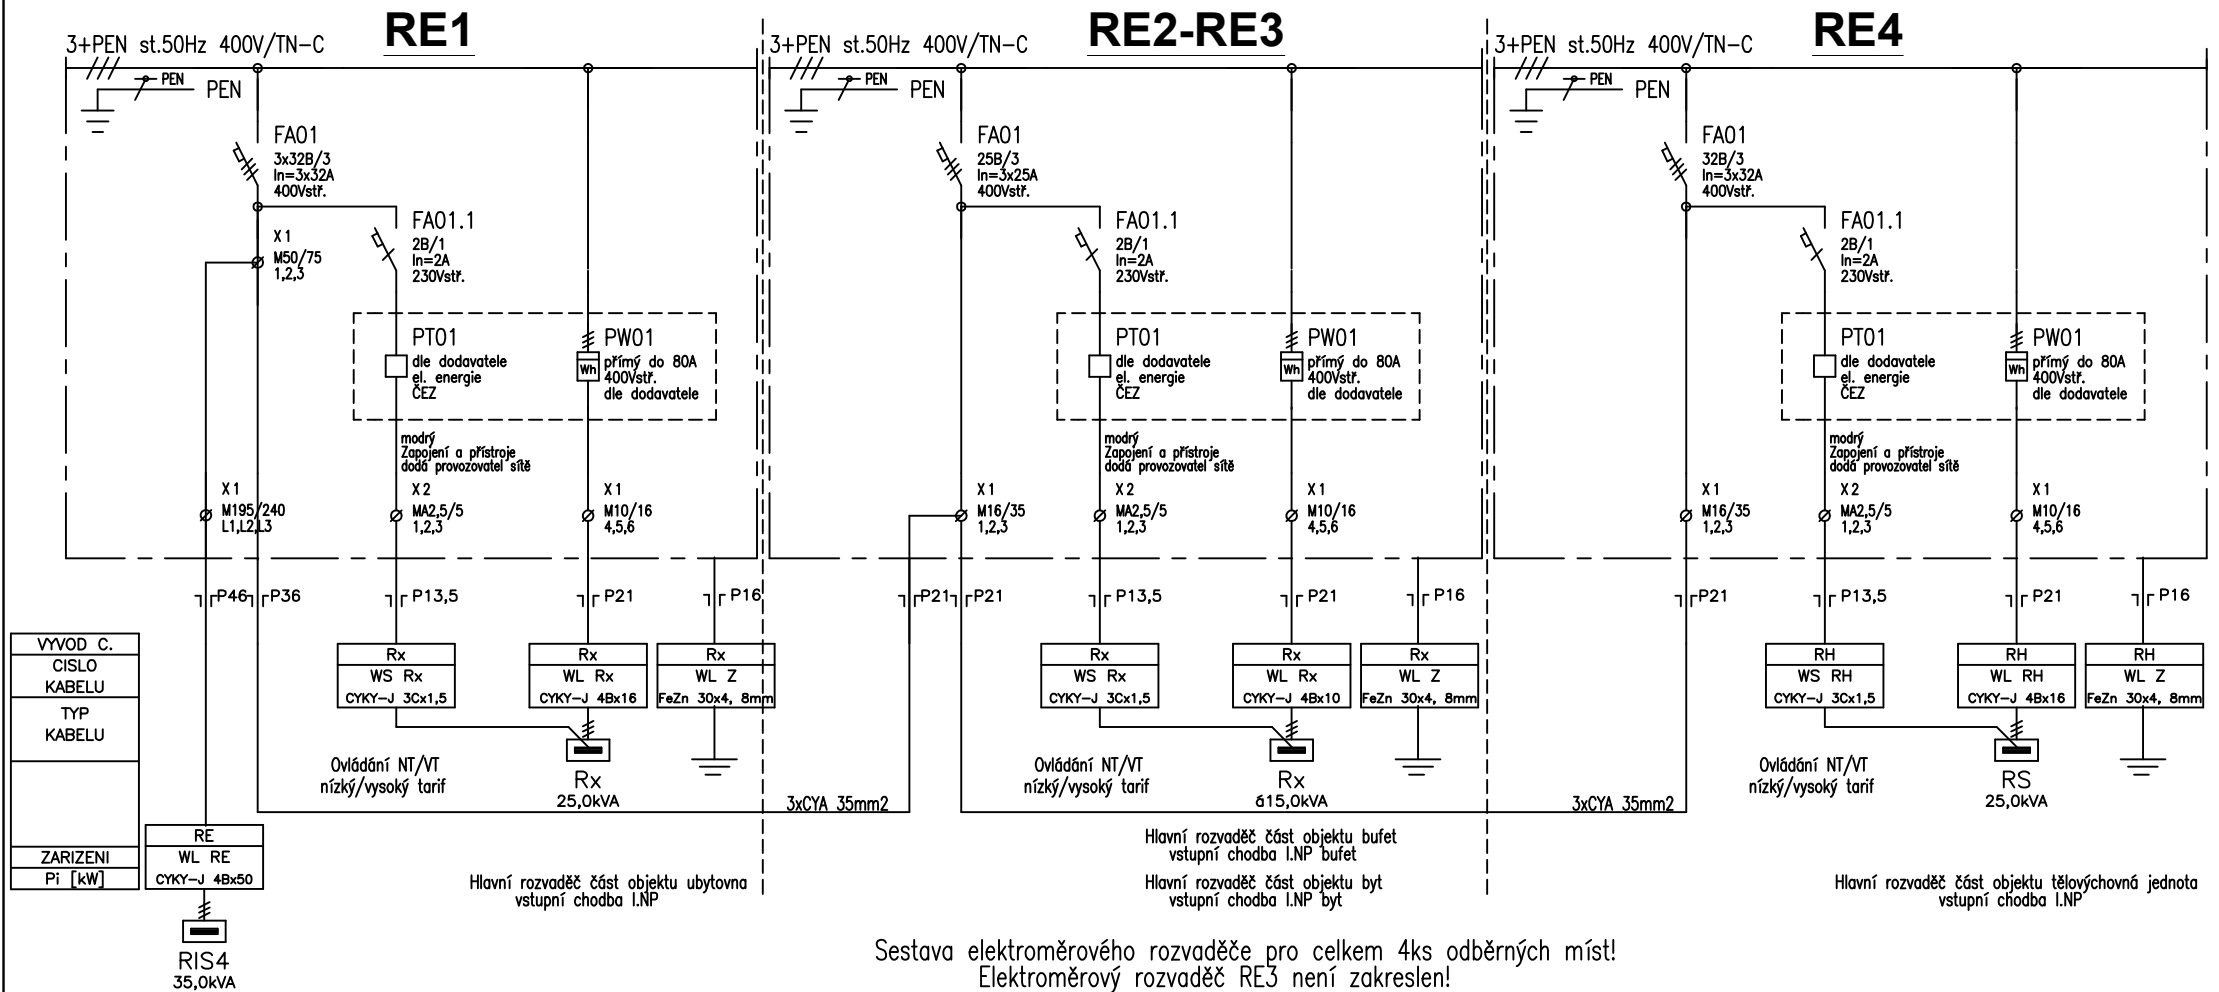

TYP PROVEDENÍ: 1x Oceloplechový rozvaděč pro 4 SOM, celkem 4x10-80A, 400Vstř., 4xHDO
 KRYTÍ: IP 40/20, oceloplechový, vestavný do výklenku
 ROZMĚRY: výška/h/š 1250/230/500mm, výrobce
 DĚLENÍ: Bez dělení, hmotnost 16kg
 NÁTĚR: Oceloplech RAL 7032
 OBSLUHA: Osobami poučenými
 PŘÍVOD (Y): Spodem
 VÝVODY: Spodem

Legenda:

PW 01 - trojfázový elektroměr
jednosazbový (dvojsazbový)
PT 01 - přijímač HDO, spínací hod. atd.

Rozvaděč elektroměrový oceloplechový typ RE 4.0.0CP/Z, do 3x80A, hmotnost 16kg
hlavní jistič 4x10–80A "B", 4xHDO, IP40, rozměry pro obestavení 1250x230x500mm, výrobce

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006 Sb. A S VYHLÁŠKOU 503/2006 Sb. PRO ÚČELY STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ. TENTO STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENAHAZUJE DOKUMENTACI PROVÁDĚCÍ.

Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profese elektro.

Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební. Stupeň dokumentace: DÚR+DSP

LIST C.: LISTU:	1. 1x44	Rozvaděč elektroměrový RE – přehledové schéma		ARCHIVNÍ ČÍSLO:
Měřitko ---- Ing. Pavel Poruba IČ:46574450	OBJ.C.:PJ: SO 01 č.p. 736	ZAK.ČÍSLO: 23/2024	AKCE: Stavební úpravy I.NP objektu č.p.736, Žerotínova ulice, VM	VYKRES ČÍSLO: E-02
	PROVEDL: Ing. Poruba	DATUM: 06/2024	INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01, Valašské Meziříčí	