



S.R.O.

PRŮZKUMY \* ZAMĚŘENÍ \* PROJEKTY

ul. 28. října 66/201,

709 00 OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY

# AKUSTICKÁ STUDIE

## MŠ BYNINA, STROPY NAD 2.NP, NOVÝ KROV

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY (DSP)

Stavebník: **Město Valašské Meziříčí,**  
Náměstí 7/5,  
709 00 Ostrava - Mar.Hory

Zpracovatel: **MARPO s.r.o.,** 28.října 66/201, 709 00 Ostrava - Mar.Hory

Zodpovědný projektant: Ing. Radan Sležka

Vypracoval: Tomáš Pilárik

Zak.č.: 4126

Exp.:07/2025

# AKUSTICKÝ NÁVRH

Informace o projektu a orientační výpočet

**Zákazník:**

Ing. Radan Sležka  
MARPO, s.r.o.  
Ostrava

**Ecophon kontakt:**

Daniel Beneš  
tel: +420 603 205 778  
E-Mail: daniel.benes@ecophon.cz

**Projekt:**

MŠ Bynina

**Typ místnosti:**

Herna 202

Vážený pane Sležko,

Na základě získaných dat byl vytvořen výpočet akustického řešení na Váš projekt. Tento dokument představuje technický podklad pro vhodná akustická opatření. **TENTO DOKUMENT NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ.**

## 1. Úvod

Cílem řešení prostorové akustiky je návrh opatření pro akusticky náročné prostory, aby zde bylo dosaženo vhodných akustických podmínek. Na základě podkladů byl vytvořen orientační akustický výpočet dle ČSN 73 0527. V návrhu byl uvažován běžný provoz řešeného prostoru včetně jeho uživatelů. Předmětem teoretických výpočtů je stanovení cílových akustických parametrů z hlediska prostorové akustiky, výběr akustických materiálů a návrh jejich rozmístění.

## 2. Návrh řešení

	m <sup>2</sup>	Systém
Stěna	-	Bez
	-	Bez
	-	Bez
	-	Bez
Strop	29,43	Gedina E + Extra Bass
	30,00	Gedina A gamma (o.d.s. 200mm)
	-	Bez
	Počet	
Zavěšené prvky	-	Bez
	-	Bez
Volně stojící prvky	-	Bez
	-	Bez

## 3. Důležité informace o výpočtu

1. Následující výpočty fyzikálních hodnot jsou orientační. Výpočty jsou připravovány v souladu s obecně uznávanými inženýrskými standardy. Vypočtené hodnoty vycházejí z určitých předpokladů a vlastností (difuzní struktura zvukového pole), které se v reálných podmínkách projektu mohou lišit. Podkladová data pro materiály na stěnách, podlahách nebo stropěch se mohou lišit od skutečného stavu věci nebo struktury. Za žádných okolností nemůže a nechceme tímto výpočtem nahradit kvalifikované posouzení certifikovanou akustickou společností!

2. Zejména doba dozvuku "konfigurační parametr" je vysoce závislá na skutečných podmínkách. Kromě této hodnoty (struktura zvukové pole), má také velký vliv na výsledné hodnoty výběr metody akustického výpočtu. Měření v reálném provozu se může lišit od teoreticky vypočtených hodnot. Pro detailní technické řešení doporučujeme konzultaci s autorizovaným akustikem.

3. Překročení hodnot ČSN 73 0527 v oktávu pásma 125 Hz je v mnoha projektech často akceptována z ekonomických důvodů.

4. obr. A. 4. \* O něco nižší hodnota doby dozvuku ve větších místnostech na vysokých frekvencích je dle ČSN 73 0527 bez problémů za předpokladu rovnoměrného rozmístění absorpčních materiálů, není-li prostor řešen výhradně k hudebním účelům. (Rozhodující parametr prostor je objem do 250m<sup>3</sup>)

## 4. Výpočet

### 4.1 Součinitel intenzity zvuku ( $\Delta$ SPL)

Frekvence	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Redukce	9,1 dB	9,2 dB	7,0 dB	5,5 dB	4,0 dB	3,1 dB

Ø Snížení ve frekvenční oblasti (500 - 1000 Hz)	6,3 dB
---	--------

To představuje snížení zvukové energie o přibližně 75% a je obecně hodnocena jako významné snížení vnímané hlasitosti.

### 4.2 Doba dozvuku ( $T_{60}$ )


Dozvuk definujeme jako dobu, za kterou hladina zvuku poklesne o 60 dB. Pro určení této doby využíváme různé části křivky dozvuku. Při  $T_{60}$  používáme základní rozmezí 60dB a i v tomto případě nezačne evaluace dříve, dokud hladina zvuku nepoklesne o 5 dB.

Frekvence	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
$T_{60} (s) P_o$	0,75	0,70	0,69	0,55	0,52	0,46
<b><math>T_{60} (s) \text{ Před}</math></b>	6,10	5,80	3,43	1,96	1,28	0,92

Ø doba dozvuku v příslušném frekvenčním rozsahu (125 - 4000 Hz)	0,61 s
Horní rozsah tolerance - $T_{soll}$ (ČSN 73 0527) max:	0,85 s
Dolní rozsah tolerance - $T_{soll}$ (ČSN 73 0527) min:	0,57 s

Výsledné hodnoty jsou v tolerančním pásmu.

Grafické zobrazení doby dozvuku

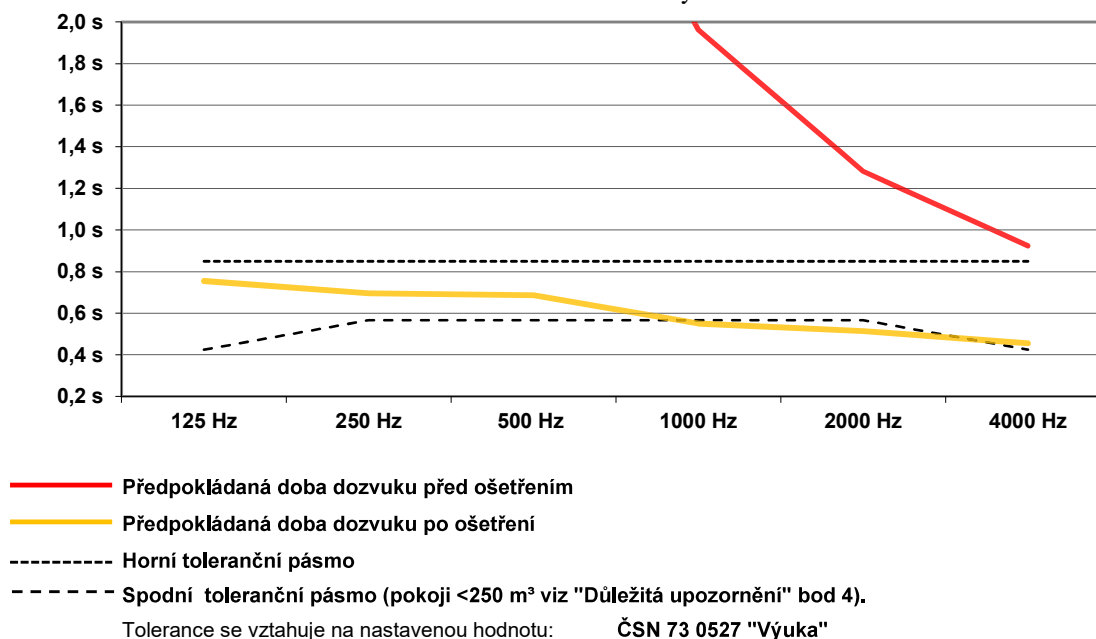

## 5. Příloha - výňatek výpočtové základny

### 5.1 Výměry

Délka	5,90 m
Šířka	10,07 m
Výška	3,30 m
Podlahová plocha	59,43 m <sup>2</sup>
Povrch stěn dlouhých(L):	19,47 m <sup>2</sup>
Povrch stěn krátkých (B):	33,24 m <sup>2</sup>
Objem:	196,12 m <sup>3</sup>

### 5.2 Ekvivalentní zvuková absorpční plocha A v metrech čtverečních

		Oktávové frekvence					
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Stropní prvky		35,60	39,96	36,96	41,46	36,93	35,43
Stěny		4,97	3,64	5,46	7,67	8,50	9,24
Podlaha		1,78	2,38	4,16	8,91	16,64	25,55
Lidé		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nábytek / Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>42,36</b>	<b>45,98</b>	<b>46,58</b>	<b>58,05</b>	<b>62,07</b>	<b>70,23</b>

## 6. Doplňující info

Výpočet je určen pro finanční nacenění, kontrolu návrhu a další projektové, schvalovací či přípravné procesy stavby s tímto úkonem spojené a není brán jako autorizovaný výpočet.

Teoretické výsledky doby dozvuku jsou závislé na geometrickém tvaru prostoru, výpočet je koncipován pro souměrný tvar místnosti (čtverec, obdélník). Při složitějších tvarech místnosti Ecophon doporučuje provést modelový výpočet.

## VÝPOČET NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ

### Výpočet provedl

**Bc. Denis Kaufman**

tel: +421 910 280 216

E-Mail: denis.kaufman@saint-gobain.com

15.7.2025

# AKUSTICKÝ NÁVRH

Informace o projektu a orientační výpočet

## Zákazník:

Ing. Radan Sležka  
MARPO, s.r.o.  
Ostrava

## Ecophon kontakt:

Daniel Beneš  
tel: +420 603 205 778  
E-Mail: daniel.benes@ecophon.cz

## Projekt:

MŠ Bynina

## Typ místnosti:

Pracovna a lehárna 205

Vážený pane Sležko,

Na základě získaných dat byl vytvořen výpočet akustického řešení na Váš projekt. Tento dokument představuje technický podklad pro vhodná akustická opatření. **TENTO DOKUMENT NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ.**

## 1. Úvod

Cílem řešení prostorové akustiky je návrh opatření pro akusticky náročné prostory, aby zde bylo dosaženo vhodných akustických podmínek. Na základě podkladů byl vytvořen orientační akustický výpočet dle ČSN 73 0527. V návrhu byl uvažován běžný provoz řešeného prostoru včetně jeho uživatelů. Předmětem teoretických výpočtů je stanovení cílových akustických parametrů z hlediska prostorové akustiky, výběr akustických materiálů a návrh jejich rozmístění.

## 2. Návrh řešení

	m <sup>2</sup>	Systém
Stěna	-	Bez
	-	Bez
	-	Bez
	-	Bez
Strop	31,30	Gedina E + Extra Bass
	30,00	Gedina A gamma (o.d.s. 200mm)
	-	Bez
	Počet	
Zavěšené prvky	-	Bez
	-	Bez
Volně stojící prvky	-	Bez
	-	Bez

## 3. Důležité informace o výpočtu

1. Následující výpočty fyzikálních hodnot jsou orientační. Výpočty jsou připravovány v souladu s obecně uznávanými inženýrskými standardy. Vypočtené hodnoty vycházejí z určitých předpokladů a vlastností (difuzní struktura zvukového pole), které se v reálných podmínkách projektu mohou lišit. Podkladová data pro materiály na stěnách, podlahách nebo stropěch se mohou lišit od skutečného stavu věci nebo struktury. Za žádných okolností nemůže a nechceme tímto výpočtem nahradit kvalifikované posouzení certifikovanou akustickou společností!

2. Zejména doba dozvuku "konfigurační parametr" je vysoce závislá na skutečných podmínkách. Kromě této hodnoty (struktura zvukové pole), má také velký vliv na výsledné hodnoty výběr metody akustického výpočtu. Měření v reálném provozu se může lišit od teoreticky vypočtených hodnot. Pro detailní technické řešení doporučujeme konzultaci s autorizovanými akustikem.

3. Překročení hodnot ČSN 73 0527 v oktávu pásma 125 Hz je v mnoha projektech často akceptována z ekonomických důvodů.

4. obr. A. 4. \* O něco nižší hodnota doby dozvuku ve větších místnostech na vysokých frekvencích je dle ČSN 73 0527 bez problémů za předpokladu rovnoměrného rozmístění absorpčních materiálů, není-li prostor řešen výhradně k hudebním účelům. (Rozhodující parametr prostor je objem do 250m<sup>3</sup>)

## 4. Výpočet

### 4.1 Součinitel intenzity zvuku ( $\Delta$ SPL)

Frekvence	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Redukce	9,5 dB	9,2 dB	7,0 dB	5,6 dB	4,0 dB	3,1 dB

Ø Snížení ve frekvenční oblasti (500 - 1000 Hz) **6,3 dB**

To představuje snížení zvukové energie o přibližně 75% a je obecně hodnocena jako významné snížení vnímané hlasitosti.

### 4.2 Doba dozvuku ( $T_{60}$ )

Dozvuk definujeme jako dobu, za kterou hladina zvuku poklesne o 60 dB. Pro určení této doby využíváme různé části křivky dozvuku. Při  $T_{60}$  používáme základní rozmezí 60dB a i v tomto případě nezačne evaluace dříve, dokud hladina zvuku nepoklesne o 5 dB.

Frekvence	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
$T_{60} (s) P_o$	0,77	0,69	0,68	0,55	0,51	0,45
<b><math>T_{60} (s) \text{ Před}</math></b>	6,78	5,71	3,41	1,97	1,28	0,92

Ø doba dozvuku v příslušném frekvenčním rozsahu (125 - 4000 Hz)

**0,61 s**

Horní rozsah tolerance -  $T_{soll}$  (ČSN 73 0527) max:


0,86 s

Dolní rozsah tolerance -  $T_{soll}$  (ČSN 73 0527) min:

0,57 s

Výsledné hodnoty jsou v tolerančním pásmu.

Grafické zobrazení doby dozvuku

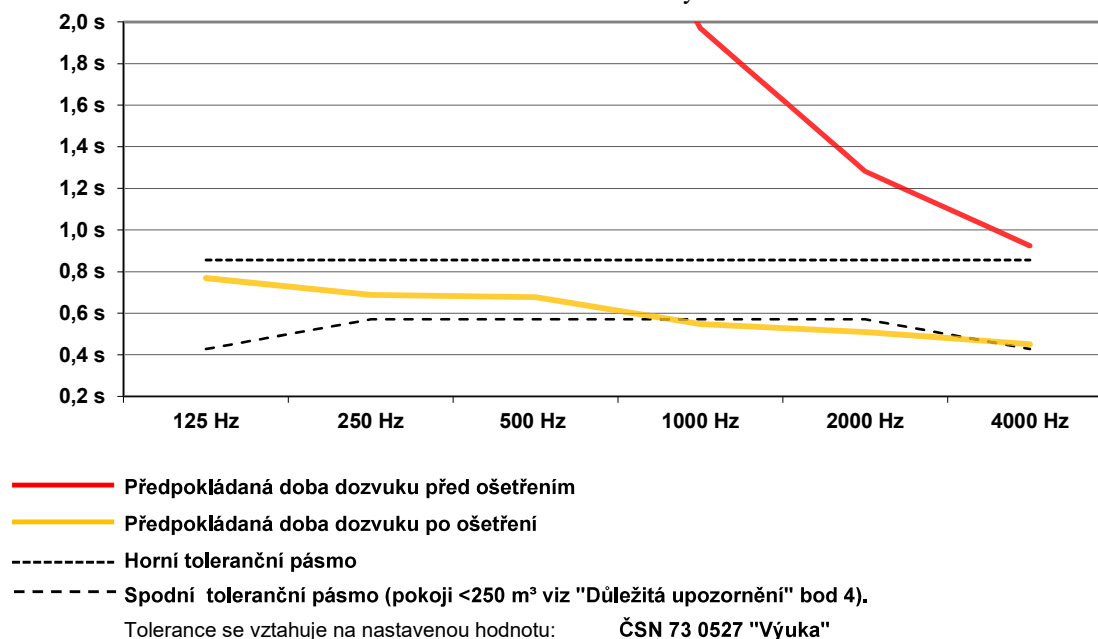

## 5. Příloha - výňatek výpočtové základny

### 5.1 Výměry

Délka	8,40 m
Šířka	7,30 m
Výška	3,30 m
Podlahová plocha	61,30 m <sup>2</sup>
Povrch stěn dlouhých(L):	27,72 m <sup>2</sup>
Povrch stěn krátkých (B):	24,08 m <sup>2</sup>
Objem:	202,29 m <sup>3</sup>

### 5.2 Ekvivalentní zvuková absorpční plocha A v metrech čtverečních

Oktávové frekvence						
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Stropní prvky	36,91	41,73	38,73	43,23	38,80	37,30
Stěny	4,15	3,70	5,61	7,77	8,69	9,45
Podlaha	1,84	2,45	4,29	9,19	17,16	26,36
Lidé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nábytek / Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>42,90</b>	<b>47,89</b>	<b>48,63</b>	<b>60,20</b>	<b>64,66</b>	<b>73,11</b>

## 6. Doplňující info

Výpočet je určen pro finanční nacenění, kontrolu návrhu a další projektové, schvalovací či přípravné procesy stavby s tímto úkonem spojené a není brán jako autorizovaný výpočet.

Teoretické výsledky doby dozvuku jsou závislé na geometrickém tvaru prostoru, výpočet je koncipován pro souměrný tvar místnosti (čtverec, obdélník). Při složitějších tvarech místnosti Ecophon doporučuje provést modelový výpočet.

## VÝPOČET NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ

### Výpočet provedl

**Bc. Denis Kaufman**

tel: +421 910 280 216

E-Mail: denis.kaufman@saint-gobain.com

15.7.2025