




Uložení kabelů
volný terén

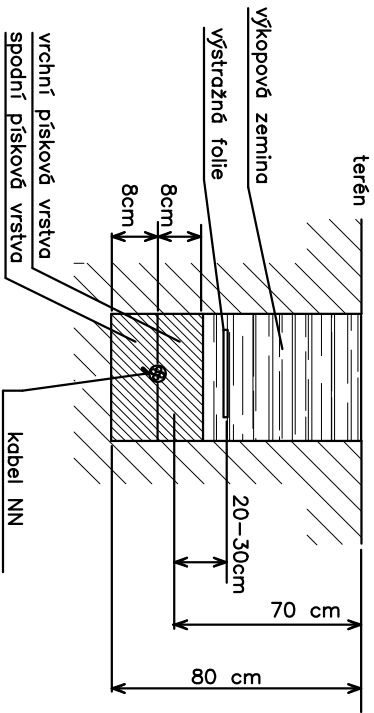

Uložení kabelů
chodník

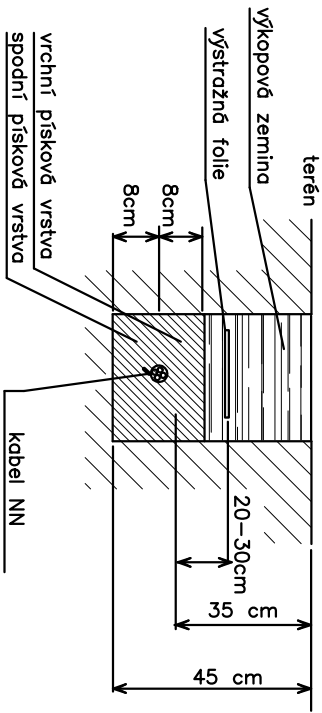

Uložení kabelů
komunikace

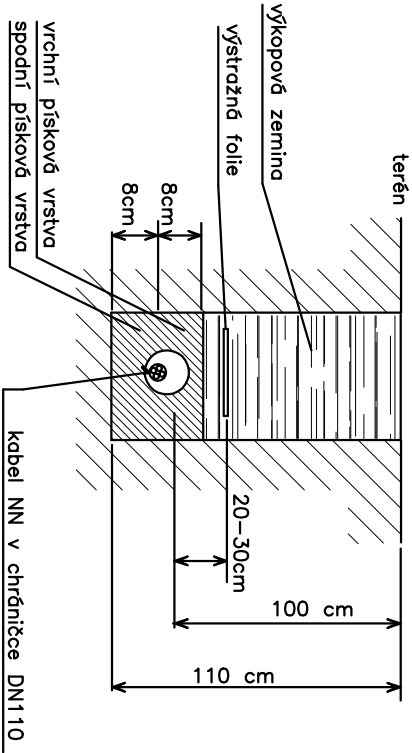

ČSN 33 2000-5-52 : TABULKA 52HN10

napětí kV	hloubka v cm		
	terén	chodník	vozovka
do 1 kV	35 (70)	35	100
1 až 10 kV	50	50	100
10 až 35 kV	70	100	100
35 až 110 kV	100	130	130

ČSN 33 2000-5-52 : TABULKA 52HN11

označení	seskupení kabelů v zemi vedle sebe, nad (pod) sebou	nejmenší vzdálenost souběžných kabelů v cm	
		vnější mezi povrchem mezi kabelů	osová mezi středem kabelů
3.	silový a silový, nebo silový a řídicí a zvláštní odvod do 1 kV do 6 kV do 10 kV 22 a 35 kV	5 10 10 20	10 15 20 30

VYPRACOVAL Pavekka Martin	ODP.PROJ.PROFESE KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
OKRES: Vsetín	OBEČ: Valašské Meziříčí	
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí		
Posílení přípojky NN pro kulturní akce v parku Kinských Valašské Meziříčí Silnoprud		
Vzorové řezy výkopů		
	FORMAT	1 A4
	DATUM	11.02.2025
	STUPEN	DPS
	MERITKO	1:50
	ZAK.CÍSLO: 24-025	
	ARCHIVNI CÍSLO	C.VYKRESU
24-025	506	