


PŮDORYS 2NP - učebny 1. stupeň - část A
stavební výpomoci

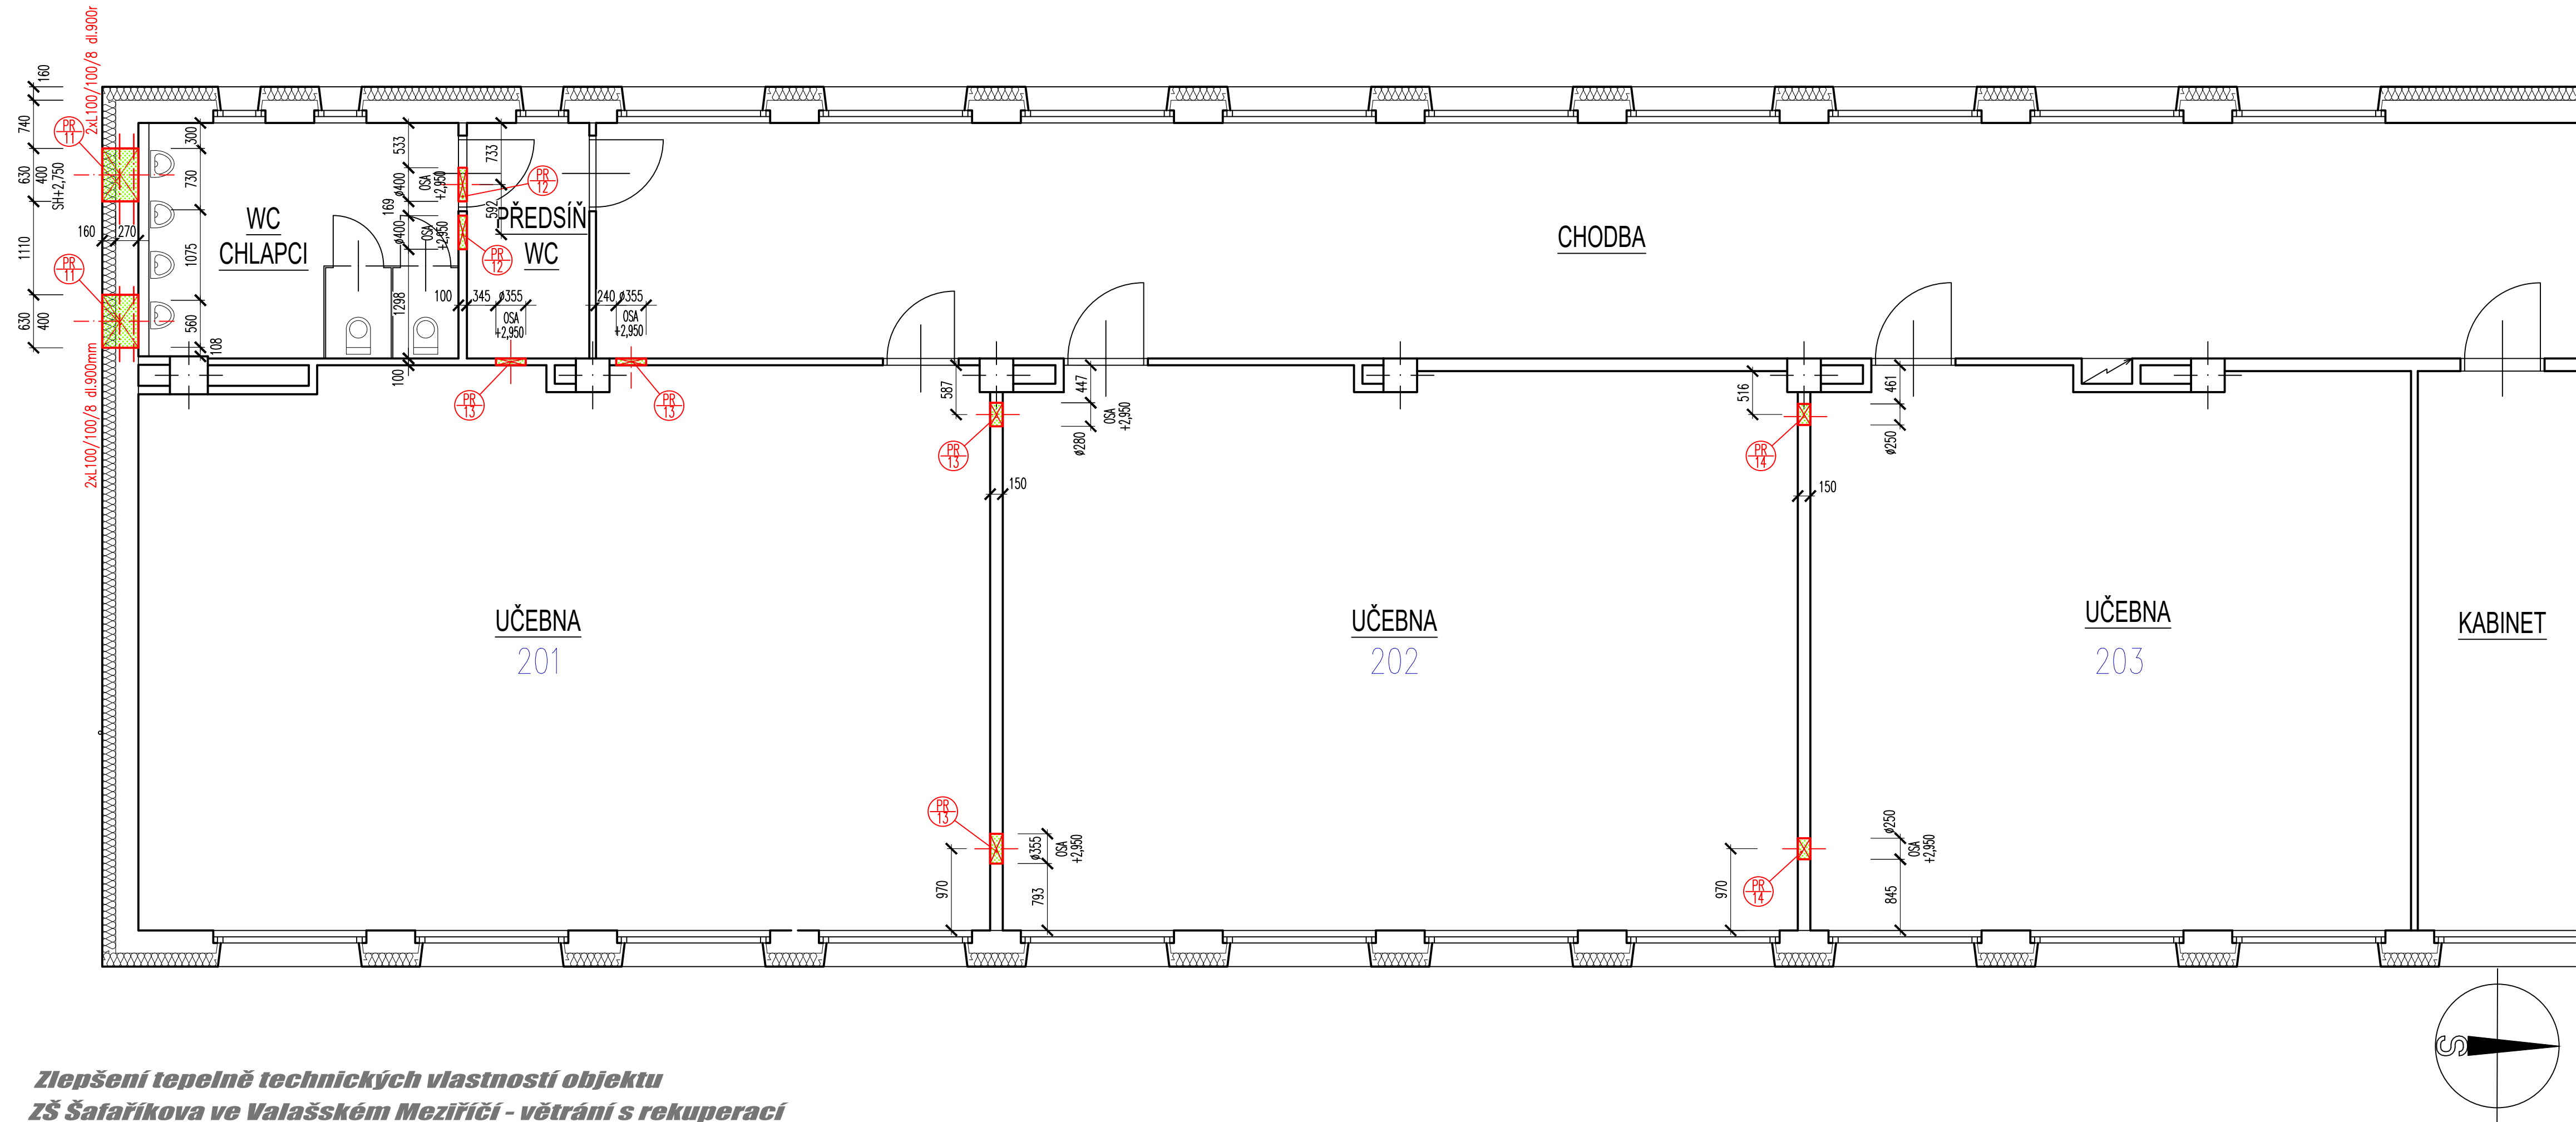

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu
ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací


LEGENDA PROSTUPŮ

VZT ZAŘ. Č. 2.1 - VĚTRÁNÍ UČEBNY 1. STUPEŇ

- Provedení prostupu potrubí přes ŽB panelovou fasádní konstrukci s tepelnou izolací, celková tl. 430 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: 630 x 400 mm překlad (v případě zděné konstrukce) 2 x L 100x100x8 délky 900 mm 2 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 400 mm 2 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 až 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 355 mm 4 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 250 mm 2 ks


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ OBJEKTU
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PROSTUPY STÁVAJÍCÍMI STĚNAMI



Výpracoval Ing. Radomír TYML		Akce Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací		Investor Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí	
Přezkoumal Ing. Radomír TYML		Schválil Ing. Petr KOSÍK		Status dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Druh dokumentace D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA, D.1.4.1.1. STAVEBNÍ ČÁST		Číslo zakázky 0317		Číslo dokumentace	
Název dokumentu PŮDORYS 2NP - část A - stavební		Měřítko 1: 50		Kód dokumentace	
Index		Datum vydání 2017-06		Jazyk CS	
Tisk		Č. výkresu D141103			

PŮDORYS 2NP - učebny 1. stupeň - část A
stavební výpomoci

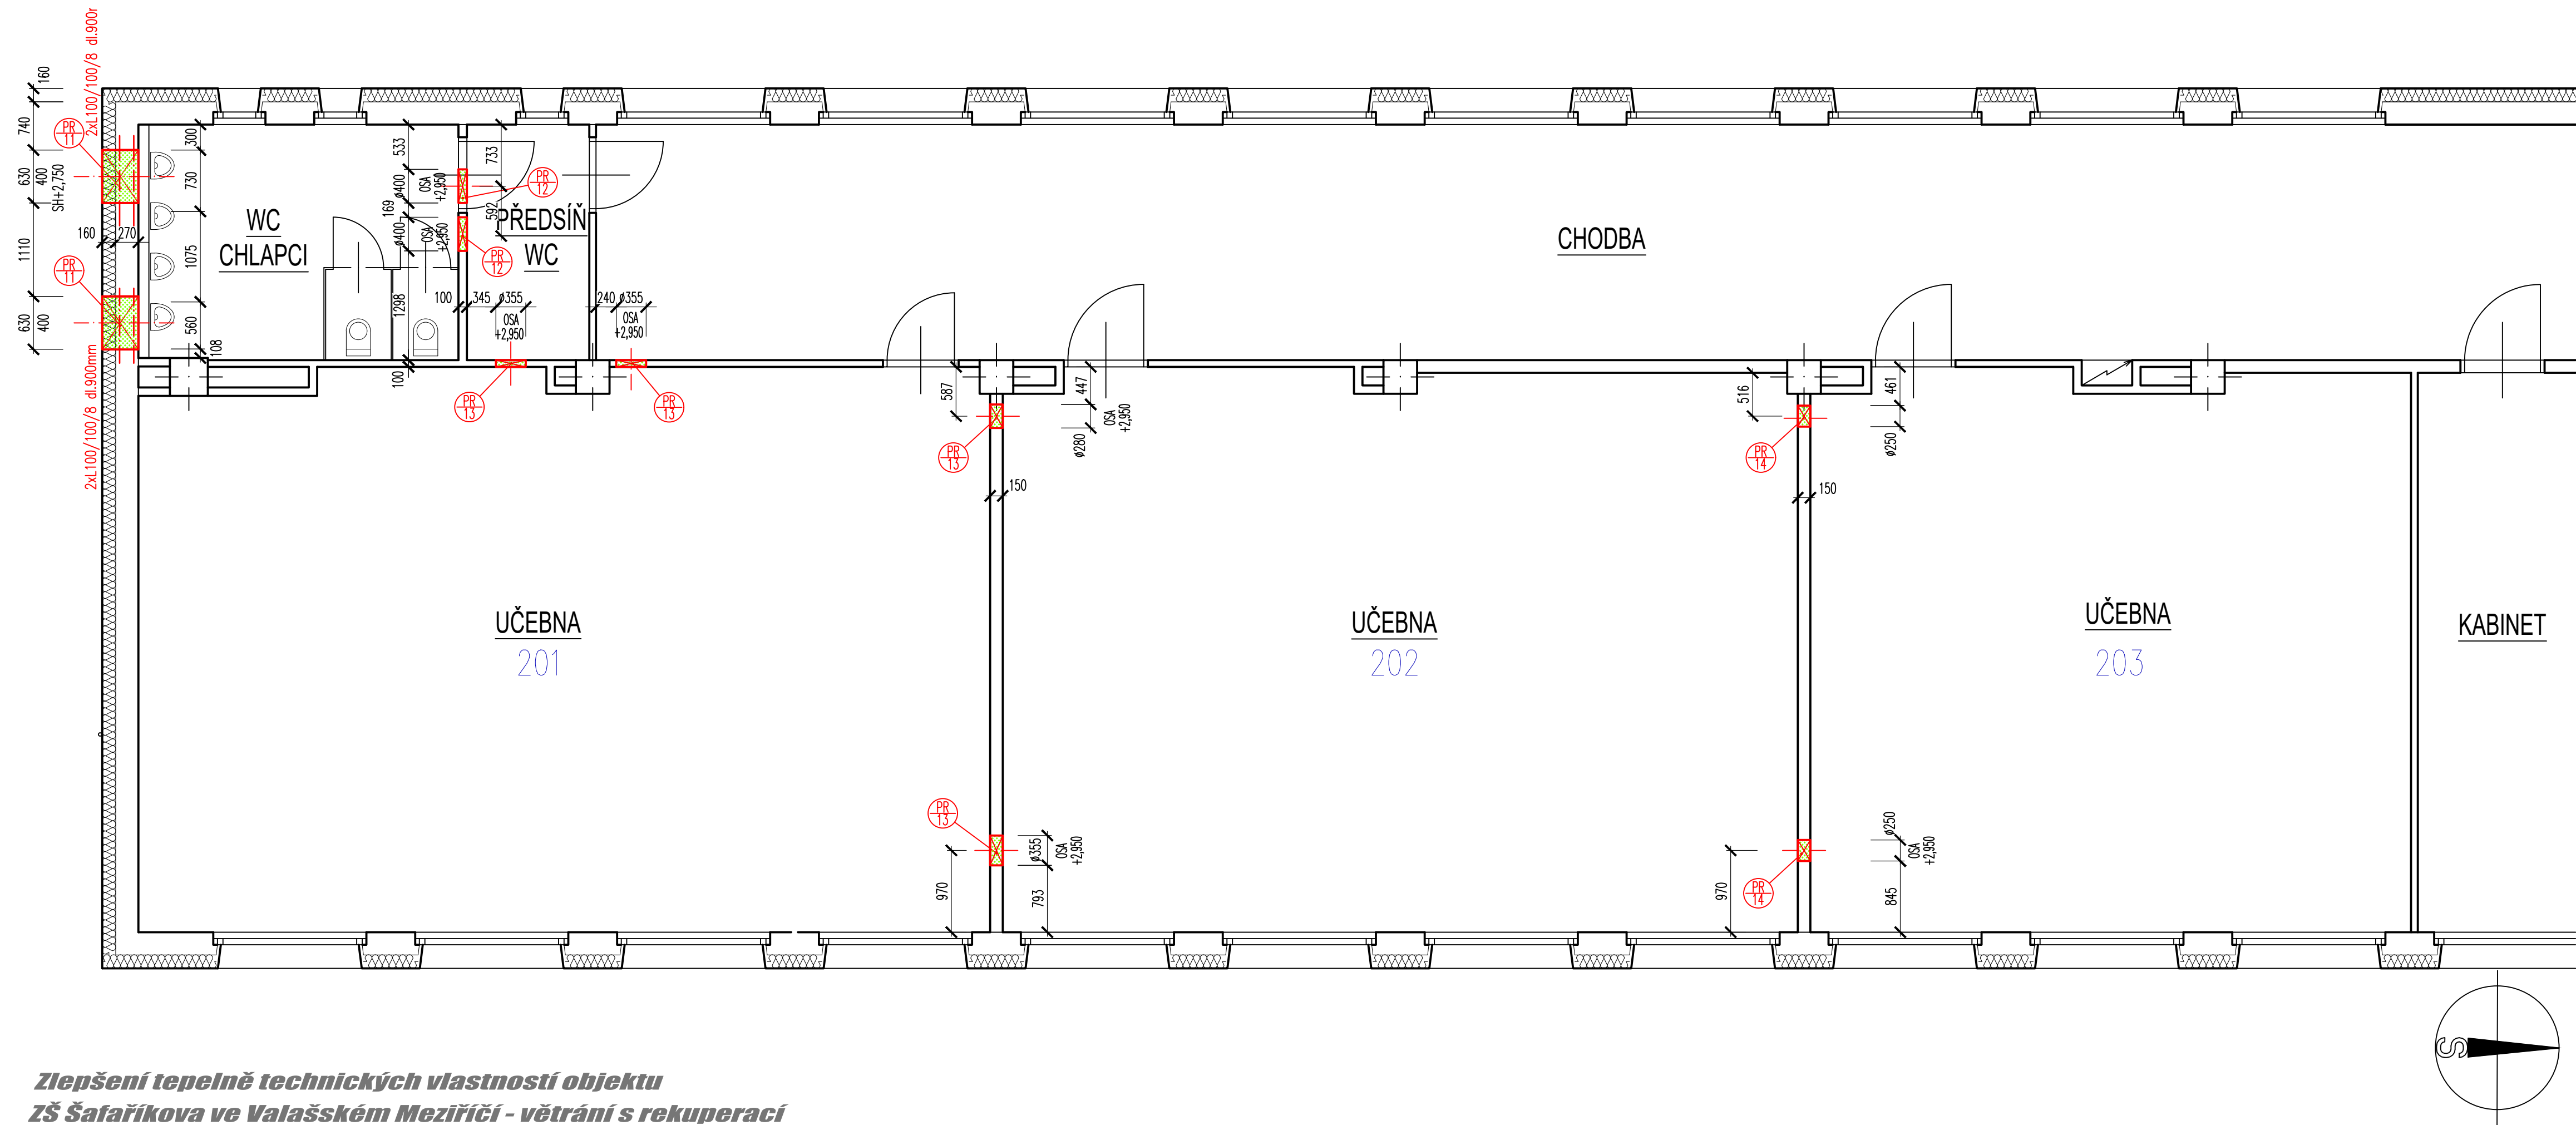

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu
ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací


LEGENDA PROSTUPŮ

VZT ZAŘ. Č. 2.1 - VĚTRÁNÍ UČEBNY 1. STUPEŇ

- Provedení prostupu potrubí přes ŽB panelovou fasádní konstrukci s tepelnou izolací, celková tl. 430 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: 630 x 400 mm překlad (v případě zděné konstrukce) 2 x L 100x100x8 délky 900 mm 2 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 400 mm 2 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 až 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 355 mm 4 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 250 mm 2 ks

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ OBJEKTU
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PROSTUPY STÁVAJÍCÍMI STĚNAMI



Výpracoval Ing. Radomír TYML		Akce Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací		Investor Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí	
Přezkoumal Ing. Radomír TYML		Schválil Ing. Petr KOSÍK		Status dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Druh dokumentace D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA, D.1.4.1.1. STAVEBNÍ ČÁST		Číslo zakázky 0317		Číslo dokumentace	
Název dokumentu PŮDORYS 2NP - část A - stavební		Měřítko 1: 50		Kód dokumentace	
Index		Datum vydání 2017-06		Jazyk CS	
Tisk		Č. výkresu D141103			