





## LEGENDA MATERIÁLŮ

P. č.	POPIS REPAŠOVACÍCH PRACÍ
R66	DEMONTÁŽ ÚPRAVA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ HORNÍCH DESEK KRTU TOPEŇÍ V RAMO ÚPRAVY DESK KRTU TOPEŇÍ SE DO NICH OSADÍ POD KAŽDÉ OKNO VENTILÁČNÍ KOTVĚ KŘÍŽEM O ROZMĚRECH 400 x 150 mm S POUŽITÍM MATERIÁLŮ OD UROVNI

## LEGENDA REPASOVACÍCH PRAC

STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)	
STAVAJÍCÍ ZDVOU Z PLYNOSILKATOVÝCH TĚLARIČEK	
NOVĚ KONSTRUKCE (bez rozlišení)	

REPASOVANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení)



ODKAZY NA VÝPIS OKEN A ZAMEČNÍCKÝCH VÝROBKŮ NA V.Č. D.1.1.c-01 – VÝPIS PRVKŮ



SKLADBA "S3" - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S IZOLACÍ Z POLYSTYRENU EPS 70F

**PŮVODNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE** – STĚNY Z ŽEBŘENOVÝCH PANEŮ S TENKOSTIŠTVOU STRUKTUROVANOU OMÍTKOU, PŘÍPADNĚ S JEDNÁ O DOZDÍVKY ATYPICKÝCH ČÁSTÍ S VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU A FINÁLNÍM PORČEDEM Z TENKOSTIŠTVOU OMÍTKY.

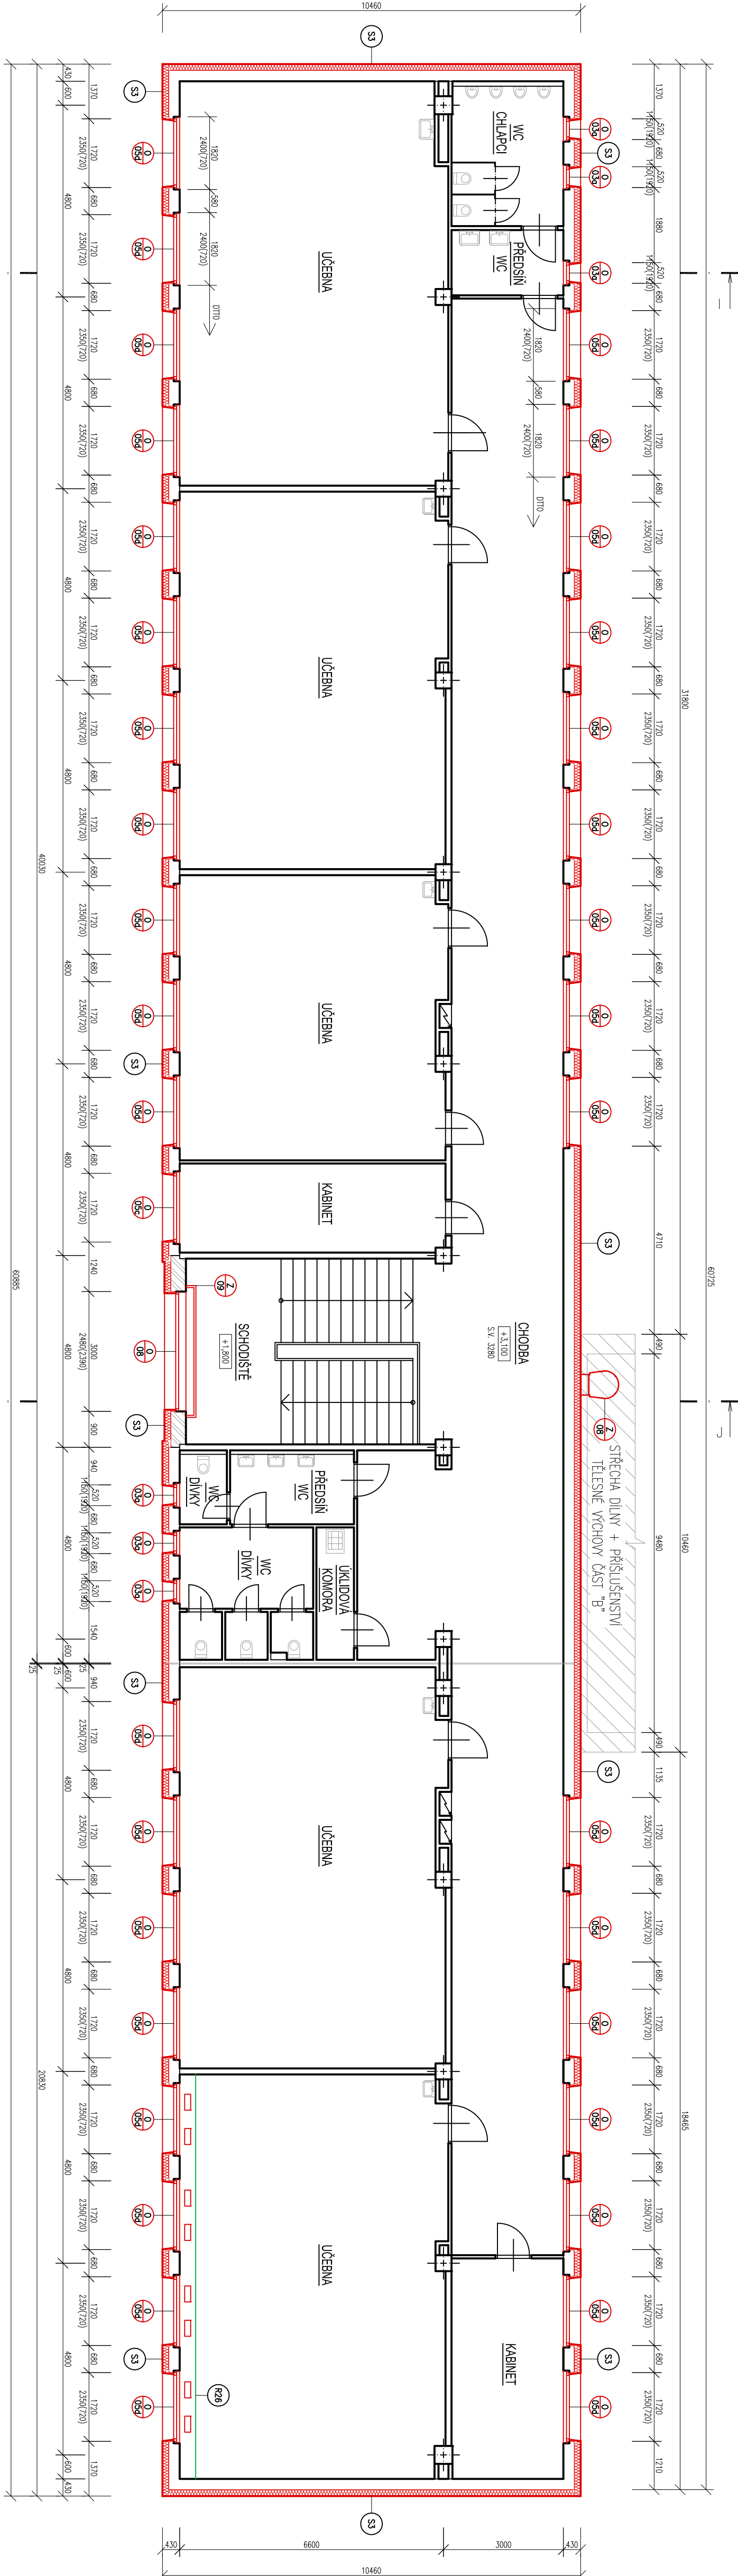
UPRAVA POVRCHU PRED ZATEPLENIM – UPRAVA POVRCHU PRED PROVADENIM KZS JE POPSANA V TECHNICKE ZPRAVE D.1.1.0-0

V KAPITOLE d.10) IZOLACE  
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – ZATEPLENÍ CERTIFIKOVANÝM PÁSOVÝM SYSTÉMEM TŘÍDY "A" S IZOLACÍ Z EPS 70F II, 1



## POZNAMIK

10) DALSÍ NOVE KONSTRUKCE A REPAROVACÍ PRÁCE NA FASÁDE NÚJNE K PŘÍKLEDNÉ ENERGIJE (KŘÍŽ SPOR JSOU VÝZNAMNÉ NA VKRSE Č. D.1.1.b-54.

ZAPLEPENI CHTIKOVKAMA FASADNOU SYSTEEMEM TROY A, SE ZLOZIL Z EPS 70F TI 1, 160 mm S JID S 0,039 W/m<sup>2</sup> K, LEPENI A KOVENI ZLOZIL DLE TECHNICKYCH ZADANÍ ZLOZENOU ZAPLEPENOU SYSTEEMU, POUZIL SE PASTVSE SROBOKAM HMOZKOU S KOVOVU TREKNU URČENÉ PRO ZAPLEPENÍ MONITÁ, S PORUCHOU OPRAVOU Z TENKOSTI PŘEBRÁNE. PASTVSE OUMRY OUMNE VČI BÍLÁM PLISNÁ A JINÁ NEKROGANIZMÁ. PŘEBRÁNE NA VÝSTUŽNÉ VSTŘEJE SE DVOU VŘSTVÍ ŠTERKÝ Z VOŽNÝCH SKLENÝCH STÓMOKU. NA VÝSTUŽNÉ VSTŘEJE BUDÉ PŘED NÁHESNEM OUMRY PŘEBRÁNE MATEŘ Z PŘEBRÁNE PŘEBRÁNE. OUMRY OBSAŽE OVRÁNKOU POUK, VÝSVOE HODNOME PLISNÁ A VĚROUČE PLANO SE ZNEM 2 mm. POUŽÍE SE OUMRY BÉ OBŠAHU BOCOLU, SE SCHODNOSTI REDUKOVATÍ HMOZ. V PŘÍPADĚ NEVOUSTI FASADU NUTNO PŘEVSTÍ VLEPENÍ FASADY ZLOZENÍ SE VĚŠÍ TLOUŠTKOU A NĚKDOU FOSFATU BROUŠENEM NĚBO MENŠÍ NEVOUSTI DO 10 mm JE VOŽNÁ SROBÁT PŘEBRÁKOVÁ VSTŘEJOU LEPENÍ TĚLLO. OČENÍ A MOPRÁZÍ OUKU A DĚNÍ BUDÉ PŘEBRÁNO ZLOZENEM EPS 70F TI 40 mm, PŘEBRÁ OUKU BUDÉ PŘEBRÁNO Z POLYSTYRENU EPS TI 30 mm NA ZAKLADNÍ ZAPLEPENÍ, DILATAČE, ROHŮ, KOÚŮ, OVRÁNKU HŘANŮ A.D. SE POUŽÍJÍ SYSTEEMOUE UŠÍŤ, ZAPLEPENÍ SÁDŮ A DALŠÍ PŘEBRÁNE SYSTEEMOUE PŘAKI.



1. – 5. РОСНИ

[illegible]