


PŮDORYS 1NP - učebny 1. stupeň - část B
stavební výpomoci

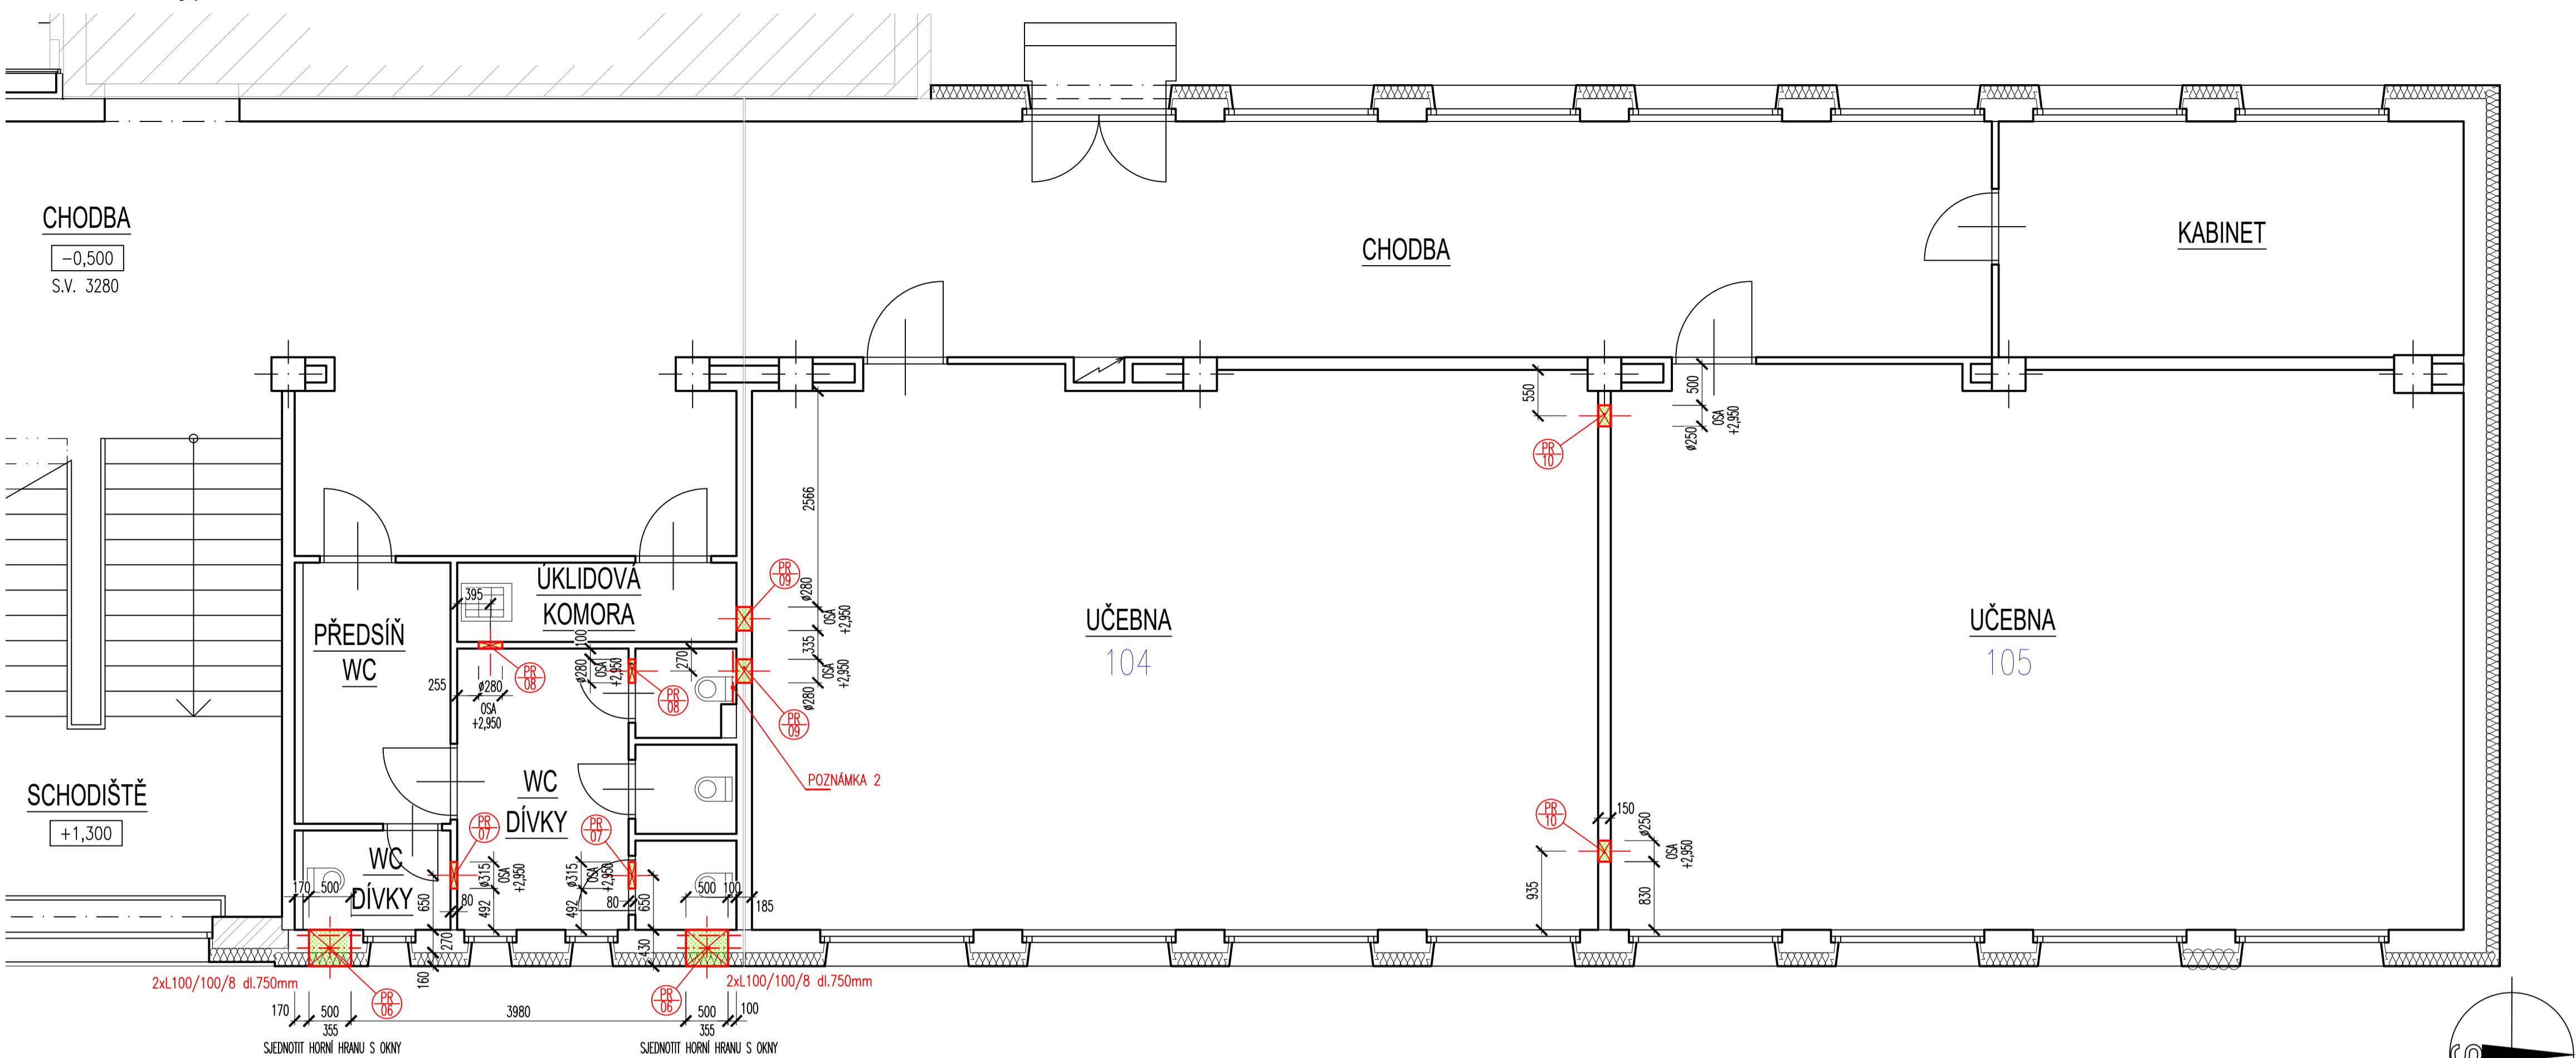

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu
ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací

LEGENDA PROSTUPŮ

VZT ZAŘ.Č. 1.2 - VĚTRÁNÍ UČEBNY 1.STUPEŇ


- PR 06 Provedení prostupu potrubí přes ŽB panelovou fasádní konstrukci s tepelnou izolací, celková tl. 430 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: 500 x 355 mm překlad (v případě zděné konstrukce) 2 x L 100x100x8 délky 750 mm 2 ks
- PR 07 Provedení prostupu potrubí potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 80-100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 315 mm 2 ks
- PR 08 Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 280 mm 2 ks
- PR 09 Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 200 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 280 mm 2 ks
- PR 10 Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 250 mm 2 ks

OSTATNÍ

POZNÁMKA 2 Provedení kompletní přeložky vodovodního potrubí na povrchu přčky – 1 kus, potrubí plast PN20, dimenze dle stávajícího potrubí (~ø25) včetně tvarovek a spojek, celkem 3 m, 1 x kulový ventil ø25, přechod pozink-PP, izolace proti rosení mirelon, kotevní objímky na zed

LEGENDA


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ OBJEKTU
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PROSTUPY STÁVAJÍCÍMI STĚNAMI



INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI OPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNĚ.

Vypracoval Ing. Radomír TYML	Kace Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací	Investor Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Projektoval Ing. Radomír TYML		
Schválil Ing. Petr KOSÍK		
TYKO atelier Sokolská 1088, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 05752671, DIČ: CZ05752671 info@tykoo.cz tel. 737 865 855, 777 989 929	Druh dokumentace D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA, D.1.4.1.1. STAVEBNÍ ČÁST Název dokumentu PŮDORYS 1NP - část B - stavební Měřítko 1: 50	Status dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Číslo zakázky 0317 Číslo dokumentace - Index - Datum vydání 2017-06 Jazyk CS Č. výkresu D141102

PŮDORYS 1NP - učebny 1. stupeň - část B
stavební výpomoci

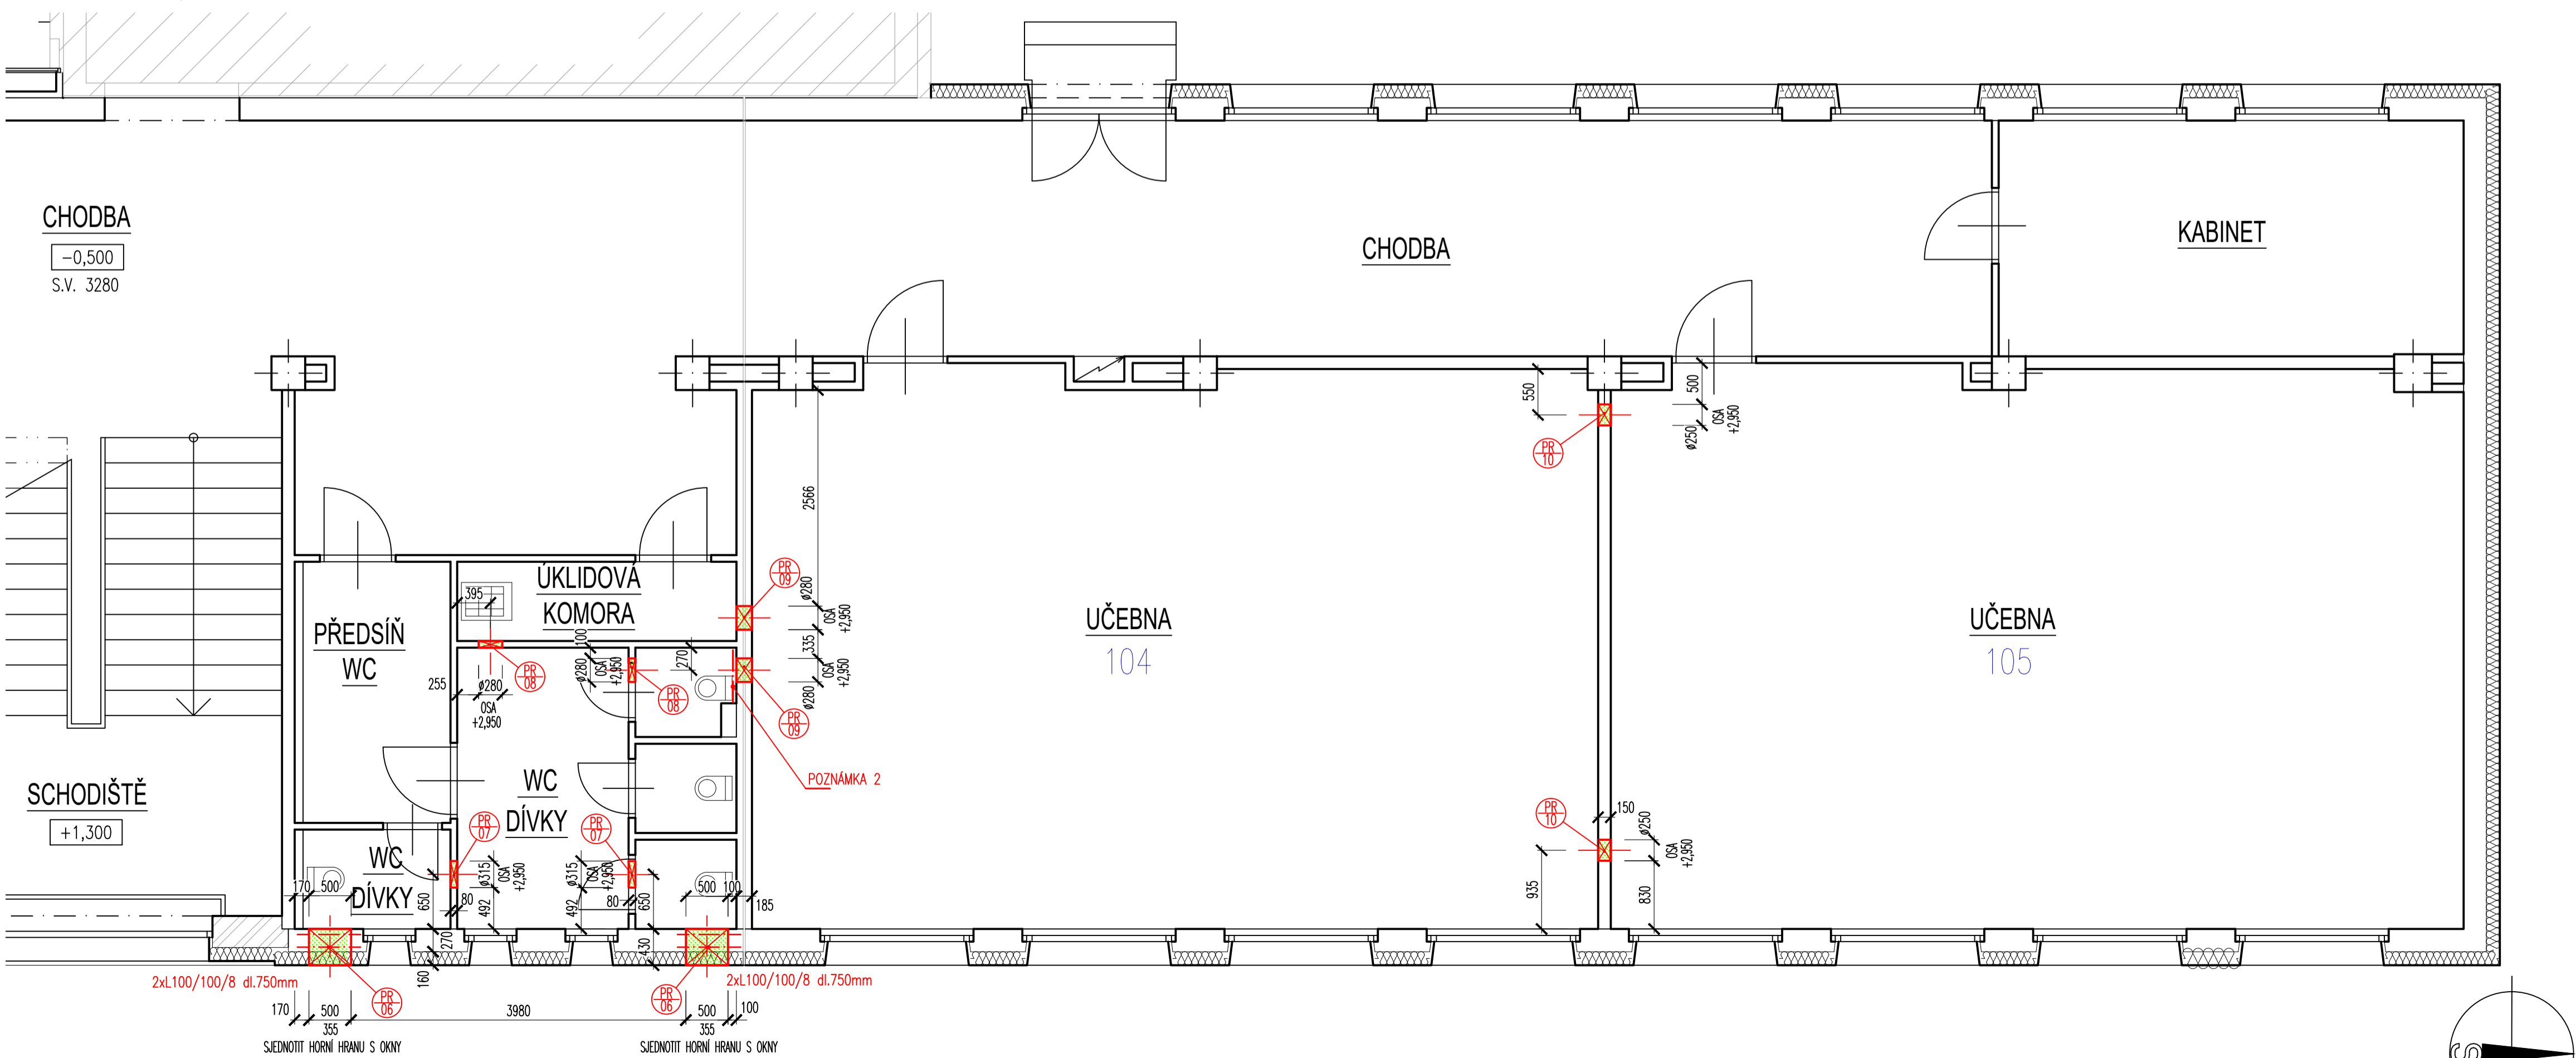

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu
ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací

LEGENDA PROSTUPŮ

VZT ZAŘ.Č. 1.2 - VĚTRÁNÍ UČEBNY 1.STUPEŇ


- PR 06 Provedení prostupu potrubí přes ŽB panelovou fasádní konstrukci s tepelnou izolací, celková tl. 430 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: 500 x 355 mm překlad (v případě zděné konstrukce) 2 x L 100x100x8 délky 750 mm 2 ks
- PR 07 Provedení prostupu potrubí potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 80-100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 315 mm 2 ks
- PR 08 Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 280 mm 2 ks
- PR 09 Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 200 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 280 mm 2 ks
- PR 10 Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 250 mm 2 ks

OSTATNÍ

POZNÁMKA 2 Provedení kompletní přeložky vodovodního potrubí na povrchu přčky – 1 kus, potrubí plast PN20, dimenze dle stávajícího potrubí (~ø25) včetně tvarovek a spojek, celkem 3 m, 1 x kulový ventil ø25, přechod pozink-PP, izolace proti rosení mirelon, kotevní objímky na zed

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ OBJEKTU
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PROSTUPY STÁVAJÍCÍMI STĚNAMI



INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI OPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNĚ.

Vypracoval Ing. Radomír TYML	Kace Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací	Investor Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Projektoval Ing. Radomír TYML		
Schválil Ing. Petr KOSÍK		
TYKO atelier Sokolská 1088, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 05752671, DIČ: CZ05752671 info@tykoo.cz tel. 737 865 855, 777 989 929	Druh dokumentace D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA, D.1.4.1.1. STAVEBNÍ ČÁST Název dokumentu PŮDORYS 1NP - část B - stavební Měřítko 1: 50	Status dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Číslo zakázky 0317 Číslo dokumentace - Index - Datum vydání 2017-06 Jazyk CS Č. výkresu D141102