


PŮDORYS 1NP - učebny 1. stupeň - část A


stavební výpomoci

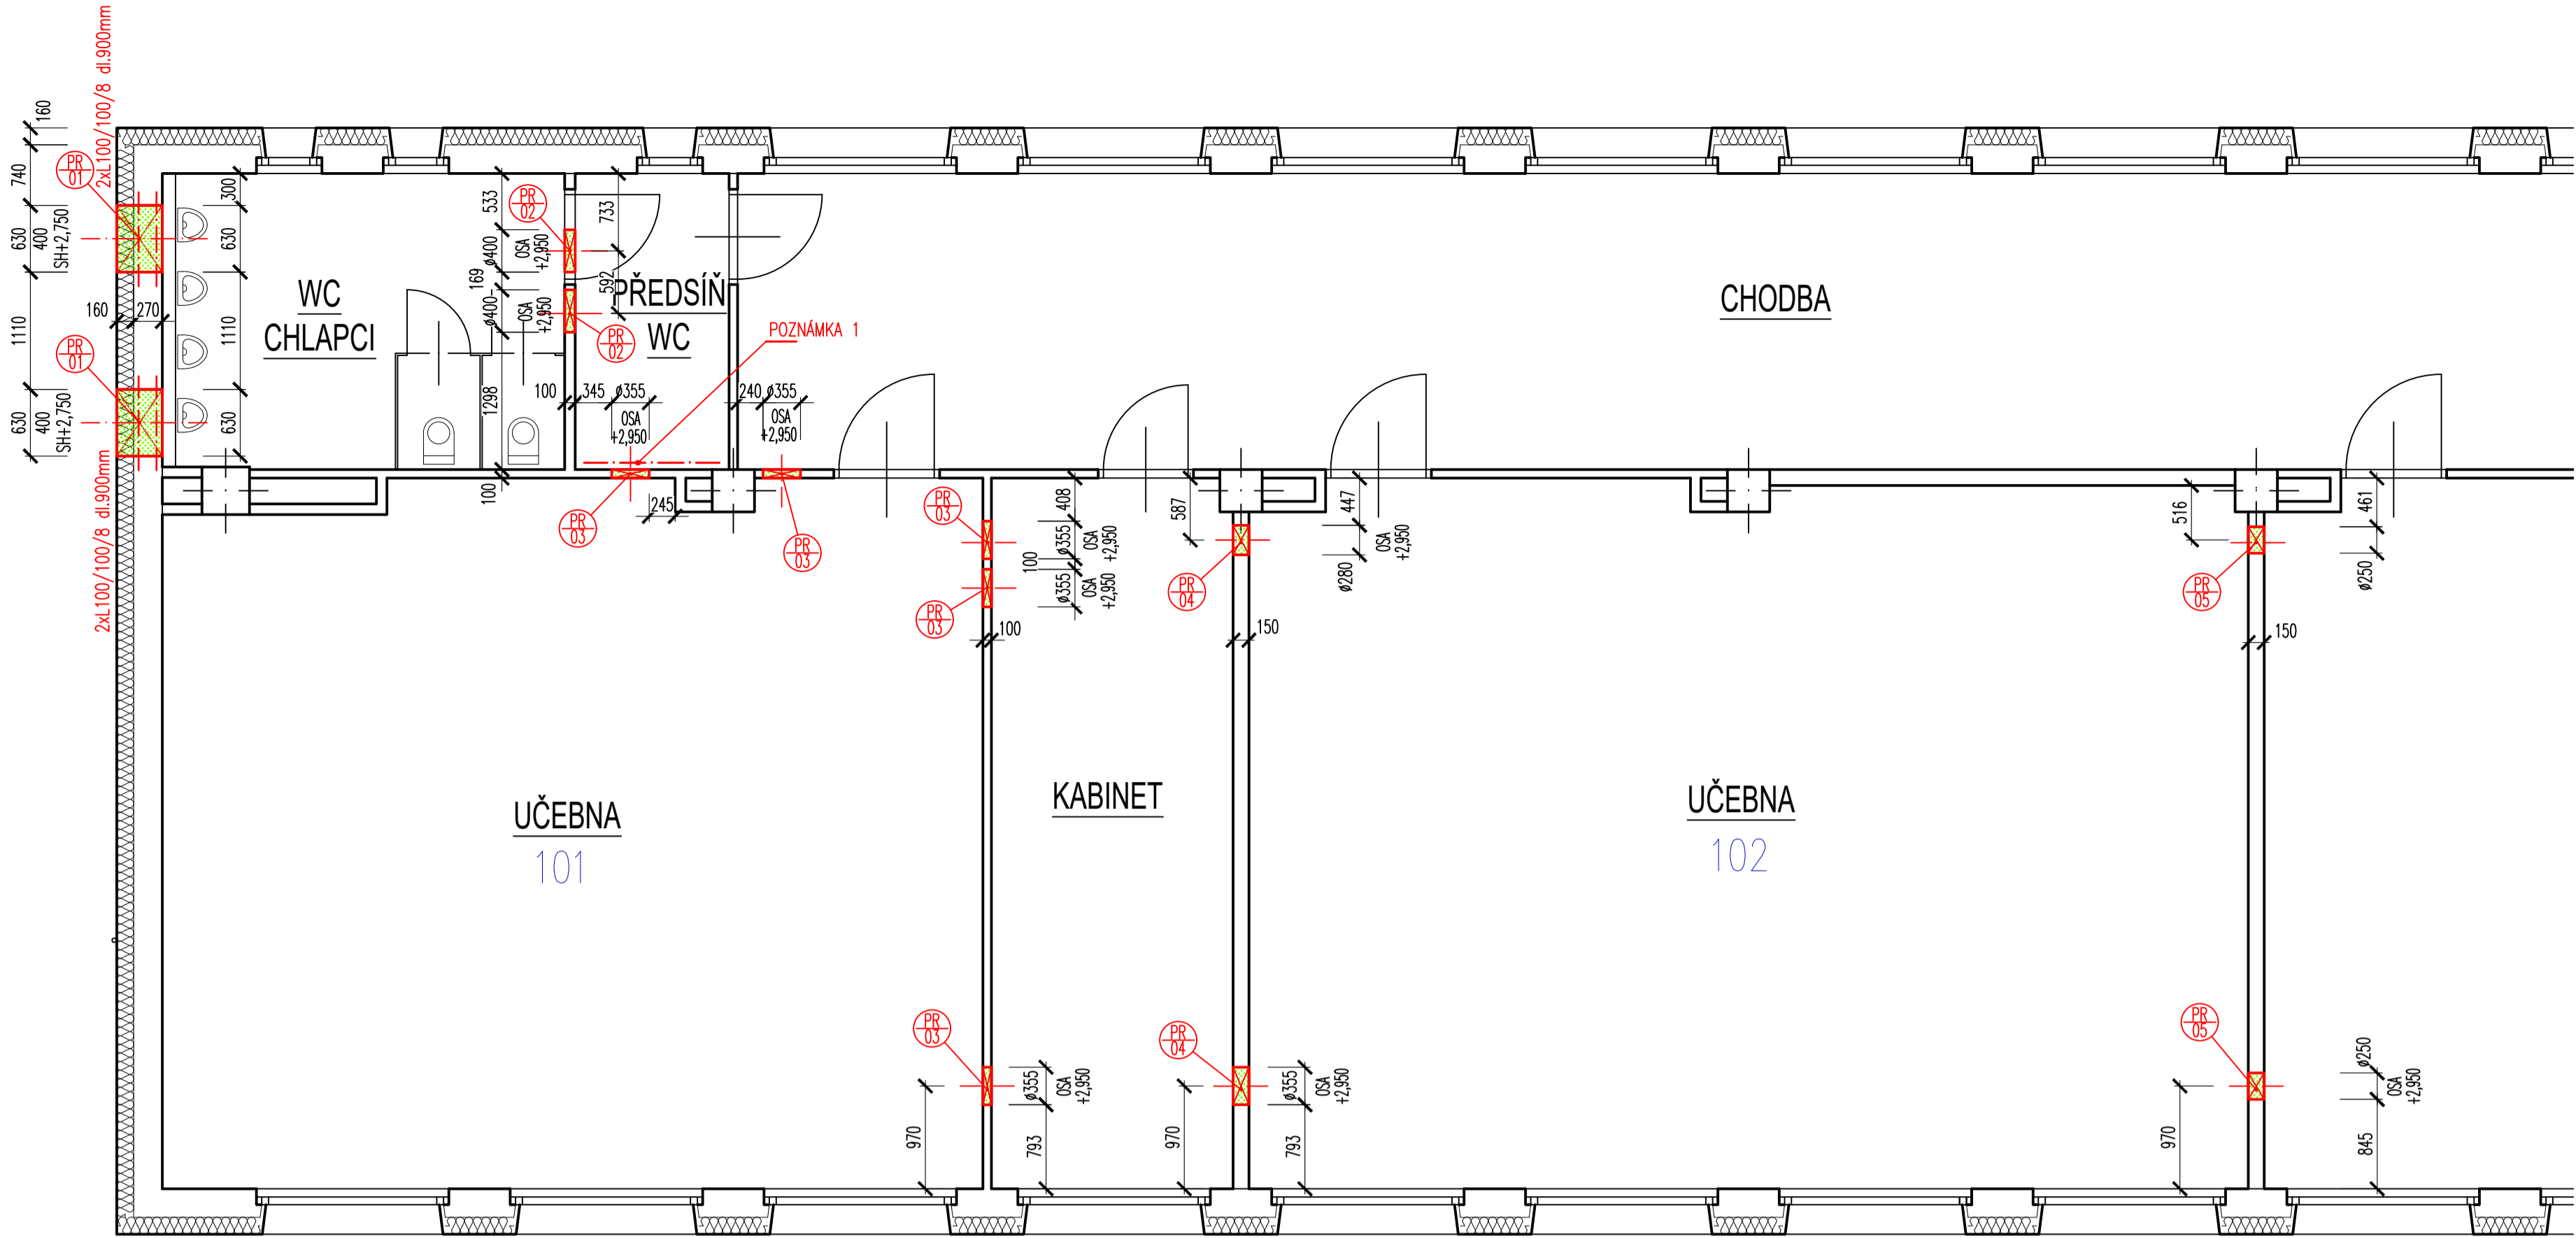

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu
ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací

PŮDORYS 1NP - učebny 1. stupeň - část A

stavební výpomoci

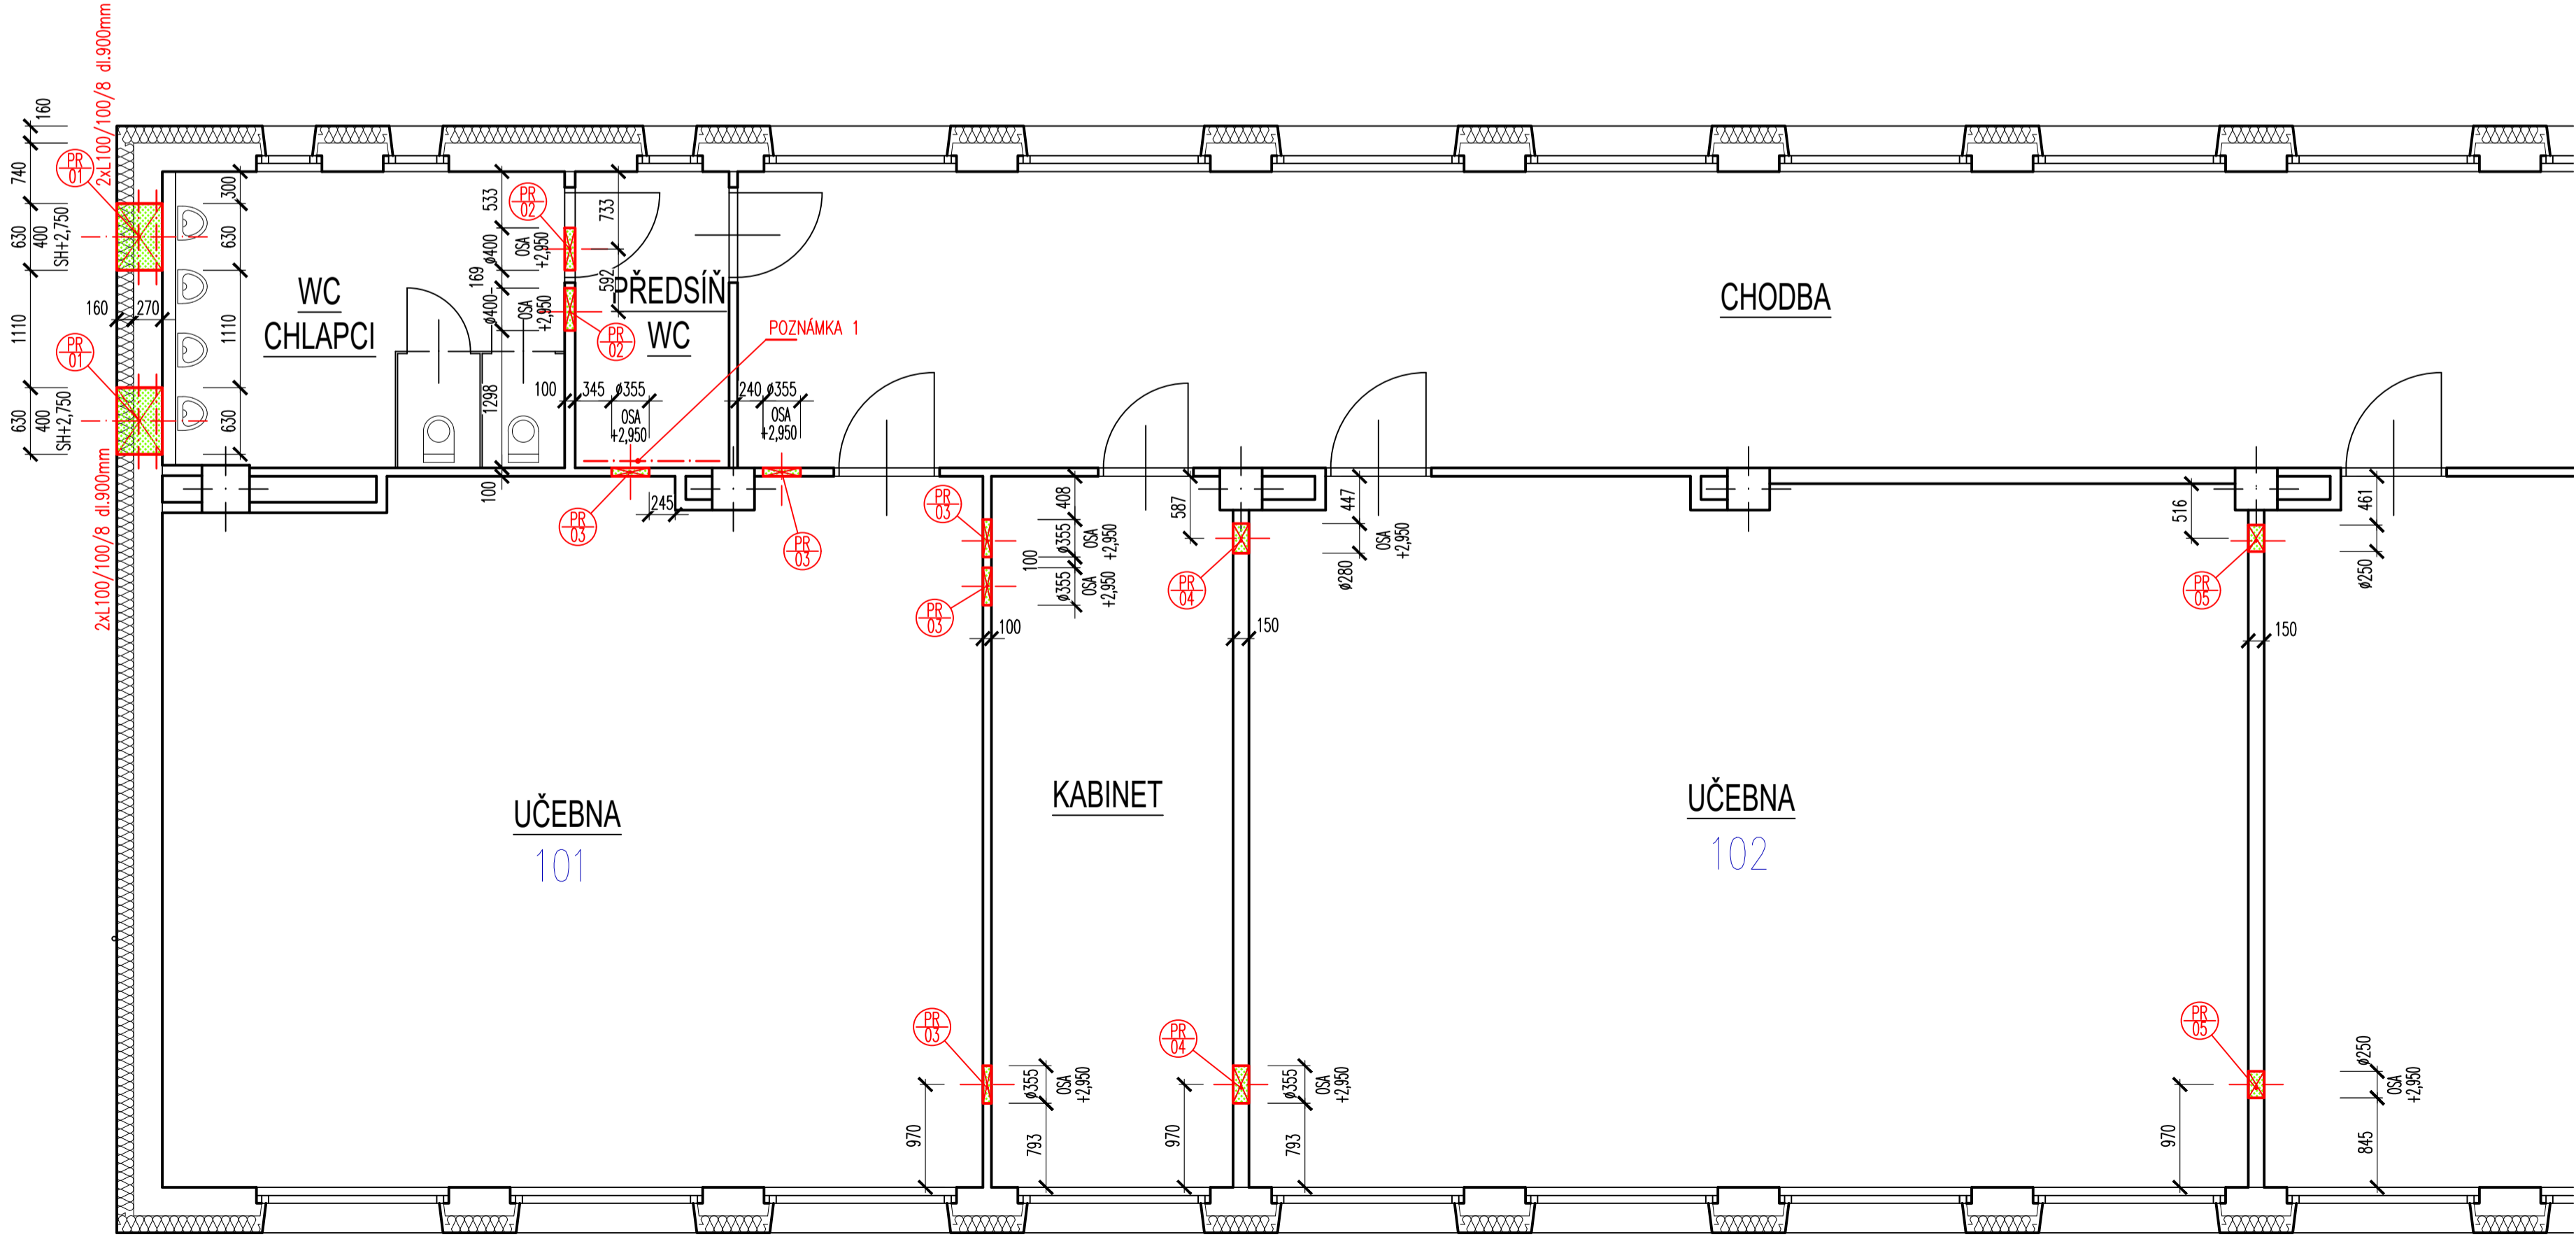

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu
ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací

LEGENDA PROSTUPŮ

VZT ZAŘ.Č. 1.1 - VĚTRÁNÍ UČEBNY 1.STUPEŇ


- Provedení prostupu potrubí přes ŽB panelovou fasádní konstrukci s tepelnou izolací, celková tl. 430 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: 630 x 400 mm překlad (v případě zděné konstrukce) 2 x L 100x100x8 délky 900 mm 2 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 400 mm 2 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 355 mm 5 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 280 mm 2 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 250 mm 2 ks


OSTATNÍ

POZNÁMKA 1 Provedení kompletní přeložky vodovodního potrubí na povrchu přičky – 2 kusy, potrubí plast PN20, dimenze dle stávajícího potrubí (Ø16–32) včetně tvarovek a spojek, celkem 6 m, 2 x kulový ventil Ø25, přechod pozink – PP, izolace proti rosení mírelon, kotevní objímky na zed

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ OBJEKTU
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PROSTUPY STÁVAJÍCÍMI STĚNAMI



INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU CHRÁNĚNÝ AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI OPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.			
Vypracoval	Ing. Radomír TYML	Akce	Zlepšení tepelné technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací
Přezkoumal	Ing. Radomír TYML	Druh dokumentace	D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA, D.1.4.1.1. STAVEBNÍ ČÁST
Schválil	Ing. Petr KOSÍK	Název dokumentu	PŮDORYS 1NP - část A - stavební
 Sokolská 1088, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 05752671, DIČ: CZ05752671 info@tykoo.cz tel. 737 865 855, 777 989 929	Investor		Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
	Status dokumentace		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
	Číslo zakázky		0317
	Kód dokumentace		-
Měřítko 1: 50		Index	-
		Datum vydání	2017-06
		Jazyk	CS
		Č. výkresu	D141101

LEGENDA PROSTUPŮ

VZT ZAŘ.Č. 1.1 - VĚTRÁNÍ UČEBNY 1.STUPEŇ


- Provedení prostupu potrubí přes ŽB panelovou fasádní konstrukci s tepelnou izolací, celková tl. 430 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: 630 x 400 mm překlad (v případě zděné konstrukce) 2 x L 100x100x8 délky 900 mm 2 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 400 mm 2 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 100 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 355 mm 5 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 280 mm 2 ks
- Provedení prostupu potrubí přes zděnou konstrukci o tl. 150 mm vč. zatěsnění a zapravení, velikost potrubí: Ø 250 mm 2 ks


OSTATNÍ

POZNÁMKA 1 Provedení kompletní přeložky vodovodního potrubí na povrchu přičky – 2 kusy, potrubí plast PN20, dimenze dle stávajícího potrubí (Ø16–32) včetně tvarovek a spojek, celkem 6 m, 2 x kulový ventil Ø25, přechod pozink – PP, izolace proti rosení mírelon, kotevní objímky na zed

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ OBJEKTU
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PROSTUPY STÁVAJÍCÍMI STĚNAMI



INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU CHRÁNĚNÝ AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI OPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.			
Vypracoval	Ing. Radomír TYML	Akce	Zlepšení tepelné technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací
Přezkoumal	Ing. Radomír TYML	Druh dokumentace	D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA, D.1.4.1.1. STAVEBNÍ ČÁST
Schválil	Ing. Petr KOSÍK	Název dokumentu	PŮDORYS 1NP - část A - stavební
 Sokolská 1088, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 05752671, DIČ: CZ05752671 info@tykoo.cz tel. 737 865 855, 777 989 929	Investor		Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
	Status dokumentace		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
	Číslo zakázky		0317
	Kód dokumentace		-
Měřítko 1: 50		Index	-
		Datum vydání	2017-06
		Jazyk	CS
		Č. výkresu	D141101