


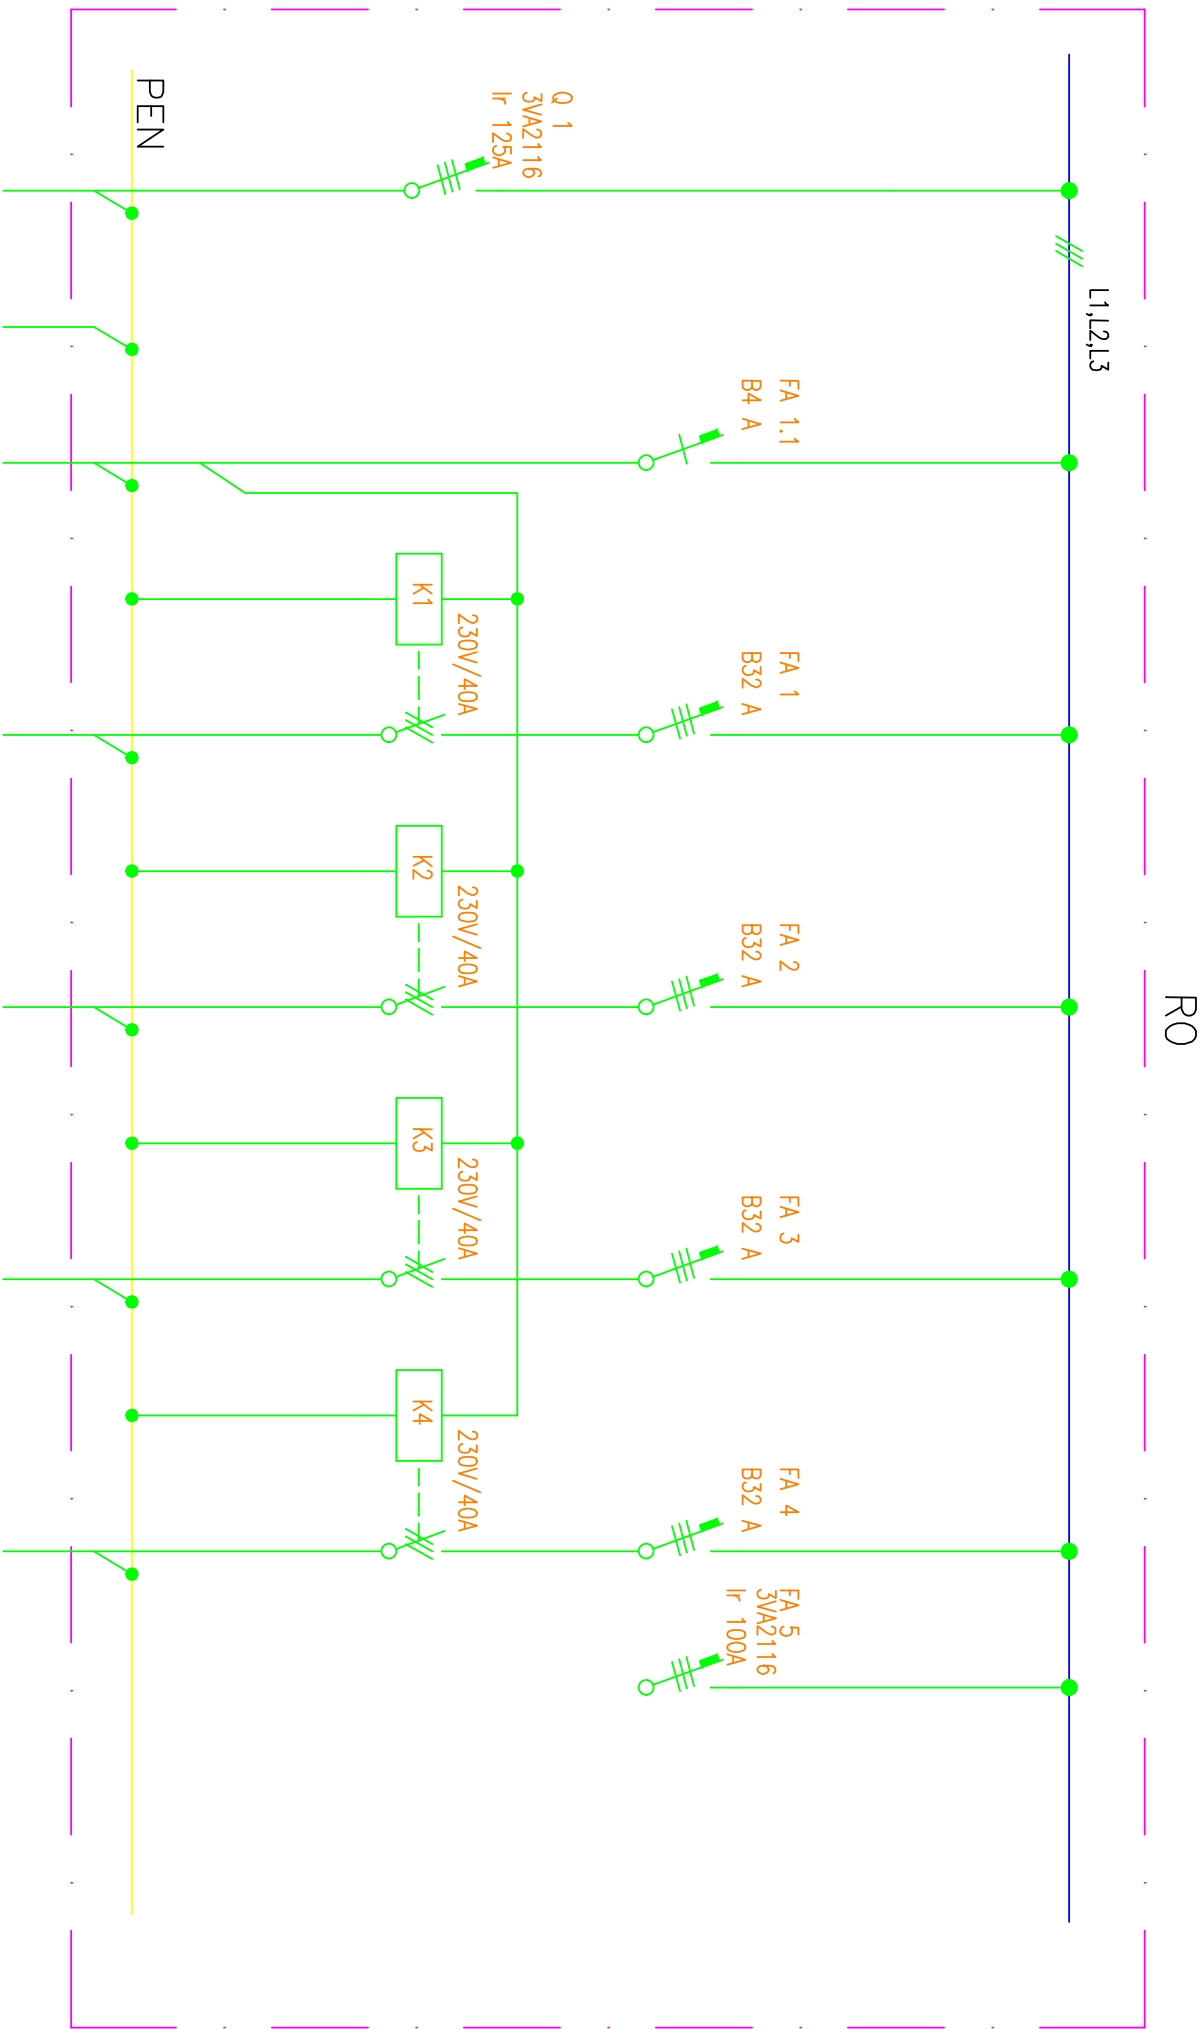
ROZVADĚČ RO

TYP: PLASTOVÁ SKŘÍŇ DLE VÝROBCE, S NÁPLNÍ V PLASTOVÉM PILÍŘI
KRYTÍ: IP 44/20
PŘÍVOD: ZE SPODU
VÝVODY: ZE SPODU

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
PROSTŘEDÍ: viz. PROTOKOL URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

TU VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ OSVĚTLENÍ ATLETICKÉHO STADIONU – ŽEROTÍNOVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			IVO SLAČÁLEK elektroprojekte – instalace Kreslova 22, 618 00 Brno tel.: 608 877 320	
VEDOUcí PROJEKTU	Ing. Arch. Harold Čadříek		DATUM	10/2023
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK		ZAK. ČÍSLO	P – 997/23
VYPRACOVAL	I. SLAČÁLEK		STUPEŇ	DPS
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01			D.1.4 SILNOPROUDÁ EL.	
ROZVADĚČ RO			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 03



Číslo okruhu							
Kabel AYKY	ČYKY 3x70+50	FeZn 10	ČYKY 3x2,5				
Okruh	Rozv. RE	Uzemnění	Ovládání				
				1		2	3
				4x25		3x35+25	4x16
				Stožár S1		Stožár S2	Stožár S3
							4
							3x35+25
							Stožár S4
							5
							Rezerva svět. tabule

RO

Číslo okruhu				6
Kabel CYKY				
Okruh				