


# Rozvaděč RJ71 - přehledové schéma dozbrojení


Stavební úpravy a opravy rozvodů ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01, Valašské Meziříčí, zast. Mgr. V. Chajdrnou, vedoucím odb. kom. služeb

3+N+PE st. 50Hz 400V, 230V / TN-C-S

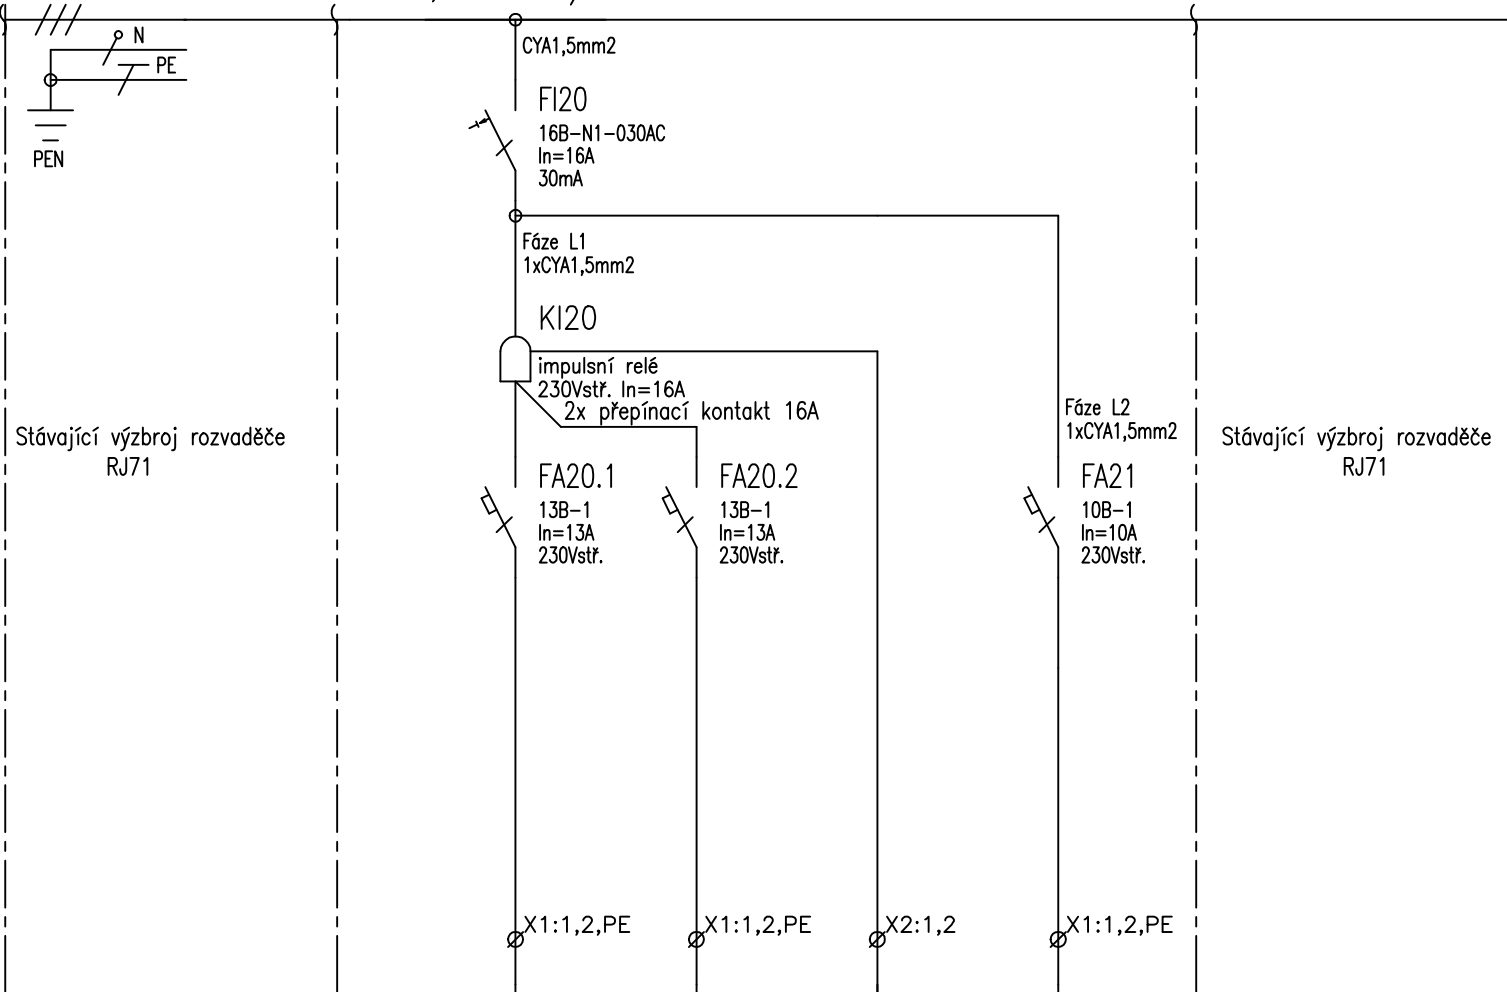

VÝVOD C.
CISLO KABELU
TYP KABELU
ZARIZENI
Pi [kW]

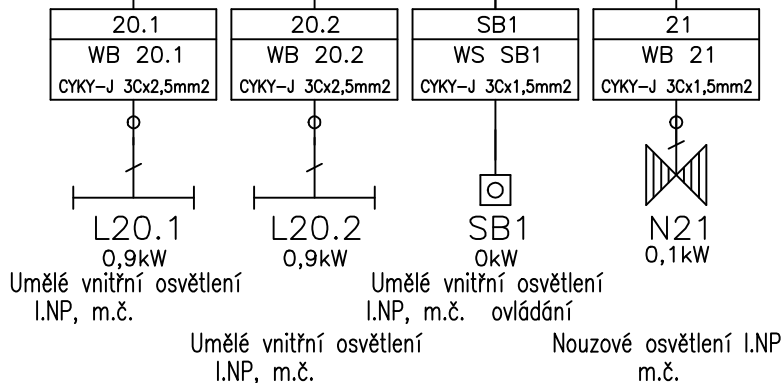

TYP PROVEDENÍ:

KRYTÍ: IP30/ IP20, In=63A, počet modulů neuveden  
ROZMĚRY: 542x572x200mm  
DĚLENÍ: bez dělení, 3+PE+N 50Hz, 400V TN-C-S  
NÁTĚR: Šedá RAL 7035 oceloplechový  
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI  
PŘÍVOD (Y): Shora pod omítkou  
VÝVODY: SHORA pod omítkou

Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správcí sítě, investorem a projektantem část stavební.

Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profese elektro.

Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební.

LIST C.: LISTU: 1. 1xA4	Rozvaděč RJ71 – přehledové schéma dozbrojení			ARCHIVNI CISLO:
Měřítka -----	OBJ.C.,PJ: ZŠ Žerotínova	ZAK.CISLO: 31/2017	AKCE: Stav. úpravy a opravy rozv. ZŠ Žerotínova, Val. Mez.	VYKRES CISLO:
Ing. Pavel Poruba IČ:46574450	PROVEDL: ing. Poruba	DATUM: 06/2017	INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01	E-02