



ROZVADĚČ R2 - doplnění jištění

PAVILON C - 2NP

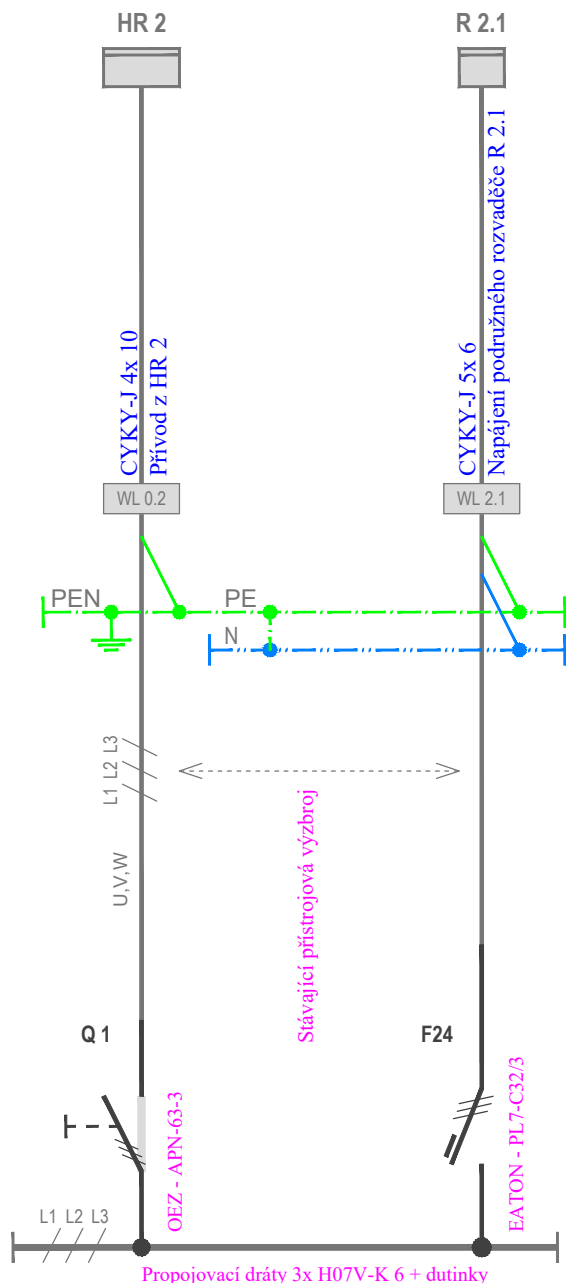

TECHNICKÁ DATA SKŘÍNĚ:


STÁVAJÍCÍ:
PROVEDENÍ: PLASTOVÉ POD OMÍTKU
TYP: ŘADA RZA-48N
KRYTÍ: IP 30
PŘÍVOD A VÝVODY: shora pod omítkou
Svorkovnice PE a N jsou součástí skříně

TECHNICKÉ ÚDAJE ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ

Sít': 3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Vypracoval	Adam BILL	Akce	Investor			
Přezkoumal	Petr BILL					
Schválil	Ing. Petr KOSÍK					
<div></div> <div>Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí</div> <div>IČ: 05752671, DIČ: CZ05752671</div> <div>info@tykoa.cz</div> <div>tel. 737 865 855, 777 989 929</div>		Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova		Město Valašské Meziříčí		
		Druh dokumentace		Status dokumentace		
		D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
		Název dokumentu		Číslo zakázky		Číslo dokumentace
ROZVADĚČ R2 - doplnění jištění		3217				
		Kód dokumentace				
		-				
		Index		Datum vydání		Jazyk
-		2020-05		CS		
Měřítko 1:5				Č. výkresu		
				D143.04		