



VZT zař. 2.1

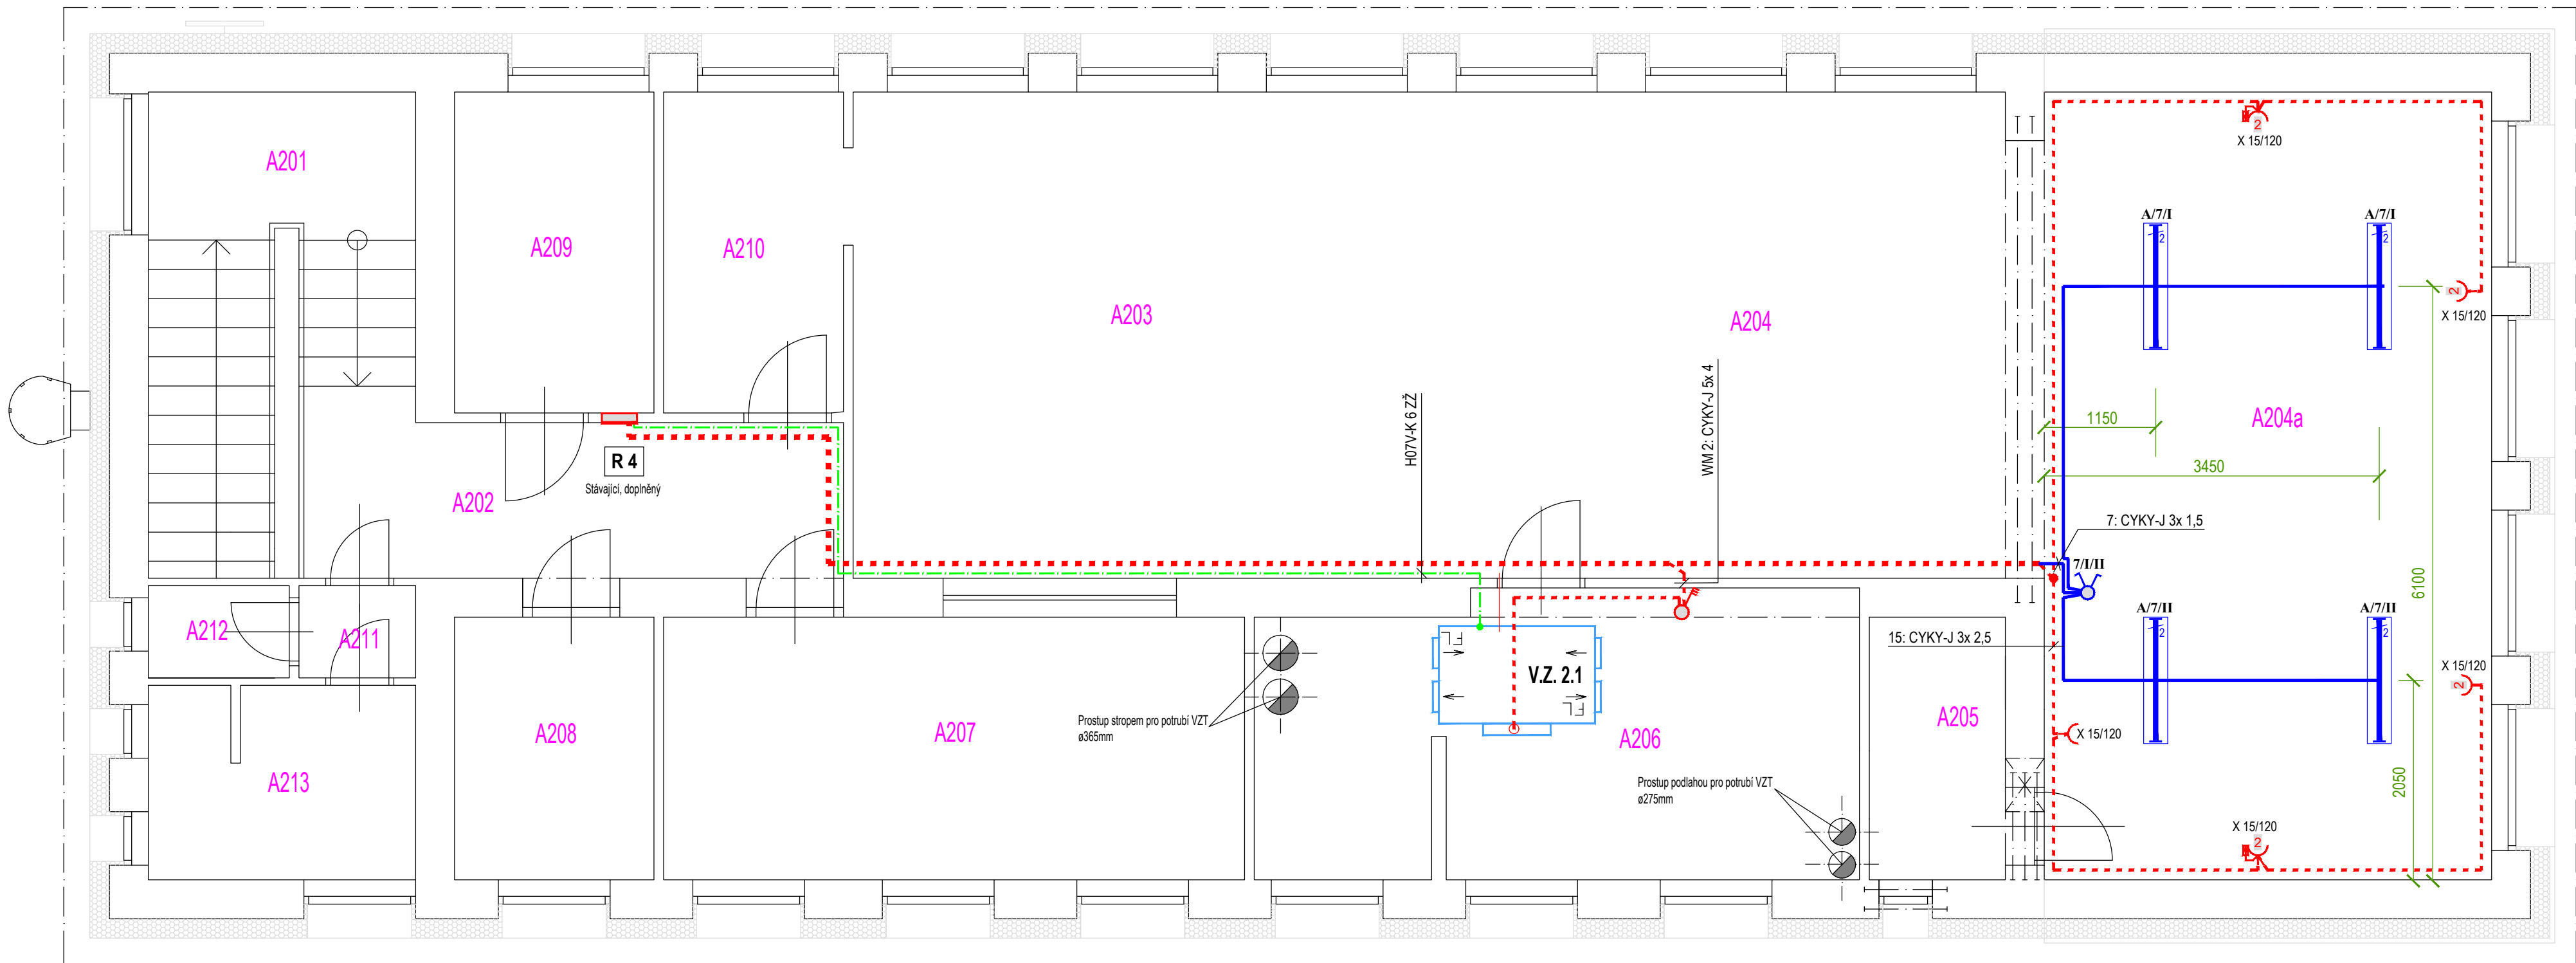

Č.MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
A201	SCHODIŠTĚ
A202	CHODBA
A203	TŘÍDA
A204	HERNA
A205	SKLAD LEHÁTEK
A206	UMÝVÁRNA, WC
A207	UČEBNA LOGOPEDIE
A208	SPISOVNA
A209	UČEBNA LOGOPEDIE
A210	PŘÍPRAVA
A211	PŘEDSÍŇ
A212	WC PERSONÁL
A213	ŠATNA PERSONÁL

OPTIKA - OPAL, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK



VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (dodávka vzduchotechniky)

- kompaktní autonomní regulace
- celkový max. topný výkon 3,4 kW
- celkový max. el. příkon 4,3 kW
- doporučené jistiění 3x 16A

--	--	--	--	--



TYKO
atelier

Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříč
IČ: 05752671, DIČ: CZ05752671
info@tykoa.cz
tel. 737 865 855, 777 989 929

Akce

Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova

5.1.3.3. FURTHER CONSIDERATION

D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE

Název dokumentu

SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

DAVILA, A. 2ND

MAX/UL = 1.50

Meritko 1:50

Investor
Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí



Status dokumentace

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

[illegible]

Číslo zakázky	Číslo dokumentace
2217	

5217	
5218	

Kod dokumenta	
---------------	--

[illegible]

Index	Datum vydání	Jazyk	C. výkresu
	00000000	000	B440.0

-	2020-05	CS	D143.0
---	---------	----	--------
