
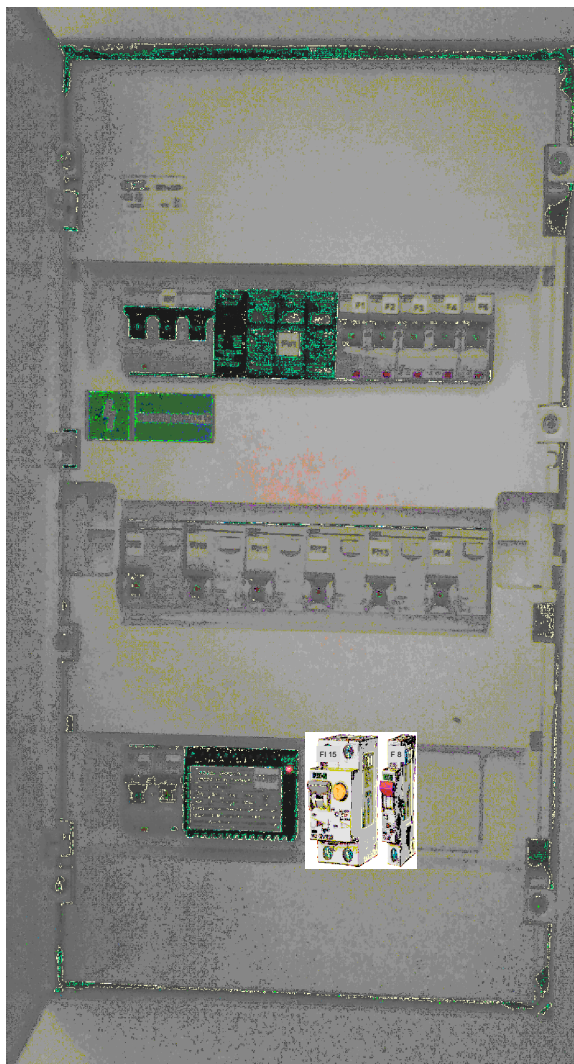


ROZVADĚČ R3 - doplnění jištění

PAVILON A - 1NP

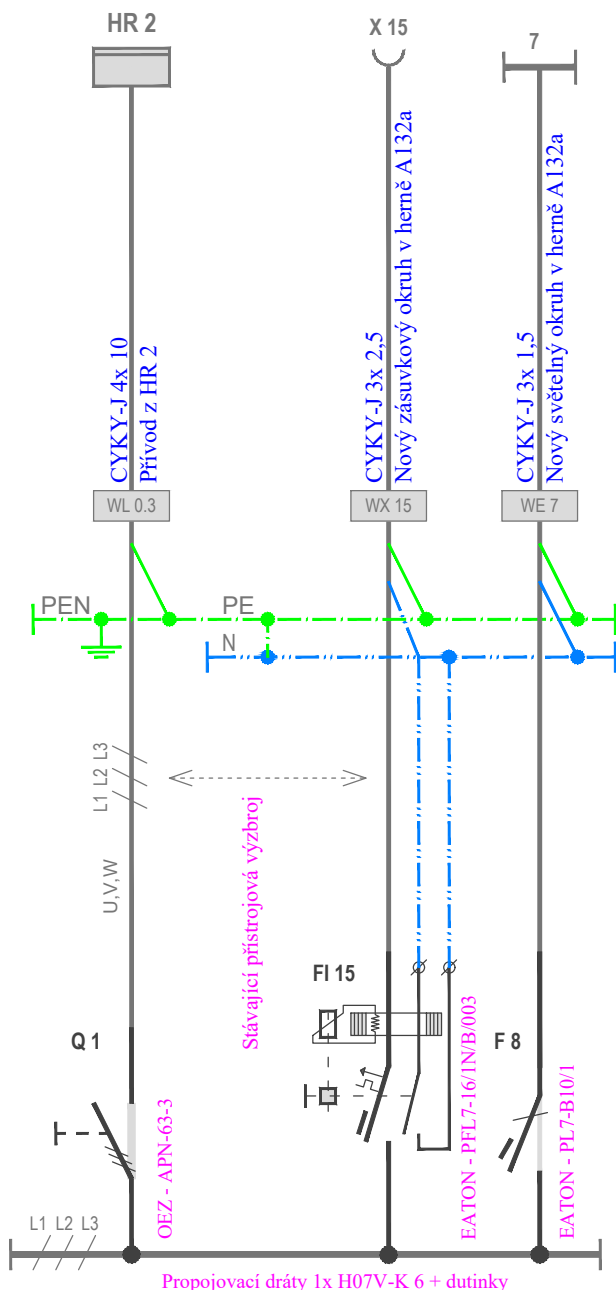

TECHNICKÁ DATA SKŘÍNĚ:


STÁVAJÍCÍ:
PROVEDENÍ: PLASTOVÉ POD OMÍTKU
TYP: ŘADA RZA-36N
KRYTÍ: IP 30
PŘÍVOD A VÝVODY: shora pod omítkou
 Svorkovnice PE a N jsou součástí skříně

TECHNICKÉ ÚDAJE ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ

Sít: 3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Vypracoval Adam BILL	Akce Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova	Investor Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Přezkoumal Petr BILL		
Schválil Ing. Petr KOSÍK		
 Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 05752671, DIČ: CZ05752671 info@tykoa.cz tel. 737 865 855, 777 989 929	Druh dokumentace D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE	Status dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
	Název dokumentu ROZVADĚČ R 3 - doplnění jištění PAVILON A, 1NP Měřítko 1:5	Číslo zakázky 3217
		Číslo dokumentace
		Kód dokumentace -
	Index -	Datum vydání 2020-05
	Jazyk CS	Č. výkresu D143.06