


Vývody VO z rozvaděče MěÚ R VOP:

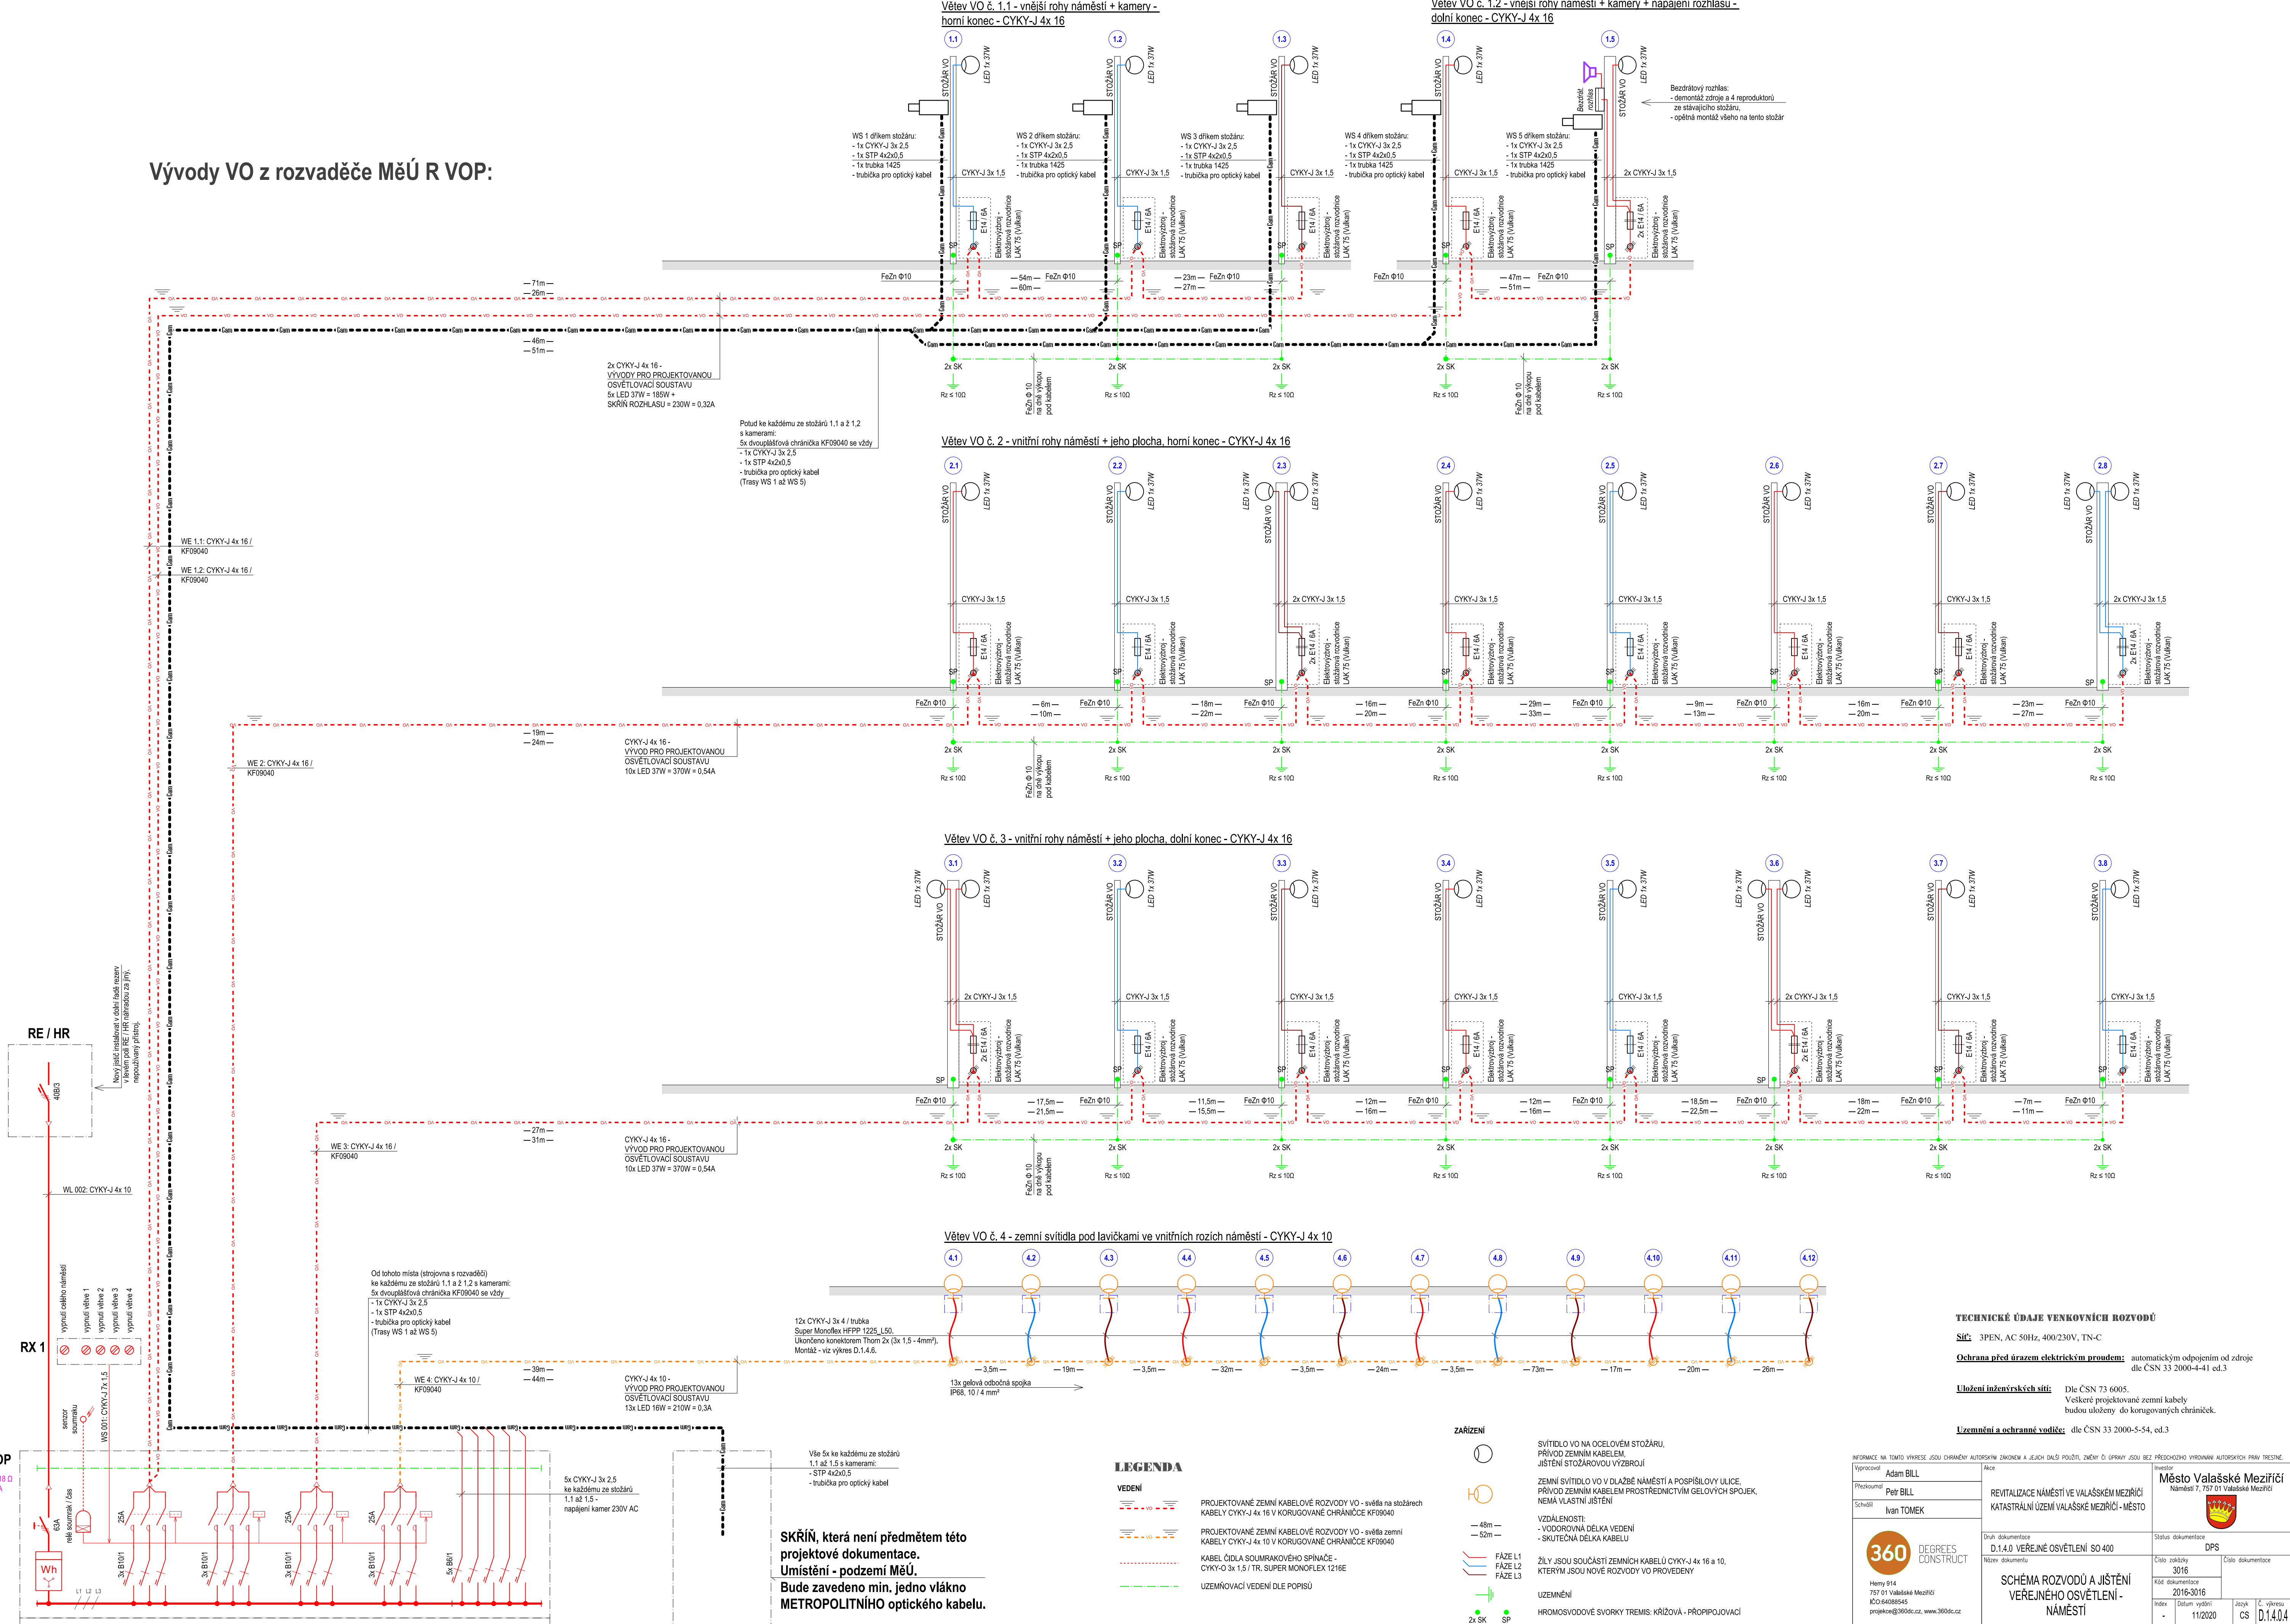

TECHNICKÉ ÚDAJE VENKOVNÍCH ROZVODŮ

3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Uložení inženýrských sítí: Dle ČSN 73 6005. Všecké projektované zemní kabely budou uloženy do korugovaných chráničků.

Uzemnění a ochranné vodiče: dle ČSN 33 2000-5-54, ed.3

INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZNÁMKEN A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY A ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.		Město Valašské Meziříčí	
Výpracoval	Adam BILL	Revitalizace náměstí ve Valašské Meziříčí	
Projektoval	Petr BILL	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI - MĚSTO	
Schválil	Ivan TOMEK	Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí	
Druh dokumentace		Status dokumentace	
D.1.4.0 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SO 400		DPS	
Název dokumentu		Číslo dokumentace	
3016		2016-3016	
Schéma rozvodů a jističů veřejného osvětlení - náměstí		Datum vydání	
11/2020		Jazyk	
CS		Č. výkresu	
D.1.4.0.4			