## VZOROVÝ ŘEZ JEDNOTNÉHO ZPŮSOBU ULOŽENÍ VŠECH NAZNAČENÝCH KABELOVÝCH TRAS

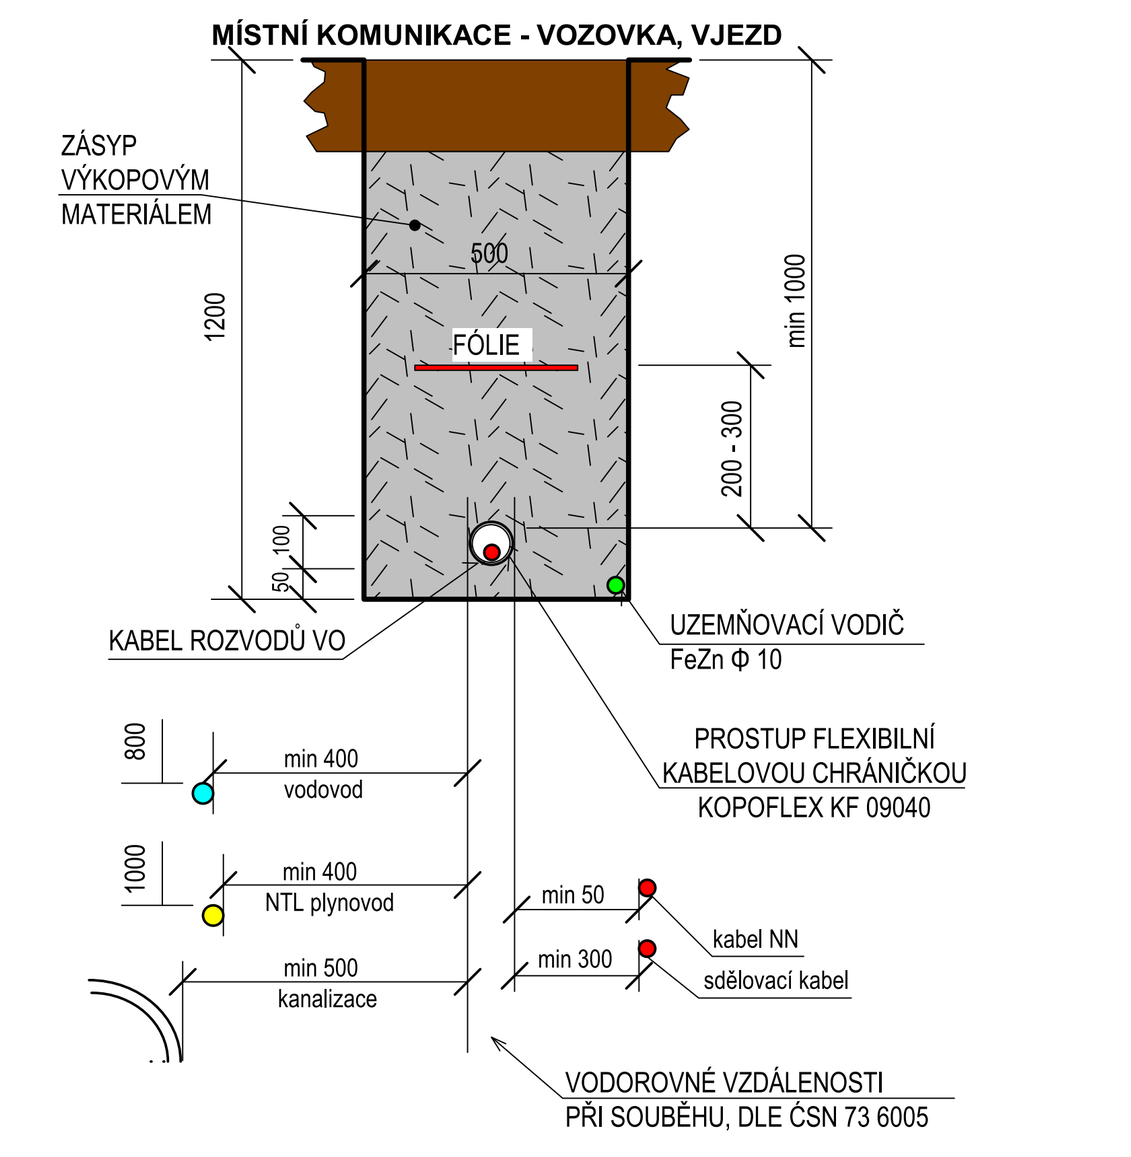


### KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM (VODOVODEM)

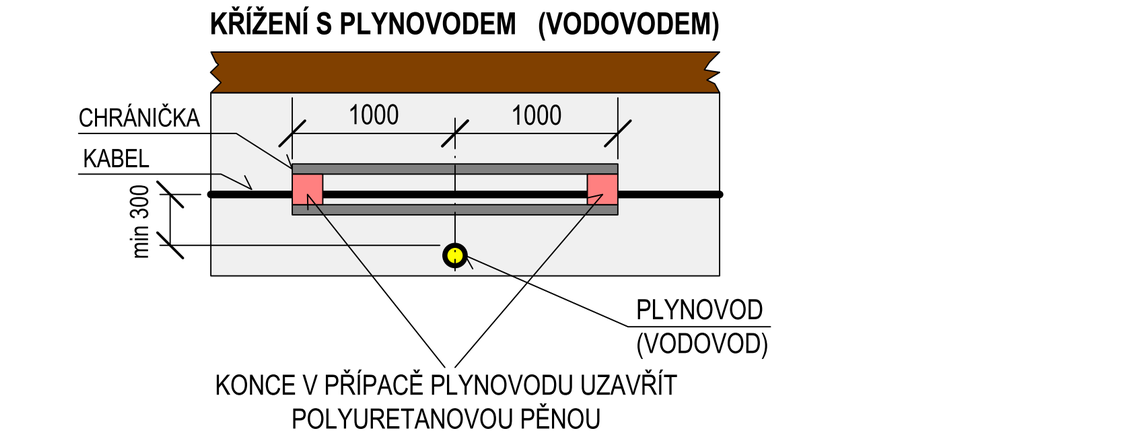


## LEGENDA

**STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ:**

- ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN DLE STANOVISKA CEZ Distribuce a.s.
- ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- KANALIZACE DLE STANOVISKA SmVaK
- ZEMNÍ KABEL ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ CETIN
- ZEMNÍ KABEL UTP
- PLYNOVOD - NTL DLE STANOVISKA GasNet s.r.o.
- VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO NA OCELOVÉM STOŽÁRU
- STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČE VO
- STÁVAJÍCÍ SOUSTAVA REPRODUKTORŮ - K DEMONTÁŽI A OPĚTOVNÉ MONTÁŽI

**PROJEKTOVANÉ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ:**

- ZEMNÍ KABELOVÉ ROZVODY VO PRO SVÍTIDLA NA STOŽÁRECH: CYKY-J 4x 16 V OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ CHRÁNIČCE DN 40 V CELÉ TRASE - VIZ VÝKRESY D.1.4.2 a D.1.4.3.
- ZEMNÍ KABELOVÉ ROZVODY VO PRO ZEMNÍ SVÍTIDLA: CYKY-J 4x 10 V OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ CHRÁNIČCE DN 40 V CELÉ TRASE - VIZ VÝKRESY D.1.4.2 a D.1.4.3.
- ZEMNÍ KABELOVÉ ROZVODY NÍZKÉHO NAPĚTÍ: 1x CYKY-J 5x 16 V OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ CHRÁNIČCE DN 40 V CELÉ TRASE 4x 1-CYKY-J 5x 25 V OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ CHRÁNIČCE DN 63 V CELÉ TRASE. VIZ VÝKRES D.1.4.4.
- ZEMNÍ KABELOVÉ ROZVODY PRO KAMERY: CYKY-J 3x 2,5 + STP + OPTIKA V OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ CHRÁNIČCE DN 40 V CELÉ TRASE - VIZ VÝKRESY D.1.4.2 a D.1.4.3.
- ZEMNÍ KABELOVÉ ROZVODY STP PRO INFOTABULE
- ZEMNICÍ VODIČ FeZn Φ10 VE VÝKOPU POD KABELEM, TAŽEN MEZI STOŽÁRY VO
- NATOČENÍ BRÁT DOSLOVA, DEFINITIVNÍ NATOČENÍ BUDE VYZKOUŠENO. LED OSVĚTLOVACÍ TĚLESO DEKORATIVNÍ ZVONOVITÉ, TYP VULKAN V8447 LED, 1x 37W-740, 37 W / 3515 lm NA OCELOVÉM PARKOVÉM STOŽÁRU V=6m S OBLOUKOVÝM VÝLOŽNÍKEM. SVÍTIDLA č. 2.3, 2.8, 3.1 a 3.6 MAJÍ DVOJITÝ VÝLOŽNÍK PRO DVĚ TĚLESA. STOŽÁRY A VÝZBROJE STOŽÁRŮ - VIZ VÝKRES D.1.4.5.
- ZEMNÍ LED SVÍTIDLO, ULOŽENÉ V DLAŽBĚ: ČÍSLA 4.1 AŽ 4.13 JSOU TYPU THORN - MICA SLIM A 4L50 SOFT 832 RS FR, 16W. ČÍSLA 5.1 AŽ 5.4 JSOU TYPU THORN - MICA SLIM I 9L90 ACC 28D 840 RS SF, 27W + OPTIKA MONTÁŽ - VIZ VÝKRES D.1.4.6, POPIS - VIZ SPECIFIKACI.
- UZEMNĚNÍ PROJEKTOVANÝCH STOŽÁRŮ VO
- EVS — ENERGETICKÝ VÝSUVNÝ SLOUPEK MSS ENERGO63, SITEL. U = 230V/400V, KRYTÍ IP67. VIZ PODROBNOU KONFIGURACI NA VÝKRESE D.1.4.4
- IT — INFORMAČNÍ TABULE
- KAMERA

ZAKRESLENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ. SOUBĚH A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDOU RESPEKTOVAT ČSN 73 6005.

### TECHNICKÉ ÚDAJE VENKOVNÍCH ROZVODŮ

**Síť:** 3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C

**Ochrana před úrazem elektrickým proudem:** automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

**Uložení inženýrských sítí:** Dle ČSN 73 6005. Veškeré projektované zemní kabely budou uloženy do korugovaných chrániček.

**Uzemnění a ochranné vodiče:** dle ČSN 33 2000-5-54, ed.3

INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

| | | |
|---|---|---|
| Vypracoval: Adam BILL | Akce: REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - MĚSTO | Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí |
| Přezkoumal: Petr BILL | Druh dokumentace: D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE SO 401 | Status dokumentace: DPS |
| Schválil: Ivan TOMEK | Název dokumentu: SITUACE LOKALITY - KABELOVÉ ROZVODY EVS a VO, ŘEZY TRASOU | Číslo zakázky: 3016 |
| 360 DEGREES CONSTRUCT, Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO:64088545, projekce@360dc.cz, www.360dc.cz | Měřítko 1:200 | Kód dokumentace: 2016-3016 |
| | | Index: - / Datum vydání: 11/2020 / Jazyk: CS / Č. výkresu: D.1.4.1.3 |