DETAIL SJEZDU K JEDNOTLIVÝM PARCELÁM

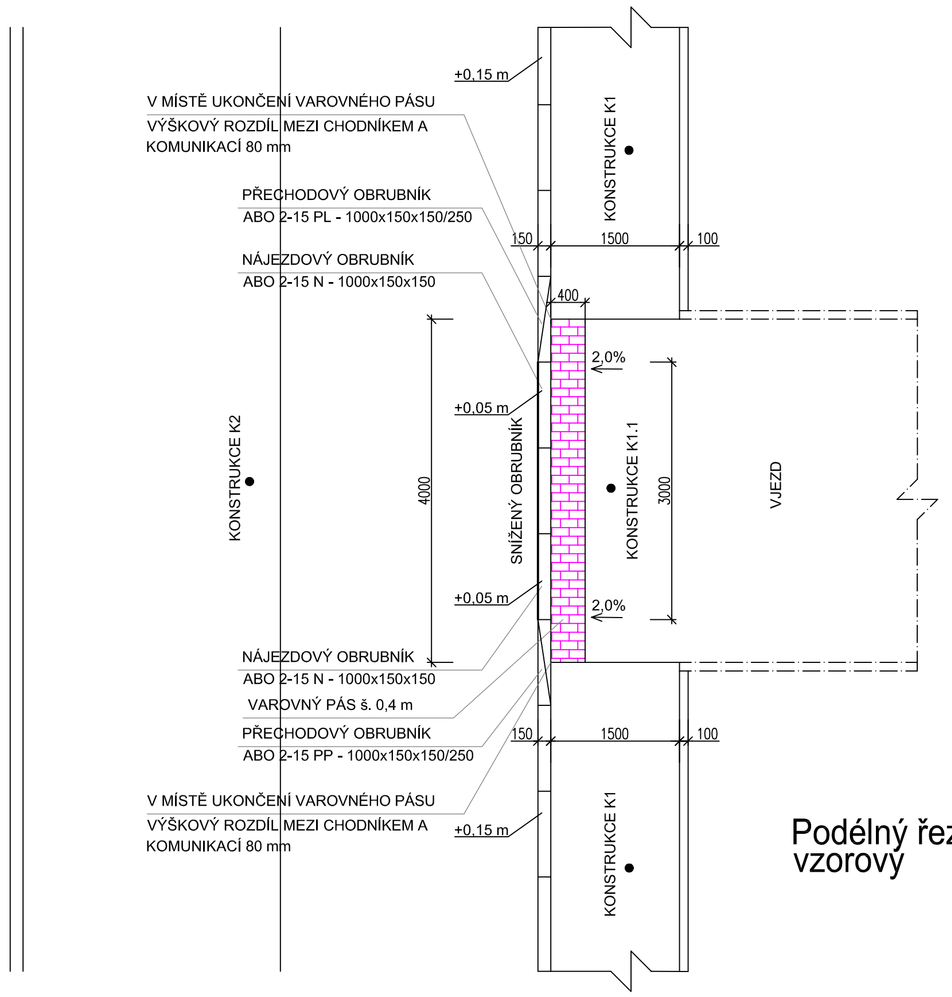

KONSTRUKCE K1 - ZPEVNĚNÉ POCHOZÍ PLOCHY

ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ŠEDÁ)	DL I	60	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD	250	ČSN 73 6126-1
UVEDENO V SO 01			
ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU NAPŘ.:			
PODKLAD ZE ZEMINY UPRAVENÉ VÁPNEM		150	ČSN 73 6124-1 (ČSN EN 14277-4)
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa			ČSN 73 6190
CELKEM		350 - 500 mm	

KONSTRUKCE K1.1 - ZPEVNĚNÉ POCHOZÍ PLOCHY V MÍSTĚ SJEZDŮ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA (např. Holand ŠEDÁ)	DL I	80	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM	KSC	250	ČSN 73 6126-1
UVEDENO V SO 01			
ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU NAPŘ.:			
PODKLAD ZE ZEMINY UPRAVENÉ VÁPNEM		150	ČSN 73 6124-1 (ČSN EN 14277-4)
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa			ČSN 73 6190
CELKEM		370 - 520 mm	

KONSTRUKCE K2 - ZPEVNĚNÉ POJÍZDNÉ PLOCHY

ASFALTOBETON	ACO 11	40	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘIK		0,7 kg/m2	ČSN 73 6129
ASFALTOBETON	ACP 16+	70	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ POSTŘIK		2,0 kg/m2	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD	200	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-63	ŠD	250	ČSN 73 6126-1
UVEDENO V SO 01			
ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU NAPŘ.:			
PODKLAD ZE ZEMINY UPRAVENÉ VÁPNEM		500	ČSN 73 6124-1
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 45 MPa		560 - 1060 mm	

Podélný řez vzorový

Příčný řez vzorový

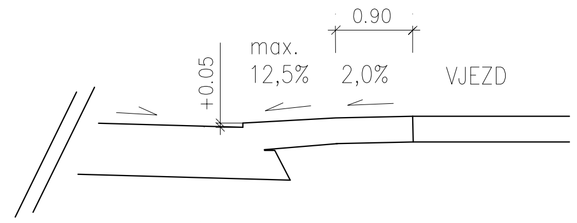

DETAILY BEZBARIÉROVÉHO NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI

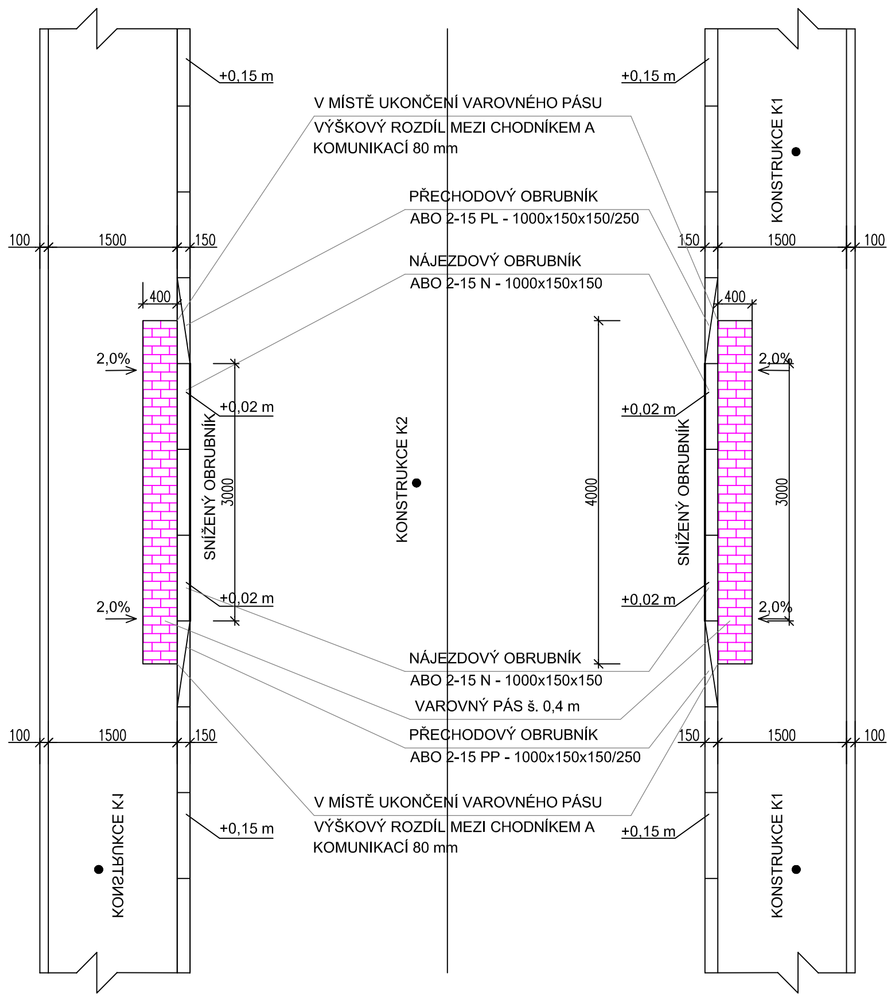

KONSTRUKCE K1 - ZPEVNĚNÉ POCHOZÍ PLOCHY

ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ŠEDÁ)	DL I	60	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD	250	ČSN 73 6126-1
UVEDENO V SO 01			
ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU NAPŘ.:			
PODKLAD ZE ZEMINY UPRAVENÉ VÁPNEM		150	ČSN 73 6124-1 (ČSN EN 14277-4)
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa			ČSN 73 6190
CELKEM		350 - 500 mm	

KONSTRUKCE K1.1 - ZPEVNĚNÉ POCHOZÍ PLOCHY V MÍSTĚ SJEZDŮ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA (např. Holand ŠEDÁ)	DL I	80	ČSN 73 6131
LOŽNÍ VRSTVA (KAM. DRŤ) 4-8	L	40	ČSN 73 6126-1
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM	KSC	250	ČSN 73 6126-1
UVEDENO V SO 01			
ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU NAPŘ.:			
PODKLAD ZE ZEMINY UPRAVENÉ VÁPNEM		150	ČSN 73 6124-1 (ČSN EN 14277-4)
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 30 MPa			ČSN 73 6190
CELKEM		370 - 520 mm	

KONSTRUKCE K2 - ZPEVNĚNÉ POJÍZDNÉ PLOCHY

ASFALTOBETON	ACO 11	40	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTŘIK		0,7 kg/m2	ČSN 73 6129
ASFALTOBETON	ACP 16+	70	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ POSTŘIK		2,0 kg/m2	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD	200	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ 0-63	ŠD	250	ČSN 73 6126-1
UVEDENO V SO 01			
ÚPRAVA PODLOŽÍ DLE IG POSUDKU NAPŘ.:			
PODKLAD ZE ZEMINY UPRAVENÉ VÁPNEM		500	ČSN 73 6124-1
HUTNĚNÍ PLÁNĚ min. Edef,2 = 45 MPa		560 - 1060 mm	

Podélný řez vzorový

Příčný řez vzorový

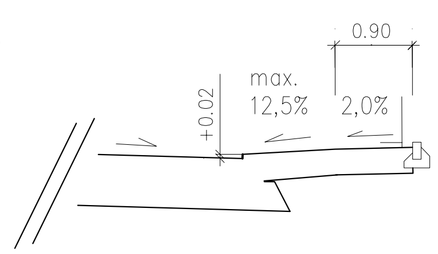

PROJEKTANT PROFESE: ING. Arch. JOSEF MIRÁZEK	ODP. PROJEKTANT STAVBY: Ing. Jan HLADIŠ	VYPRACOVAL: Petra ŠVUBOVÁ	KONTROLOVAL: Ing. Jan HLADIŠ
KRAJ: ZLÍNSKÝ		OBEC: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	
INVESTOR: MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ			

Ing. Jan Hladiš
Vodohospodářské a dopravní stavby
Holešov, nám. Svobody 1317/19,
IČ: 04283821
JHL

stavba: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO PLOCHU BYDLENÍ V K.Ú. JUŘINKA
SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

oddíl: D - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEBNÍ ČÁST

obsah: DETAILY BEZBARIÉROVÉHO NAPOJENÍ A SJEZDŮ

DATUM	03/2021
FORMÁT	8 A4 (A1)
STUPEŇ	DPS
měřítko: 1:50	číslo výkresu: D-08