



ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ
PVC DN DN 100, DN 125, DN 150

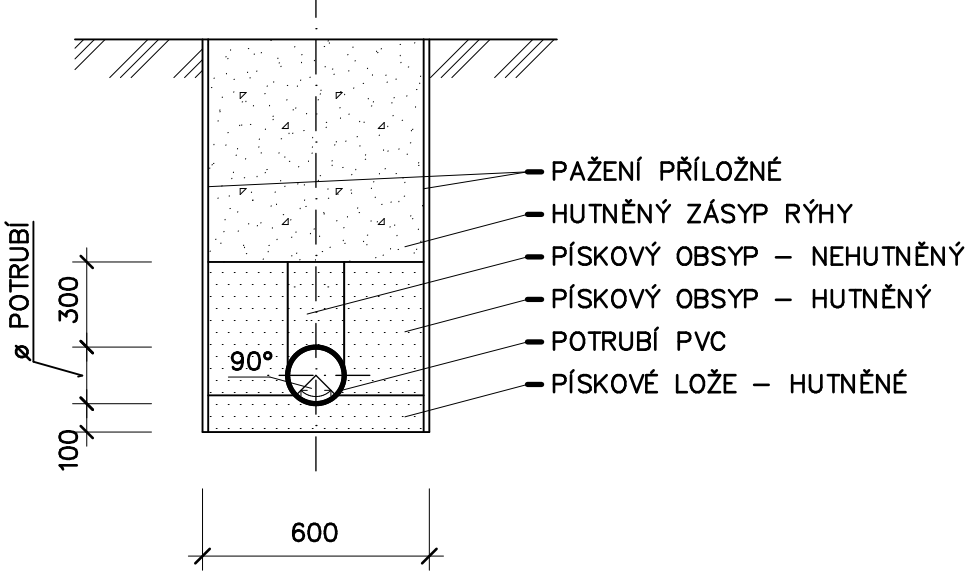


ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍHO
POTRUBÍ PE100 Ø32x3.0

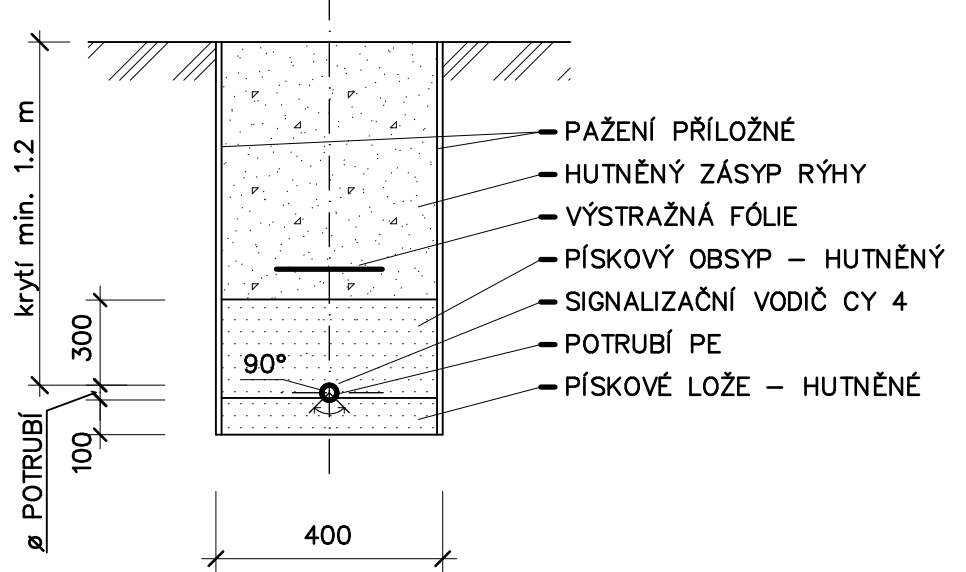

LEGENDA POTRUBÍ:

- Symbol for internal sewerage (swage pipe)
- Symbol for external part of internal water supply
- Symbol for sewerage riser
- Symbol for water supply riser
- Symbol for sewerage (water supply) pipe riser (downward slope) to next floor



TABULKA SVODNÉHO POTRUBÍ						
č. svodu A	DN (mm)	délka L (m)	spád S (%)	kóta zaústění B (m)	kóta začátku C (m)	poznámka
Š1-Š2	150	5,00	3,0	-1,050	-0,900	zaústěno do stáv
Š2-1	150	15,40	2,5	-0,900	-0,515	zaústěno do Š2
2'-2	125	2,45	3,0	-0,830	-0,757	zaústěno do 1'-1
3'-3	125	0,70	3,0	-0,825	-0,804	zaústěno do 1'-1
4'-4	100	2,30	3,0	-0,815	-0,746	zaústěno do 3'-3
5'-5	100	0,70	3,0	-0,765	-0,744	zaústěno do 1'-1
6'-6	125	2,25	3,0	-0,680	-0,613	zaústěno do 1'-1
7'-7	125	2,25	1,0	-0,605	-0,583	zaústěno do 1'-1
D1'-D1	125	16,80	1,0	-0,950	-0,782	zaústěno do ŠF
D2'-D2	125	0,55	1,0	-0,910	-0,905	zaústěno do D4'-D4
D3'-D3	125	0,55	1,0	-0,860	-0,855	zaústěno do D1'-D1
D4'-D4	125	12,10	1,0	-0,950	-0,829	zaústěno do ŠF
D5'-ŠF	125	5,90	2,0	-1,020	-0,902	zaústěno do Š1 - Š2

VYPRACOVAL :
FUŠEK MARTIN

INVESTOR
ADRESA
MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ
NÁMĚSTÍ 7/5, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ

ZODP. PROJEKTANT
ING. ZÁDRAPA LEOŠ

AUTORIZOVAL :
ING. ZÁDRAPA LEOŠ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ NA DOPRAVNÍM HRŠTI,
VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ

STUPEŇ
DPS

DATUM
10/2020

ZAKÁZKA
2020_11

D1
D1.1
D1.1.4
D1.1.4-A

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
SO 01 – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
ZDRAVOTECHNIKA

M 1:50

ČÍSLO VÝTIŠKU