



3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN-S

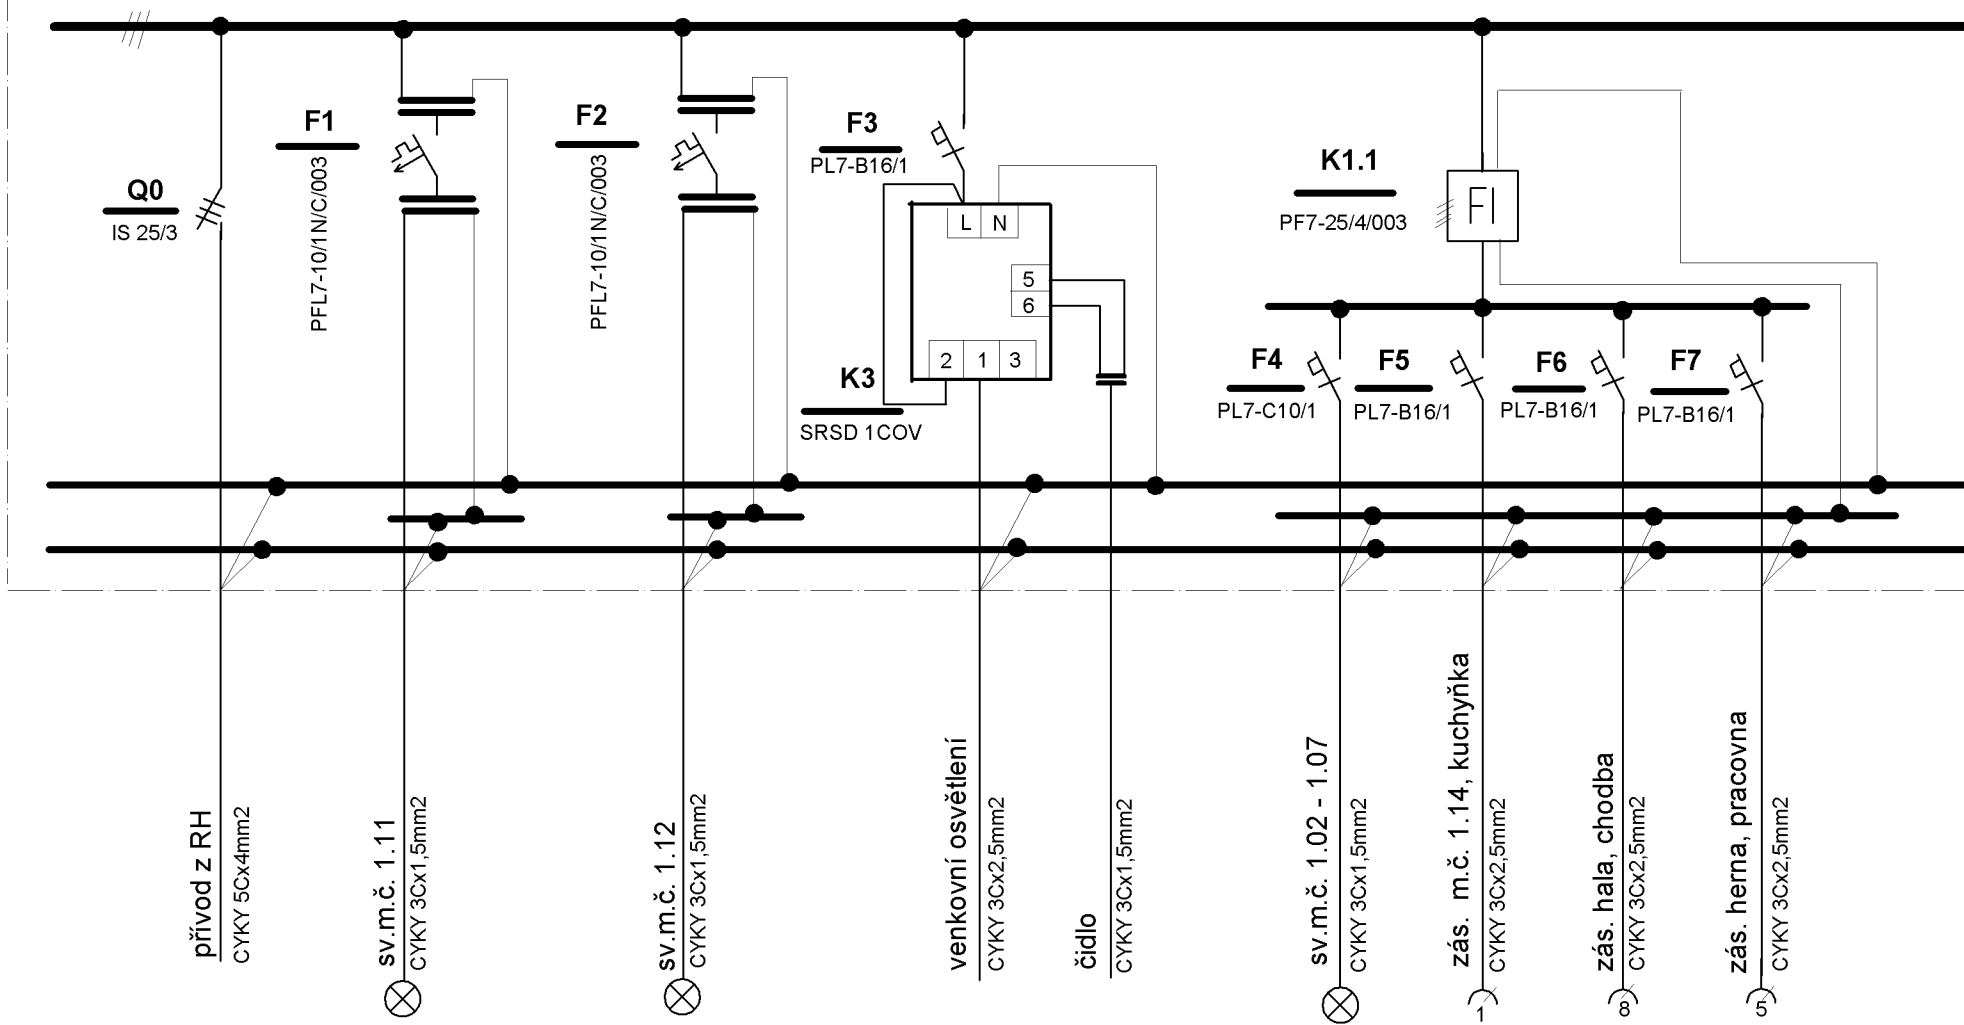

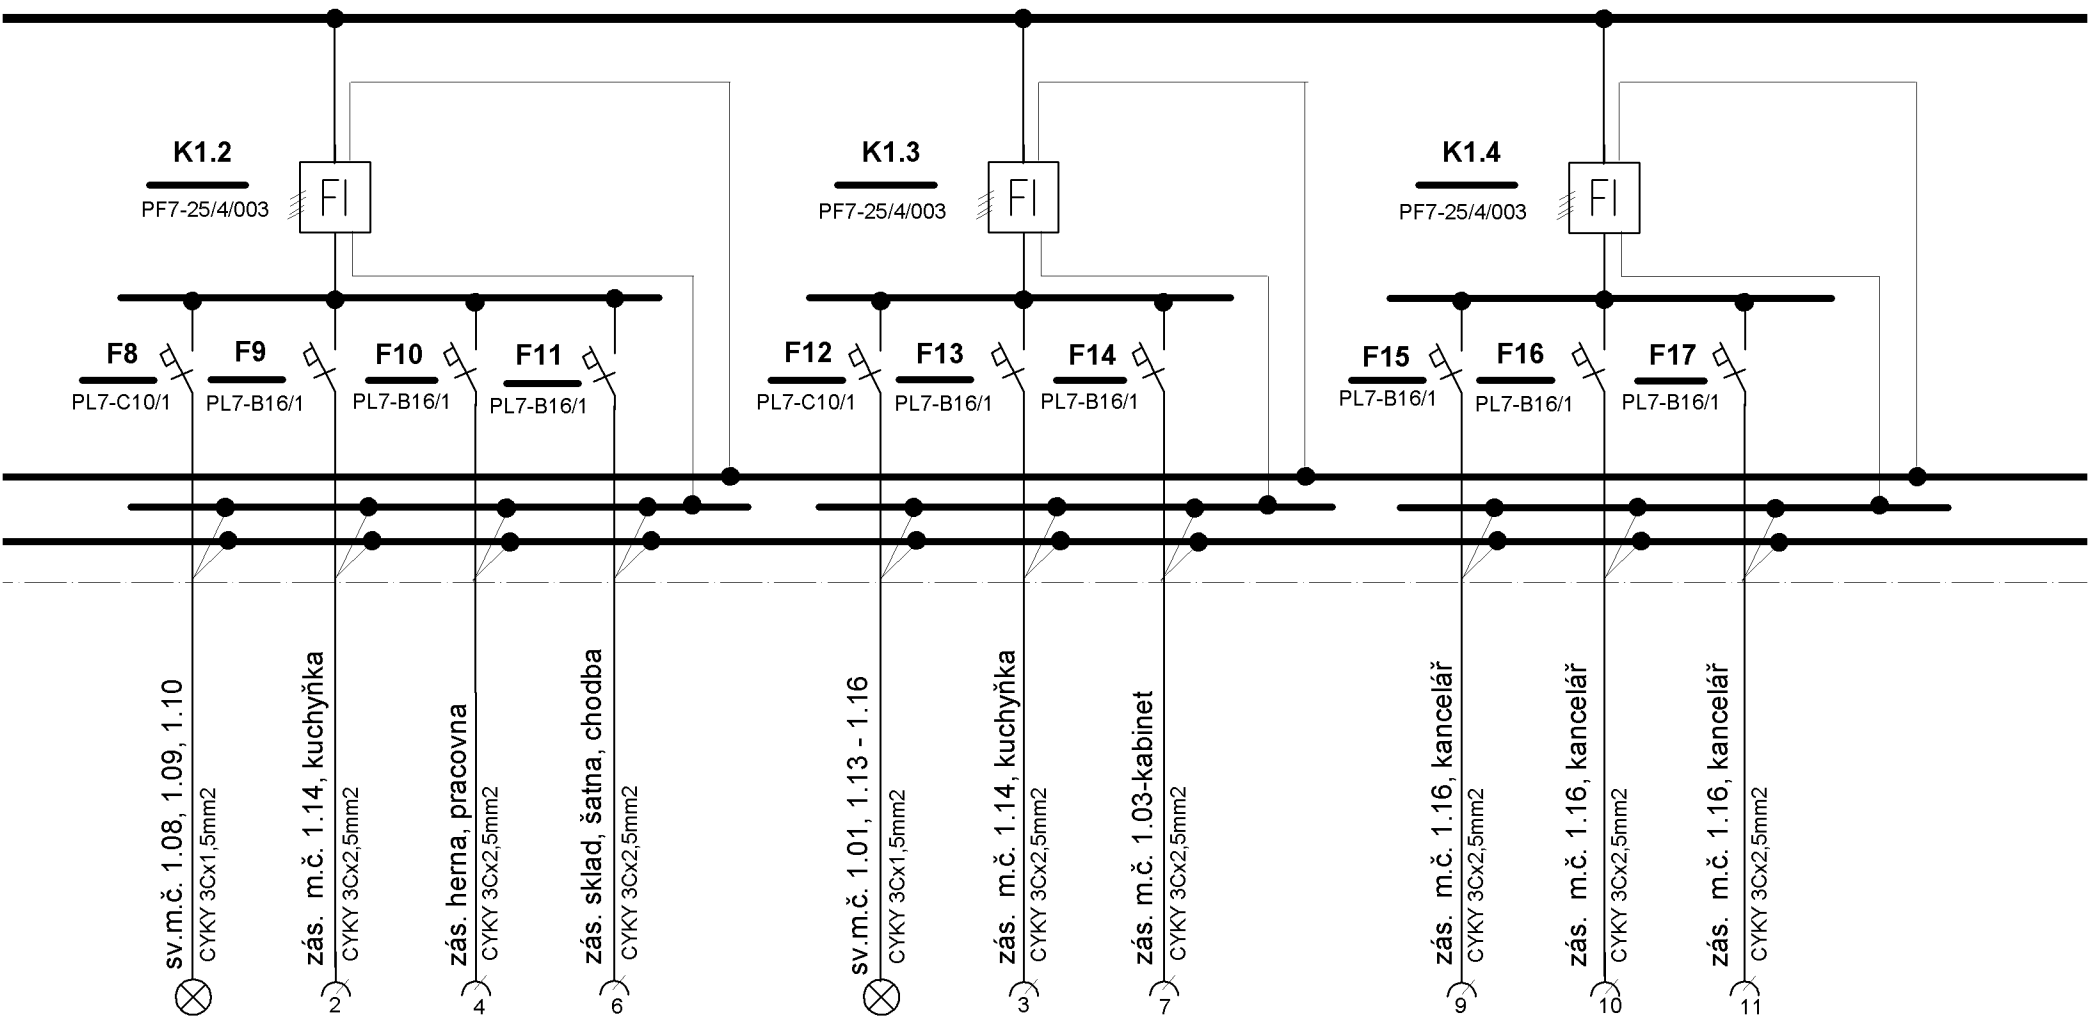

R 1.1

F18
PL7-B10/1

ovládání dveří
CYKY 3Cx1,5mm2

POZNÁMKA:

Napěťová soustava 3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN-S.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41, zvýšena použitím proudového chrániče.

Rozvaděč je v provedení oceloplechovém, zapuštěném s dveřmi, typu 2x PA 3/5/2 o rozměrech 370/

520/200mm, 2x 28TE s požární úpravou EW 60 DP1.

Výzbroj rozvaděče:

- vypínač IS 25/3	1ks
- jistič PL7-C10/1		3ks
- jistič PL7-B10/1		1ks
- jistič PL7-B16/1		12ks
- proudový chránič PF7-25/4/003		4ks
- chránič s nadpr. ochr. PFL7-10/1N/C/003		2ks
- soumrakový spínač SRSD 1COV		1ks
- přípojnice RMC		4ks
- přípojnice PE		1ks
- přípojnice N		1ks

Projektant	Zpracoval	Kreslil	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. Mob. 605 921470	
Ing. KREISS	Ing. KREISS	Ing. KREISS			
Investor : Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Val. Meziříčí				Formát	
Místo stavby: MŠ Křižná, Valašské Meziříčí				Datum	12/19
Stavební akce: MŠ Křižná – Oprava elektroinstalace Silnoproudá elektrotechnika				Účel	DPS
				Měřítko	
				Archivní č.	
Rozvaděč R1.1				č. výkresu	č.kopie
				D 1.4.d-5	

