


Rozvaděč R1.1 - přehledové schéma dozbrojení

Stavební úpravy a zateplení úřadu Města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí

Instalace žaluzií a výměna svítidel MěÚ Valašské Meziříčí, ul. Soudní 1221

Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01, Valašské Meziříčí

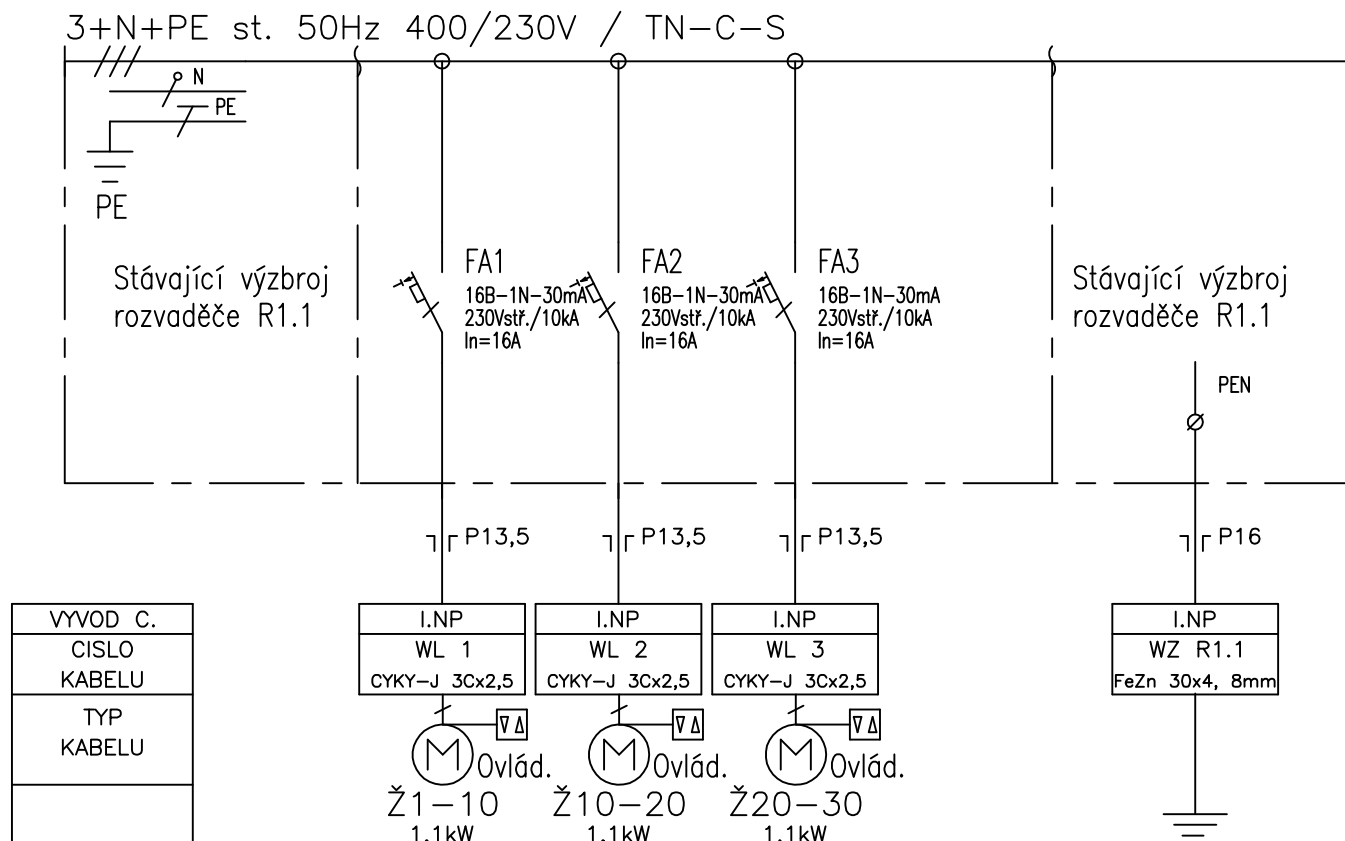

Podružný rozvaděč objektu, chodba 1.24 schodiště I.NP
napájení okruhu max. 10 žaluzie á 105W/kus
vnější fasáda objektu, spínáno žaluziovými spínači

Podružný rozvaděč objektu, chodba schodiště I.NP
napájení okruhu max. 10 žaluzie á 105W/kus
vnější fasáda objektu, spínáno žaluziovými spínači

Podružný rozvaděč objektu, chodba schodiště I.NP
napájení okruhu max. 10 žaluzie á 105W/kus
vnější fasáda objektu, spínáno žaluziovými spínači

TYP PROVEDENÍ: Stávající oceloplechový rozvaděč, ve výklenku
KRYTÍ: IP 40/20, stávající výzbroj pro elektroinstalaci I.NP objektu MěÚ
ROZMĚRY: výška/h/š 600x600x250mm, oceloplechová, barva šedá RAL 7036
DĚLENÍ: Bez dělení, jednodveřový
NÁTĚR: Oceloplechová RAL 7035
OBSLUHA: Osobami poučenými
PŘÍVOD (Y): Spodem
VÝVODY: Spodem, vrchem

Nově instalované vodivé hmoty uzemnit vodičem CY 6–10mm² do ekvipotenciální svorkovnice.

Ekvipotenciální svorkovnici uzemnit na zemnicí soustavu objektu vodičem CY 16mm² zelenožlutý.

Prostupy stavebními hmotami mezi jednotlivými prostory nutno koordinovat s profesí stavební, popř. je provést šetrně vrtáním, vybouráním.

Poznámka – prostupy datové kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky ošetřit protipožární certifikovanou hmotou s definovanou požární odolností.

Důsledně prostorově, popř. stínícími přepážkami oddělit silnoproudou a slaboproudou kabeláž od sebe!

POZNÁMKA:
PŘI KŘÍŽENÍ PŘÍPOJEK DODRŽET ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI DANÉ NORMOU ČSN 736505,
PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNÉ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ,
PO VYTÝČENÍ UPŘESNĚNA POLOHA STÁVAJÍCÍHO PODZEMNÍHO VEDENÍ VODY A PLYNOVODU ,
PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK POSTUPOVAT DLE PODMÍNEK VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ INŽ. SÍTÍ.

PŘED ZAČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ NUTNO ZAJISTIT
VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ DLE PODMÍNEK SPRÁVCŮ SÍTÍ

Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správcí sítí, investorem a projektantem část stavební.

Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profese elektro.

Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební.

LIST C.: 1. LISTU: 1xA4	Rozvaděč R1.1 – přehledové schéma dozbrojení			ARCHIVNI CISLO:
Měřítka ----- Ing. Pavel Poruba IČ:46574450	OBJ.C.,PJ: Soudní 1221	ZAK.CISLO: 45/2022	AKCE: St. úpr. a zateplení úřadu m. V.M. na ul. Soudní 1221, V.M.	VÝKRES CISLO: E-01
	PROVEDL: ing. Poruba	DATUM: 08/2022	INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01, Valašské Meziříčí	