


Dispozice elektroinstalace I.NP

Stavební úpravy a zateplení úřadu Města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí
Instalace žaluzií a výměna svítidel MěÚ Valašské Meziříčí, ul. Soudní 1221
Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01, Valašské Meziříčí

1.NP

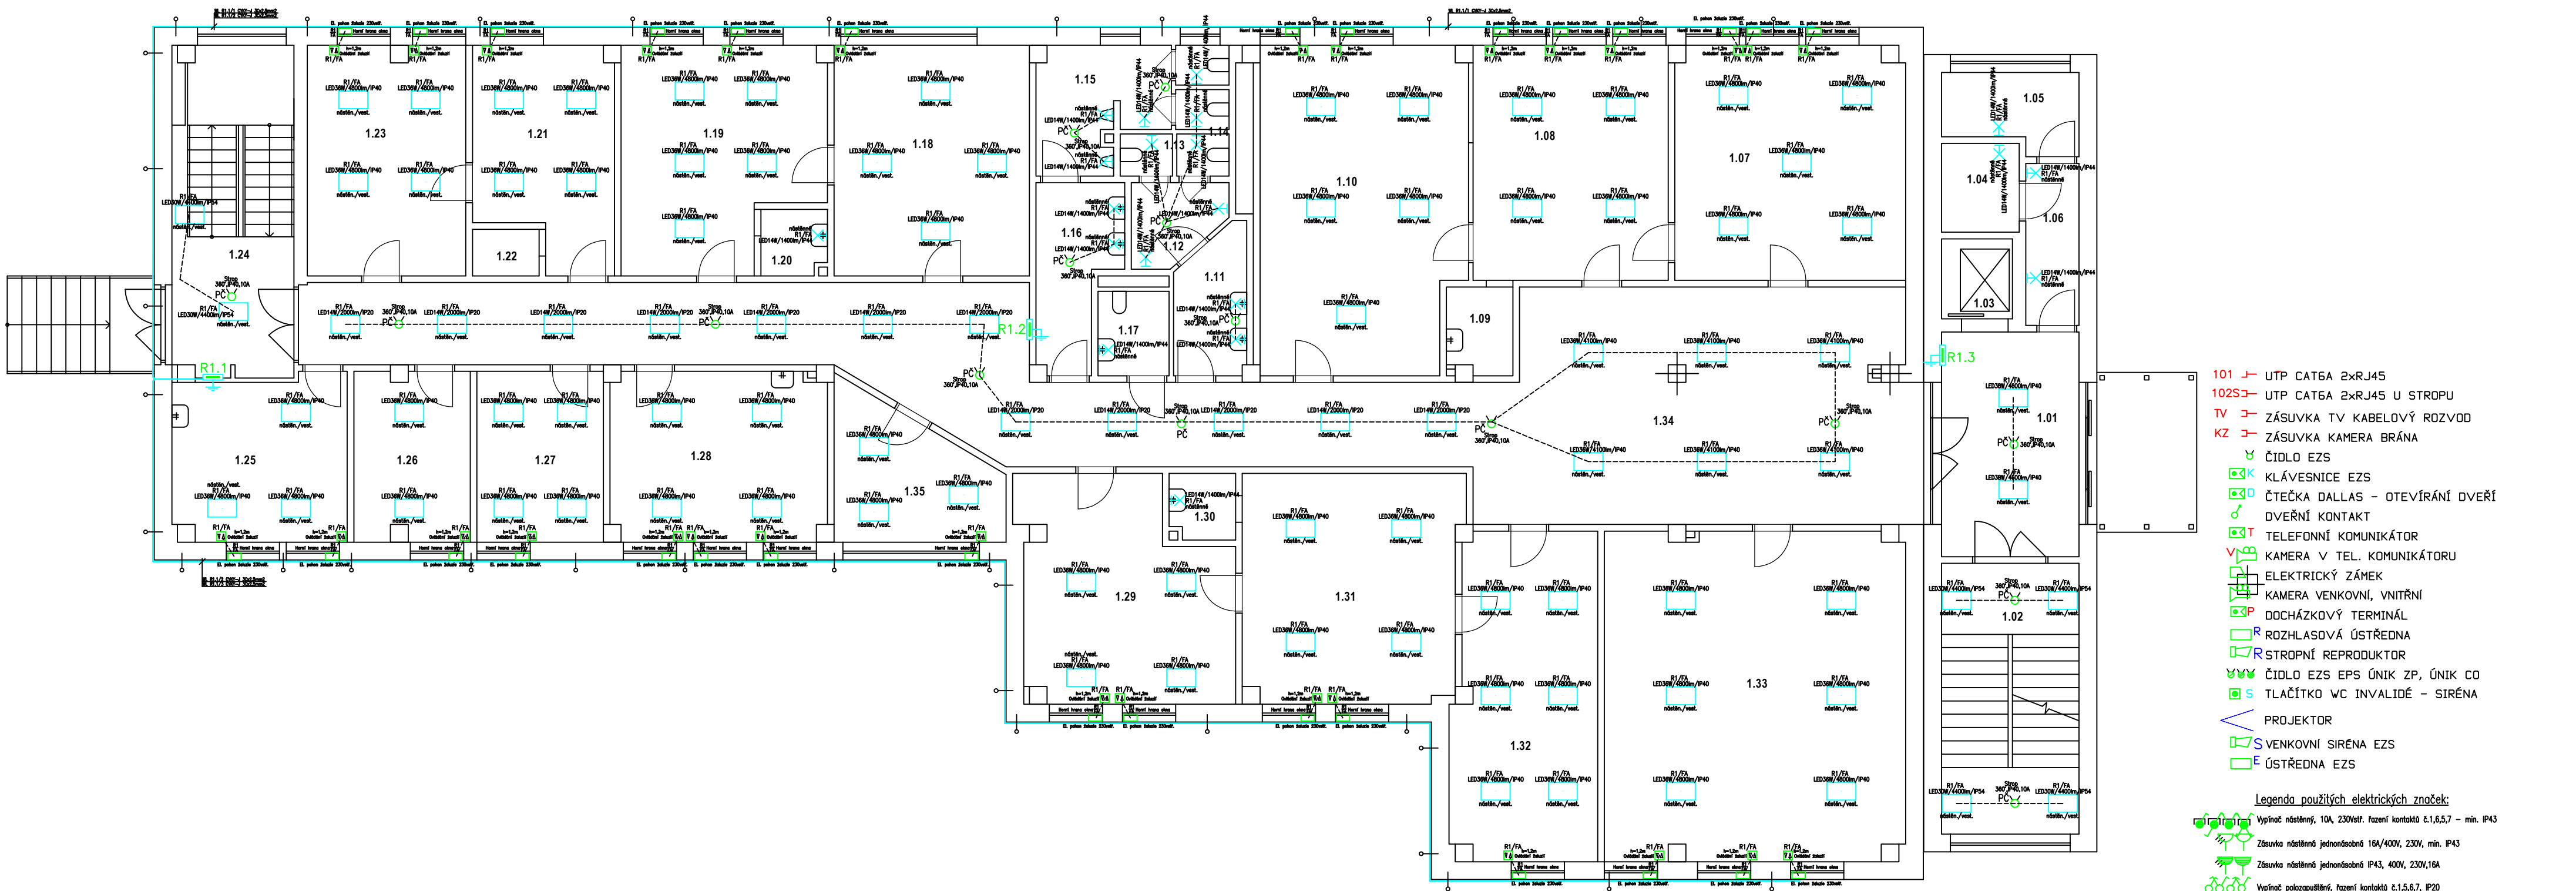

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:		
OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)
1.01	ZÁVĚR	15,7
1.02	SCHODIŠTĚ	18,9
1.03	VÝTĚH	2,8
1.04	SKLAD	3,5
1.05	SKLAD	5,0
1.06	CHODBA	4,4
1.07	KANCELAR	27,2
1.08	KANCELAR	23,3
1.09	KUCHYNKA	2,8
1.10	KANCELAR	33,5
1.11	PŘEDSÍŇ	5,0
1.12	PŘEDSÍŇ WC ZENY	3,5
1.13	WC ZENY	2,3
1.14	WC MUŽ	2,3
1.15	WC MUŽ	7,4
1.16	PŘEDSÍŇ WC MUŽ	6,6
1.17	WC INVALIDE	3,0
1.18	KANCELAR	22,9
1.19	KANCELAR	21,3
1.20	KUCHYNKA	2,1
1.21	KANCELAR	14,8
1.22	KUCHYNKA	1,5
1.23	KANCELAR	18,4
1.24	SCHODIŠTĚ	18,4
1.25	KANCELAR	14,3
1.26	KANCELAR	9,8
1.27	KANCELAR	11,0
1.28	KANCELAR	18,4
1.29	KANCELAR	22,0
1.30	KUCHYNKA	2,1
1.31	KANCELAR	25,0
1.32	KANCELAR	23,4
1.33	KANCELAR	49,8
1.34	CHODBA	106,8
1.35	KANCELAR	10,3

Plocha celkem dotčených místností (I.NP): 555,1 m²

Legenda uložení kabeláže:

- Uložení kabeláže na omítku
- Uložení kabeláže pod omítku
- Uložení kabeláže do profilu
- Uložení kabeláže do trubky elektroinstalační ohnědní průměr
- Uložení kabeláže do trubky elektroinstalační tuhý průměr
- Uložení kabeláže do sítě vřadovací s výškovým rozměrem
- Uložení kabeláže na rožl elektroinstalační rozměr
- Uložení kabeláže do žlabu elektroinstalačního rozměr
- Uložení kabeláže do žlabu s výškovým elektroinstalačním rozměrem

Legenda svítidel:

- Svídlo nástěnné IP 54, žárovkové E27 do 100W, typ dle výběru investora
- Svídlo stropní IP 20-54, žárovkové E27, G10 do 100W, typ dle výběru investora
- Svídlo stropní IP 20, bodové halogenové/LED 1x10-35W, typ dle výběru investora
- Svídlo pod kuchyňskou linkou IP 20-43, s vlastním vypínačem, žárovkové, typ dle výběru investora
- Svídlo žárovkové, nástěnné, s krytem, 1-4x18-58W, typ dle výběru investora
- Svídlo žárovkové, nástěnné, otevřené, 1-4x18-58W, typ dle výběru investora

3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-S

Il napřevod pásmo pro střídavé napětí ve smyslu ČSN 33 0130
URČENÍ VENKOVNÍCH VLVŮ : protokol, příloha č. 1 technické zprávy elektro
(ČSN 33 2000-3, ČSN 33 0300, ČSN 33 2000-5-51 ed.3)
(ČSN 33 2000-4-41 ed.2)
OCHRANA PŘED ŮRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :
PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
412. - OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ, NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA
412.1 - OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ, 412.2 - OCHRANA ZÁBRANAMI, NEBO KRYTÍ
412.5 - DOPLŮKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
413. - OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ, NEBO OCHRANA PŘI PORUŠĚ
(ČSN 33 2000-4-41 ed.2)
413.1. - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ
413.2. - OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TRIDY OCHRANY II.

- 101 - UTP CAT6A 2xRJ45
- 102S - UTP CAT6A 2xRJ45 U STROPU
- TV - ZÁSUVKA TV KABELOVÝ ROZVOD
- KZ - ZÁSUVKA KAMERA BRÁNA
- Č - ČIDLO EZS
- K - KLÁVESNICE EZS
- D - ČTEČKA DALLAS - OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
- Ø - DVEŘNÍ KONTAKT
- T - TELEFONNÍ KOMUNIKÁTOR
- V - KAMERA V TEL. KOMUNIKÁTORU
- E - ELEKTRICKÝ ZÁMEK
- K - KAMERA VENKOVNÍ, VNITŘNÍ
- P - DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL
- R - ROZHLASOVÁ ŮSTŘEDNA
- S - STROPNÍ REPRODUKTOR
- W - ČIDLO EZS EPS ÚNIK ZP, ÚNIK CO
- S - TLAČÍTKO WC INVALIDE - SÍŘENA
- P - PROJEKTOR
- S - VENKOVNÍ SÍŘENA EZS
- E - ŮSTŘEDNA EZS

Legenda použitých elektrických značek:

- Vypínač nástěnný, 10A, 230Veff. Rázenní kontaktů č.1,5,5,7 - min. IP43
- Zásuvka nástěnná jednodušená 16A/400V, 230V, min. IP43
- Zásuvka nástěnná jednodušená IP43, 400V, 230V, 16A
- Vypínač položapuštěný, Rázenní kontaktů č.1,5,5,7, IP20
- Zásuvka položapuštěná dvojnásobná, jednodušená IP20, 230V, 16A
- Sportovní přepínač - vypínač 1-0 s dohnutkou, 16A, 400Veff.
- Pohyblový nebo protipožární čidlo elektronického zabezpečovacího systému
- BT - Termostat vnitřní pro ovládní chodu elektrického kotle - venkovní, vnitřní
- Topný žebřík topného okruhu s el. vložkou do 0,75kW, s termostatem, napojení přes zásuvku
- Elektrický kotel nástěnný, s obh. čerpadlem, zásobníkem na TUV min. 50l, 400V/20A/9kW
- D TVTLF - Zásuvka datová, televizní, telefonní jednodušená, položapuštěná, napojená datovou kabeláž

Nově instalované vodivé hmoty uzemnit vodičem CY 6-10mm2 do ekvipotenciální svorkovnice.
Ekvipotenciální svorkovnici uzemnit na zemnicí soustavu objektu vodičem CY 16mm2 zelenožlutý.
Prostupy stavebními hmotami mezi jednotlivými prostory nutno koordinovat s profesí stavební, popř. je provést šetrné vrtáním, vybouráním.
Poznámka - prostupy datové kabeláže mezi jednotlivými požárními úseky ošetřit protipožární certifikovanou hmotou s definovanou požární odolností.
Důsledně prostorově, popř. stínícími přepážkami oddělit silnoproudou a slaboproudou kabeláž od sebe!

POZNÁMKA:
PŘI KRÍŽENÍ PŘÍPOJEK DODRŽET ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DANÉ NORMOU ČSN 736505,
PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNĚ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE SÍTÍ,
PO VYTÝČENÍ UPŘESNĚNÁ POLOHA STAVAJÍCÍHO PODZEMNÍHO VEDENÍ VODY A PLYNOVODU .
PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK POSTUPOVAT DLE PODMÍNEK VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE INŽ. SÍTÍ.

PŘED ZAČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ V MÍSTĚ KRÍŽENÍ NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ DLE PODMÍNEK SPRÁVCE SÍTÍ

Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správcí sítí, investorem a projektantem část stavební.
Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profese elektro.
Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební.

LIST C.: LISTU:	1. 4x4	Dispozice elektroinstalace I.NP			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
Měřítka 1:100 Ing. Pavel Poruba IČ:46574450	OBJ.C..PJ: SO 01 PROVEDL: ing. Poruba	ZAK.ČÍSLO: 45/2022 DATUM: 08/2022	AKCE: Stav. úpravy a zatepl. úř. města. VM na ul. Soudní 1221, VM INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01, Valašské Meziříčí	VÝKRES ČÍSLO: E-04	

Tento výkres byl nakreslen programem BRICSCAD V21 PRO Czech a EIProCAD IC V 2.11