


STARÁ BUDOVA ZŠ ŠAFAŘÍKOVÁ

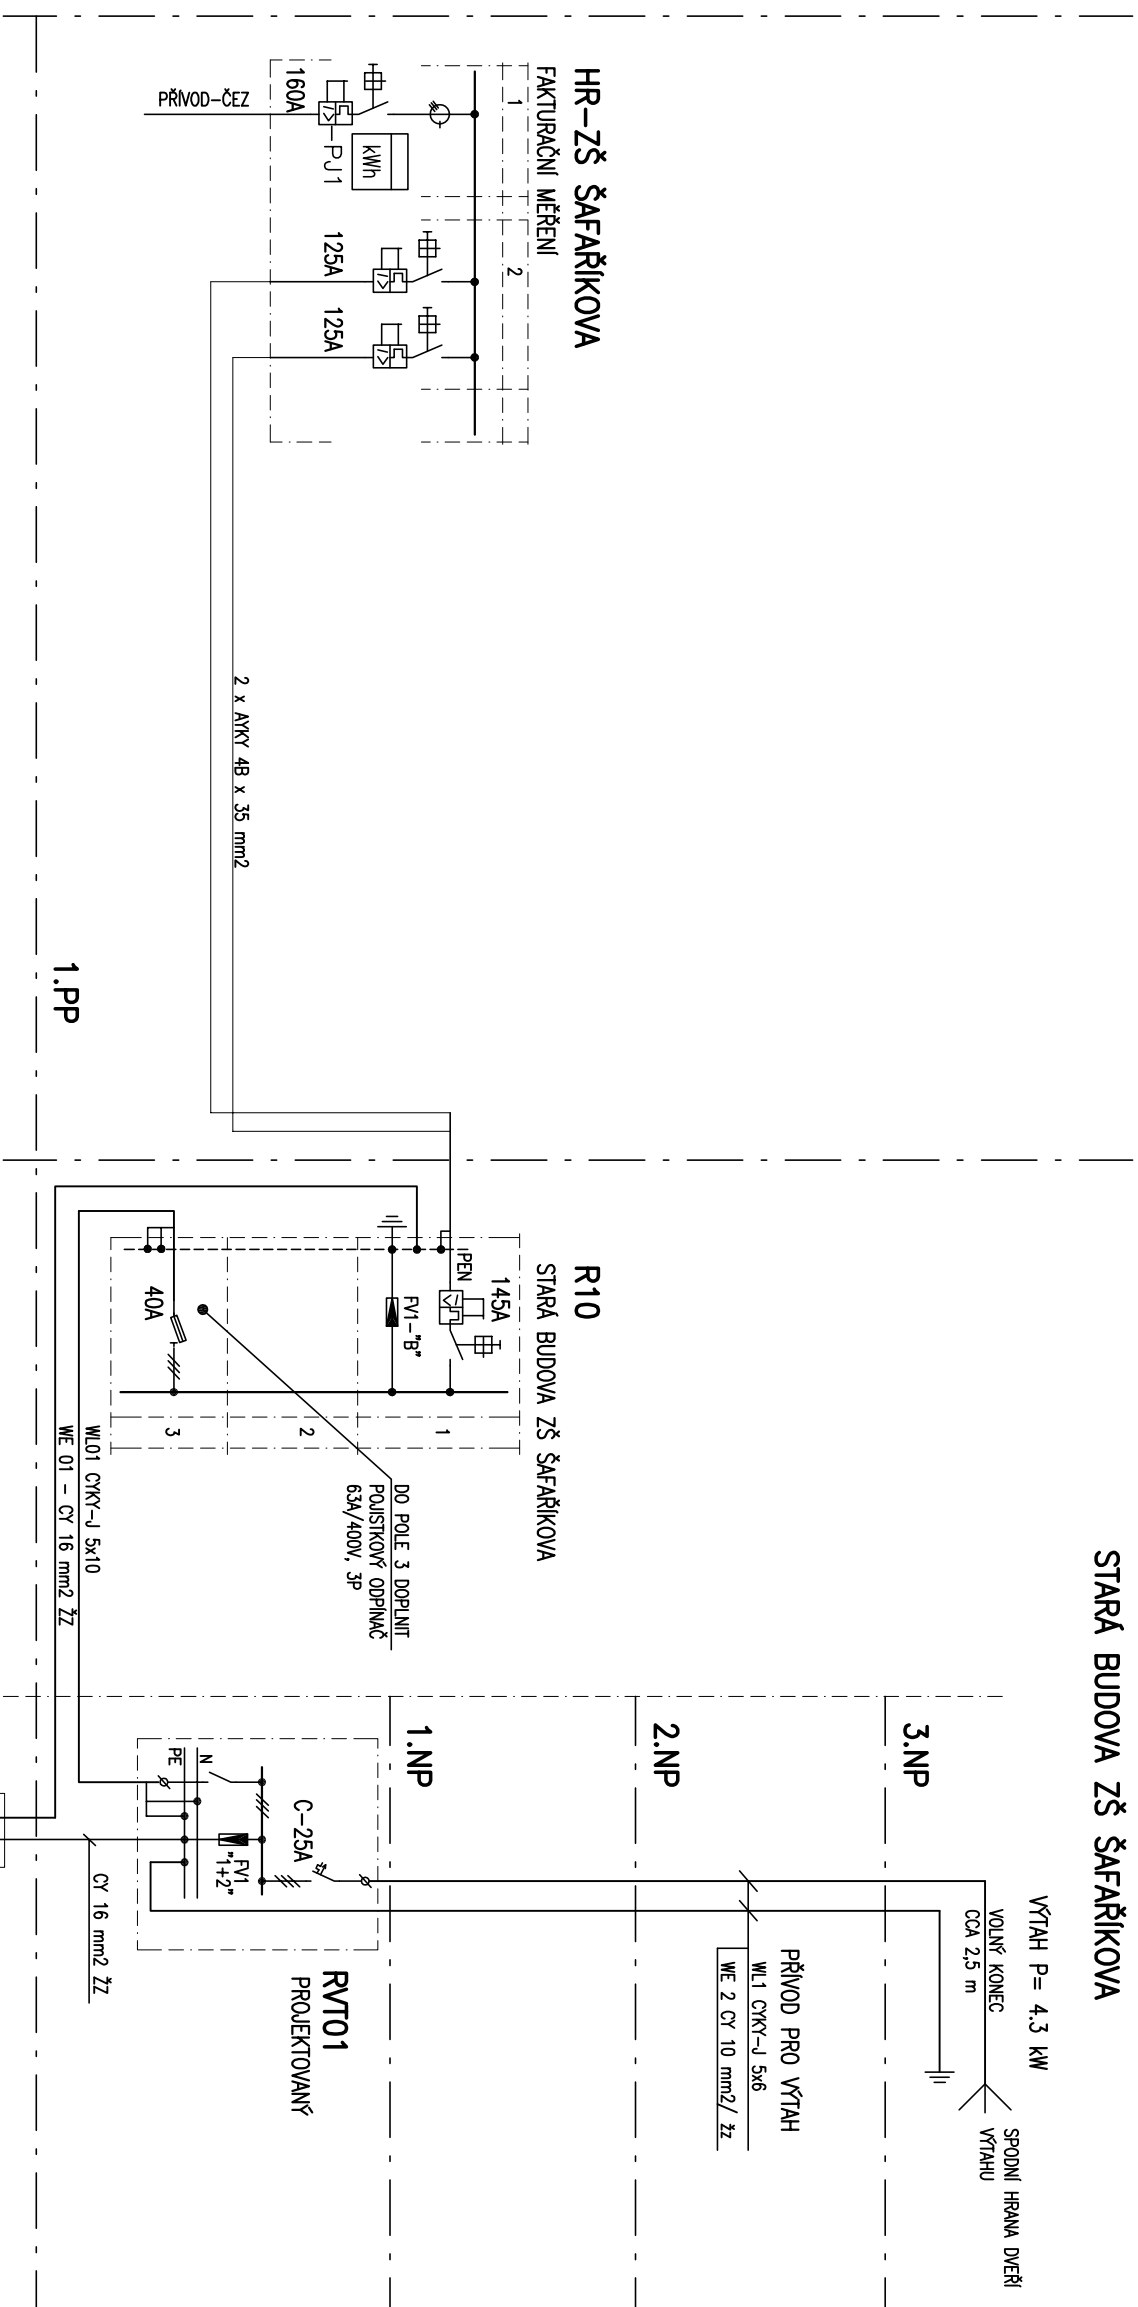

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-C-S

OCHRANNA OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2-71:

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ : - IZOLACI

– PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠĚ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


DOPLNĚNÁ – PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

DOPLNĚNÁ – DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51, ed3 : VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
ČSN 33 2000-4-41, ed2, Z1 :

Projektant	Ing. Josef Hubáček	Ing. Josef Hubáček - ELUX VM Havlíčková 234/1 757 01 Valašské Meziříčí
Autorizovaná osoba	Ing. Josef Hubáček	

Hlavní projektant	Ing. Marie Orlová	Paré
Hlavní inž. projektu	Ing. Tomáš Hlaváč	
Investor	Město Valašské Meziříčí	

**BP projekt, s.r.o.**
Havlíčková 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 751 811, fax 571 613 334

Název ZŠ ŠAFAŘKOVÁ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO HLAVNÍ BUDOVY ELEKTROINSTALACE	Datum		2014-11	
	Formát	2xA4	Stupeň	DPS
	Arch. číslo			14065-11/2

PŘEHLEDOVÉ SCHEMA