

LEGENDA:

	KANALIZAČNÍ ROURA DN125
	RS – REVIZNÍ ŠACHTA d400mm
	DRENÁŽNÍ ROURA DN100
	KS – NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI

POPIS:

SVODNÝ DRÉN BUDE ŘEŠEN VYKOPANOU ŠTĚRKOVANOU RÝHOU S VLOŽENOU DRENÁŽNÍ CELO-PERFOROVANOU ROUROU DN100. HLOUBKA DRENÁŽE V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ BUDE 650MM OD HORNÍ POSLEDNÍ VRSTVY KAMENIVA. SVODNÝ DRÉN BUDE ZAÚSTĚN DO REVIZNÍ ŠACHTY RS.


JAKO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ BUDE POUŽITA CELOPERFOROVANÁ OHEBNÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA Z PVC-U DN 100, OHEBNÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA SE STANDARDNÍ ŠÍŘKOU ŠTĚRBIN 1,2 MM.

ŠÍŘE DRÉNU BUDE MIN.300MM A PODÉLNÝ SPÁD 0,4% SMĚREM K SEVERNÍMU OKRAJI HŘIŠTĚ, DRENÁŽNÍ POTRUBÍ BUDE SLEDOVAT STEJNÝ SPÁD. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPŮ BUDE PROVEDENO POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ DRENÁŽÍ A PROVEDENO ODSOUHLASENÍ S DOZOREM STAVBY A INVESTOREM. VÝPLŇ DRENÁŽNÍCH PER BUDE TVOŘIT ŠTĚRK O FRAKCI F=11/22 . PŘESNÉ SPÁDOVÁNÍ VYTVOŘENO PODKLADNÍ VRSTVOU DRCENÉHO KAMENIVA O FRAKCI F=0/4.

HLAVNÍ SVODNÝ DRÉN DN125 Z REVIZNÍ ŠACHTY RS DO STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY KS BUDE OSAZEN VE VYKOPANÉ RÝŽE. JEDNÁ SE O POTRUBÍ KGEM S HRDLEM. ŠÍŘE VÝKOPU BUDE 400MM A PODÉLNÝ SPÁD 0,5%. POTRUBÍ BUDE OSAZENO DO PÍSKOVÉHO LOŽE A SHORA ZASYPANÉ VRSTVOU PÍSKU MIN.150MM. ZBÝVAJÍCÍ ČÁST VÝKOPU BUDE ZASYPÁNA A ZHUTNĚNA PŮVODNÍM VÝKOPKEM.

POTRUBÍ BUDE NAPOJENO VÝVRTEM DN135 Z BOKU STÁVAJÍC BETONOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY. PROSTUP POTRUBÍ BETONEM BUDE UTĚSNĚN POMOCÍ BENTONITOVÉHO TMELU. PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDOU VÝKOPY ZAPRAVENY PŮVODNÍ VEGETAČNÍ VRSTVOU A PŘESETY TRAVNÍ SMĚŠÍ.


ŘEZ DRENÁŽNÍM PEREM A-A :

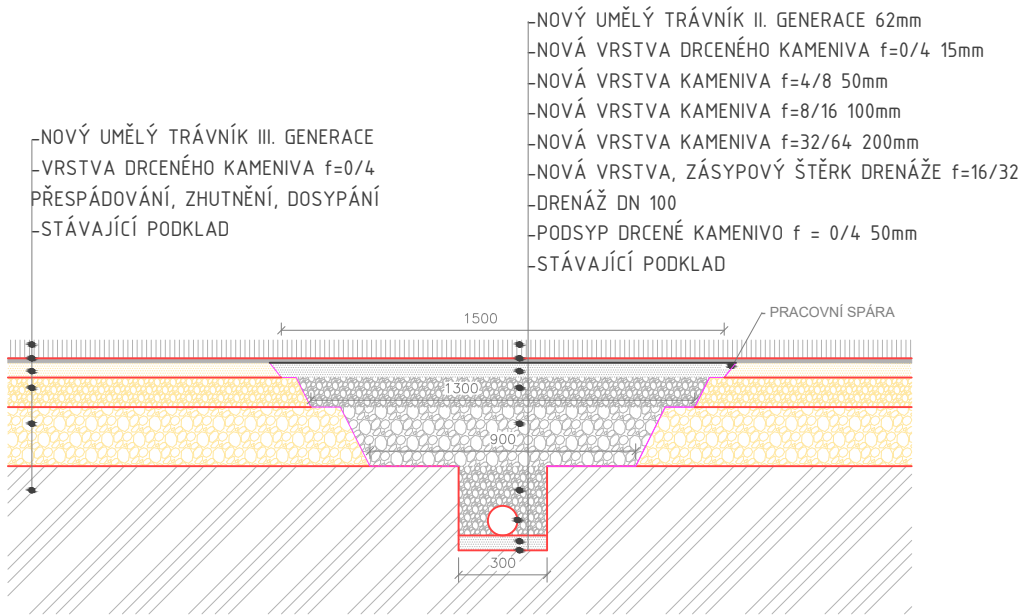

UPOZORNĚNÍ:

TATO DOKUMENTACE I JEJÍ ČÁSTI PODLÉHAJÍ AUTORSKÉMU ZÁKONU INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY SCHÉMATICKY. PŘED ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 73 6005 PŘI PRACÍCH DODRŽET PLATNÉ PŘEDPISY ZÁSAD BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ OSOB PŘI PRÁCI

Autorizace:

	00				
Zóna	Revize	Popis	Datum	Schválil	
±0,000 = 313,480 m.n.m. Bpv S-JTSK(výška hor. líce betonového obručníku)					
ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>DEALS MANAGEMENT a.s.</div> <div>Pitterova 2855, 130 00 Praha 3</div> <div>IČ : 03493385</div> <div>DIČ: CZ683564133</div> <div></div>	
MIROSLAV VYPUŠTÁK		LANGEROVÁ TEREZA	MARTIN POŠTULKA		
MÍSTO : VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ KRAJ : ZLÍNSKÝ			FORMÁT	A3	2 x A4
INVESTOR : MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ			DATUM	06/2022	
Stavba:	VÝMĚNA UMĚLÉHO POVRCHU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ S UT3G TJ VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ			ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	3122003
				ČÍSLO PARÉ	
				Revize:	Stav:
			00	Uvolněno	
Obsah:	ODVODNĚNÍ-úprava dren.systému			Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:500	D.1.1.1-105