


# PŮDORYS STŘECHY

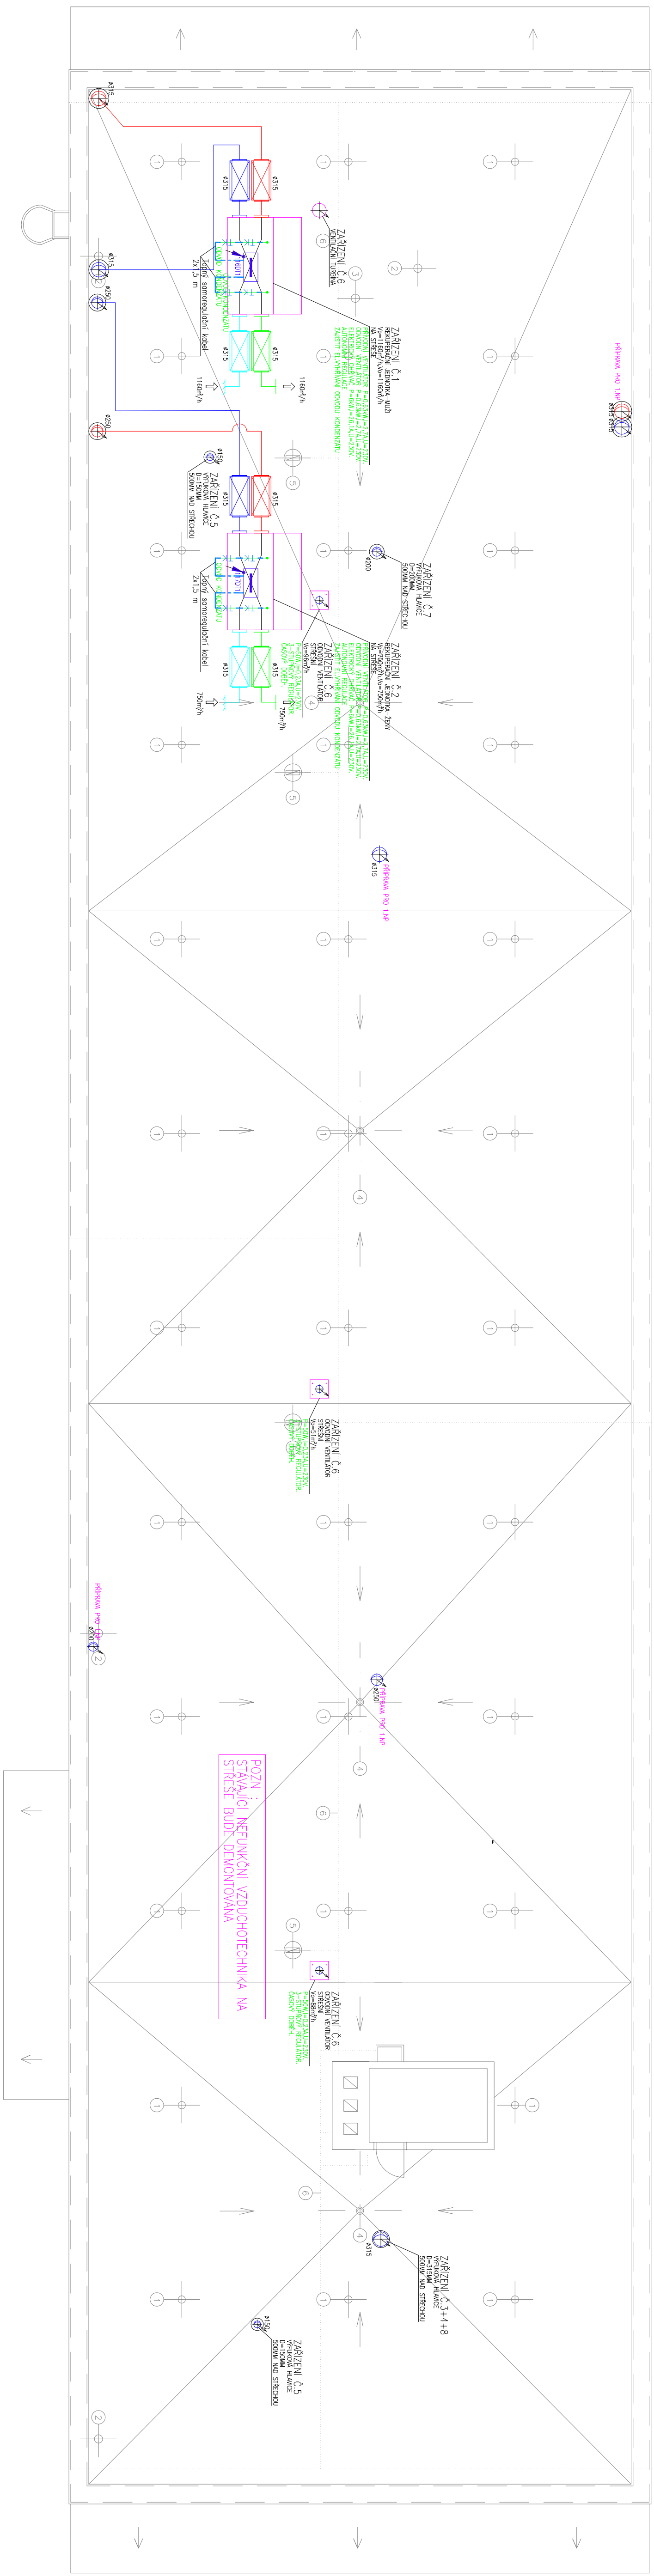

## POZNÁMKA

Magistralni sistem  
Ostvario pred tehničko napredno  
de ČSN 33 2000-41

3 NE= 50 Hz, 400V/10kV-5  
zobane, ZAKLONJ DOOLN PREDVY NEBO KRYTY  
ostromi splošni  
ostroma pri postavi

AUTOMATIZACIJA ODPORILO OD ZROKOV  
ODPORNE UTEMENI

ZAVRŠILO DRUGI NEBO TESTIRAN DOOLCE  
ODPORNE UTEMENI

Važljivi krov de ČSN 33 200 5-51:  
Normativni, neni valjivo uporabljati predobito

VÝROBCE:	<b>KELINS</b>	
Ing. Jiří Smátek	<b>Ing. Jiří Smátek</b>	
Ing. Jitř Smátek	VED. PROJEKTU:	Kontakt Vězeň 4100/19 Nábožní 628 00 Bro-Vězeň mobil: 776 649 189 E-mail: jsmatek@seznam.cz
MÍSTO:	K. ú. Vojenské Měřičky – město por. č. 2094/4, 2094/1	
INVESTOR:	Město Vojenské Měřičky Náměstí 7/5, 757 01 Vojenské Měřičky	Forniti: 2x 234
stave. Slavení třípry a zábrani objektů Útočny a p. 76, ul. Žeruškovy, VM	Datum: 15.11.2018	
autor: SO 02 Vnitřní úpravy	Měřička: 1:100	
skup. KAPL SO 02.4.4	Sinoproudu elektrodební vč. ochrany před bleskem	129-D-1333
WZP 002	Předání / Převzetí	Celo výkres Foté č.
Průtoky Motorická instalace	sřečka	04