


CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ - ULOŽENÍ POTRUBÍ

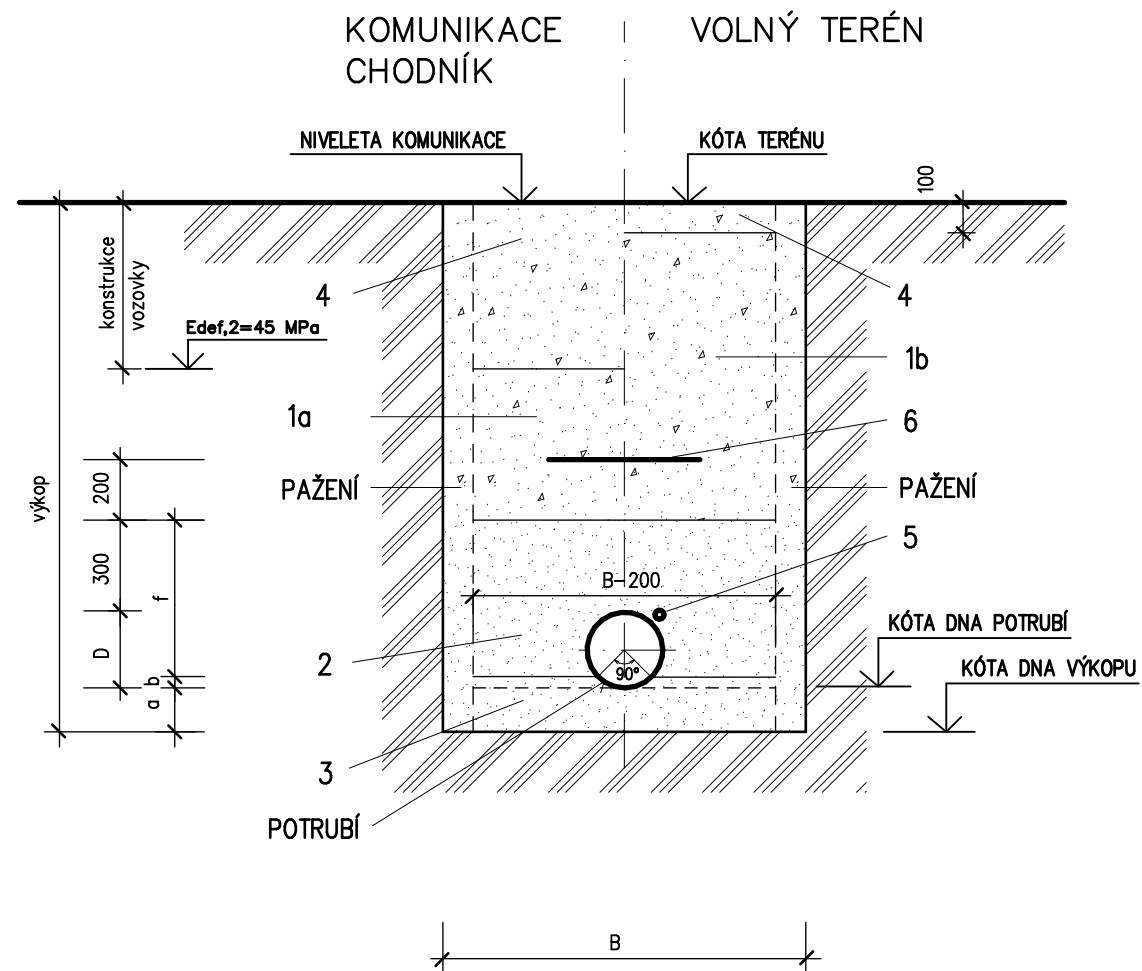

LEGENDA

- 1a – ZÁSYP VÝKOPU ŠTĚRKOVÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 200 mm (PLATÍ PRO RÝHY VE ZPEV. PLOCHÁCH)
- 1b – ZÁSYP VÝKOPU VYTĚŽENOU ZEMINOU, HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH 200–300 mm (PLATÍ PRO RÝHY VE VOLNÉM TERÉNU)
- 2 – OBSYP POTRUBÍ – TĚŽENÝM PÍSKEM (fr.0–2 mm), HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 150 mm (PROSTOR NAD POTRUBÍM NEHUTNIT)
- 3 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE (fr. 0–2 mm)
- 4 – ÚPRAVA POVRCHU ZPEV. PLOCH
- 5 – SIGNALIZAČNÍ VODIČ CY 4
- 6 – VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

POZNÁMKA

1) VŠECHNY ZÁHOZY POD ZPEV. PLOCHAMI JE NUTNÉ ŘÁDNĚ HUTNIT NA MIN. POŽADOVANÉ MODULY DEFORMACE (E DEF2 => 45,0 MPa) A HUTNĚNÍ PROVÁDĚT DLE HUTNÍCÍHO PROSTŘEDKU V MAXIMÁLNÍ VRSTVĚ cca 20 cm.

ROZMĚROVÁ TABULKA

MATERIÁL	VNITŘNÍ JM. PRŮMĚR TROUBY DN	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY D	VÝŠKA OBSYPU f	VÝŠKA SPOD. VRSTVY LOŽE a	VÝŠKA HOR. VRSTVY LOŽE b	B	POZNÁMKA
			mm				
PE100 RC	80	90	377	150	13	600	
TVÁRNÁ LT.	100	118	401	150	17	600	

INVESTOR		MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NÁMĚSTÍ 7/5, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 75701		Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby	
ZODP. PROJEKT.		ING. ZÁDRAPA LEOŠ		Ing. Leoš Zádřapa	
PROJEKTANT		FUSEK MARTIN		Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: 777 626 608, IČO: 69 59 30 94	
CHODNÍK HRACHOVEC – HORNÍ ČÁST				STUPEŇ	DPS
				DATUM	05/2020
				ZAKÁZKA	2016_38
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			ČÍSLO VÝTISKU	
300	VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY				
302	SO 302 PŘELOŽKA VODOVODU				
– 05 –	ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ VE VÝKOPU				
				– – –	